

INSTALLATIONSANVISNING

Syreaktivator



Filtrena AB

Hjarnar Petris väg 37

352 46 VÄXJÖ

Tfn. 0470 – 44 800


Fax. 0470 – 44 801

www.filtrena.se

sales@filtrena.se

INSTALLATION

Syreaktivatorns placering:

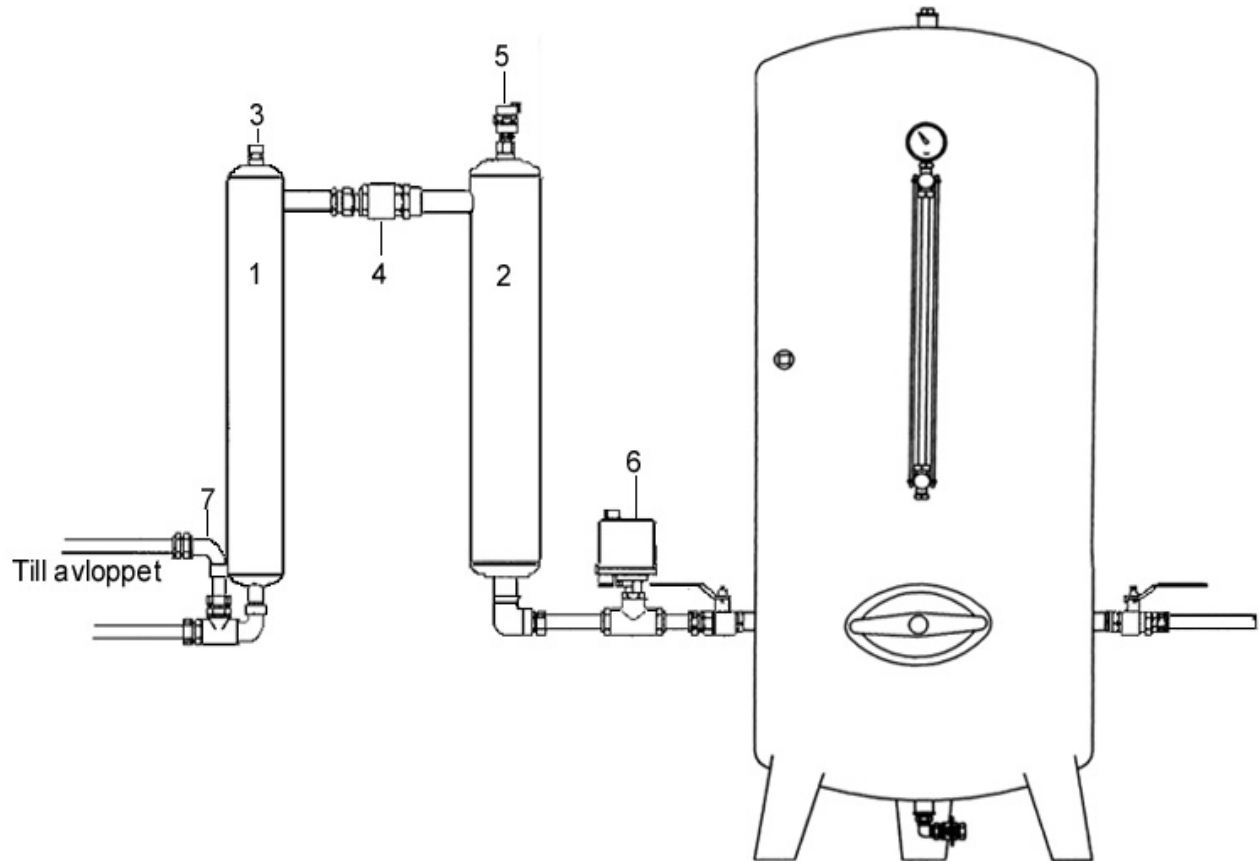

Syreaktivatorn kopplas mellan hydroforen/hydropressen och pumpen.

1. Syrepelare nr 1
2. Syrepelaren nr 2
3. Vacuumventil
4. Backventil
5. Avluftare
6. Tryckströmbrytare
7. Silverböj

Det ska inte ligga något tryck på inkommande ledning till syrepelare nr1.

Exempel. Sitter det en ejektorpump som kräver ett mottryck för att starta, eller om det är självtryck på den inkommande ledningen skall en magnetventil monteras. Denna styrs av tryckströmbrytare nr 6. och monteras på inkommande ledning.

- avluftare nr 4 skall öppnas minst ett halvt varv.

- tryckströmbrytare nr 6 skall monteras mellan syreaktivatorn och tanken.

GARANTIVILLKOR

2 års återköpsgaranti

Villkor för garanti:

Att livsmedelsverkets normer SOSFS 2003:17 för enskild vattentäkt inte uppfylls av filtret för det filtret är avsett för.

Att komplett offererad anläggning är installerad.

Att den i offerten uppgivna pumpkapaciteten är uppfylld.

Att råvattenkvalitén inte har ändrats.

Att filtret sköts enligt givna instruktioner.

Installation, demontering och frakter kostnadsersätts inte av Filtrena AB.