


LK Avluftare RF

MONTERING

Luftaren ska monteras i upprätt position. För att underlätta montaget är avluftaren försedd med självtätande o-ring för passning mot LK Värme-kretsfordelare RF.

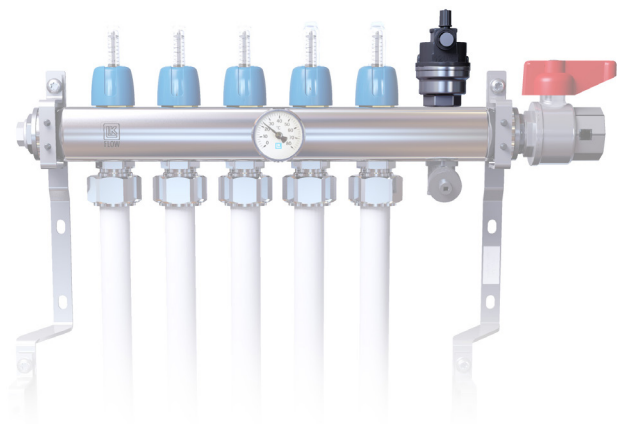

VIKTIGT

Luftaren har både manuell och automatisk luftningsfunktion. Den övre svarta luftningshatten öppnar för manuell luftning. Vid användande av den automatiska luftningsfunktionen ska den övre svarta hatten vara stängd och den grå luftskruven öppnas ett varv. Den automatiska luftningsfunktionen underlättar avluftning i samband med uppstart. Luftskruven skall stängas efter ca 1 månad från idriftsättning.

TEKNISKA DATA

RSK nummer	241 72 99
Max tryck	10 bar
Max temperatur	120 °C
Anslutning	G15