

Återströmningsskydd CA

Gäller för

Denna monteringsanvisning gäller för Beulco Armatur AB återströmningsskydd typ 573 CA med anslutning G15 eller G20.


Återströmningsskydd typ CA har dubbla backventiler och mellanliggande kammare med dränering.

RSK nummer 502 11 01 och 502 11 02

Produkten är godkänt enligt SP RISE Typgodkännandebevis SC0934-09.

Montering

1. Innan återströmningsskyddet installeras skall rörledningarna rensas. Bristande rengöring kan medföra att enheten ej fungerar korrekt.
2. Återströmningsskyddet ska installeras frostfritt och så att det inte kan bli översköljt av vatten.
3. Återströmningsskyddet ska installeras horisontellt och med dräneringsöppningen nedåt (se bild 1).
4. Återströmningsskyddet ska monteras i höjd över golv så att dräneringsledning kan appliceras, rekommendation minimum 0,5 meter över golv. Det ska finnas fritt utrymme ovanför skyddet så att det är lättåtkomligt för service/kontroll, rekommenderat minimum 0,2 meter.
5. Avstängningsventiler (A) ska monteras på båda sidorna om återströmningsskyddet (se bild 2 nedan). Återströmningsskydd modell 573 har ett smutsfilter inkluderat i inloppet. Vid behov kan ett extra smutsfilter (B) installeras och då ska det placeras uppströms mellan avstängningsventil och återströmningsskydd (se bild 2 nedan).

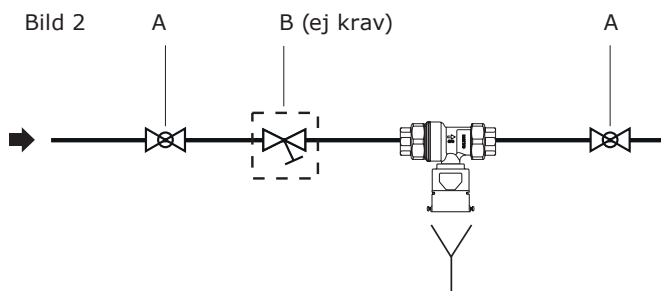

6. Pil på återströmningsskyddets hus visar flödesriktningen.
7. Dräneringsledning fästs i hållaren C och dras till golvbrunn eller utslagsback (se bild 3). Ledningen ska dras med självfall. Ledningen fästs i hållaren på återströmningsskyddet med hjälp de två skruvarna. Dimension på dräneringsledning = Ø 40 mm.
8. Efter installation ska täthetskontroll utföras.
Max provningstryck 14,3 bar. Max arbetstryck 10 bar.

Säker vatteninstallation



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

Bild 1



Bild 3

