

Monteringsanvisning

Purmo Fördelarskåp TV

Fördelarskåp TV 390

Fördelarskåp TV 540

Fördelarskåp TV 690

Fördelarskåp 540 med VM-konsol

VUK Skåp

RSK 298 61 76

RSK 298 61 77


RSK 298 61 78

RSK 298 61 97

RSK 298 61 69



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:2



order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00



Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2

- Serviceöppning ska inte placeras i plats för bad eller dusch. Serviceöppning i tak ska ha dränerande lucka och placeras i rum med vattentätt golv.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp som ansluts mot väggens tätskikt ha en anslutning som är provad och godkänd enligt branschstandard.
- I rum med tätskikt på vägg ska en prefabricerad konstruktion, till exempel ett fördelarskåp, eller en annan verifierad konstruktion som inte är ansluten mot väggens tätskikt, ha en serviceöppning med vattentät lucka och ram.





Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard.







- Ledning för läckageindikering ska förläggas med fall i hela dess längd och mynna i rum med vattentätt golv. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmare än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.
- En läckageindikering får inte placeras i plats för bad eller dusch.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Purmo Fördelarskåp TV är provade och godkända enligt SP-metod 5676.

RÖRGENOMFÖRINGAR

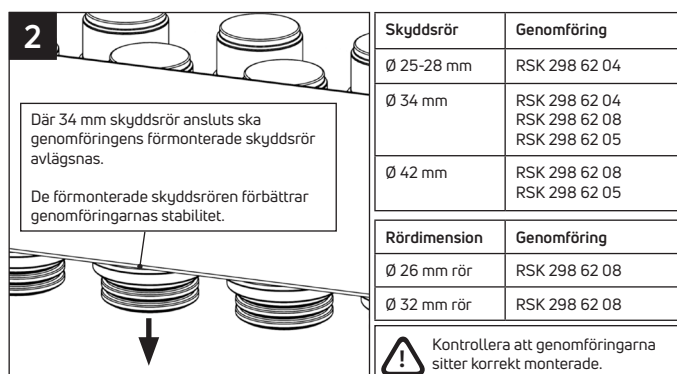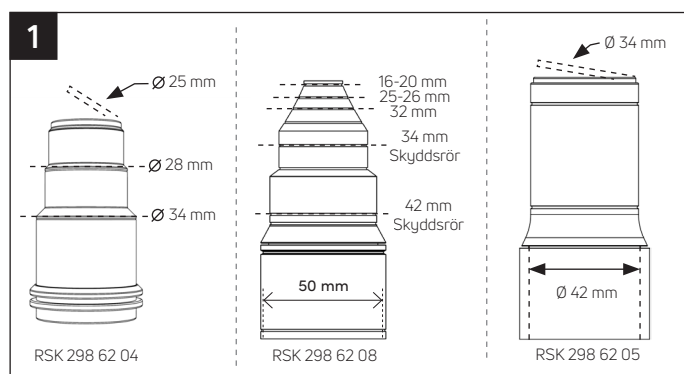

MONTERING I VÄGG

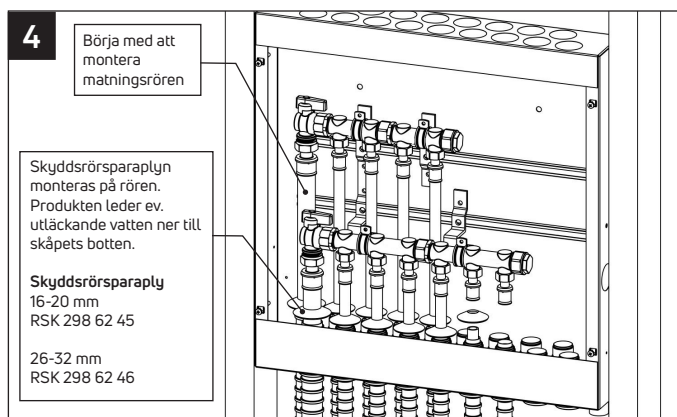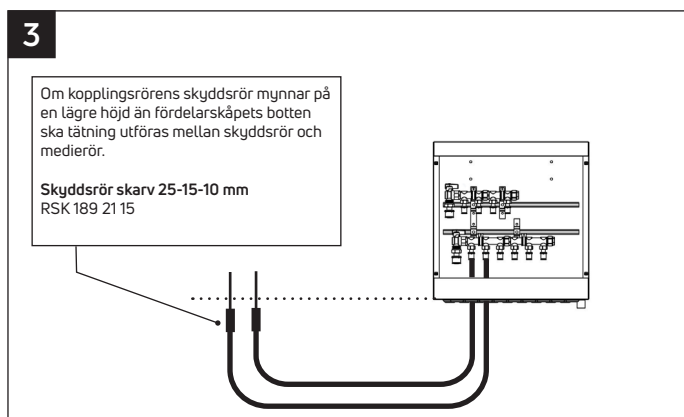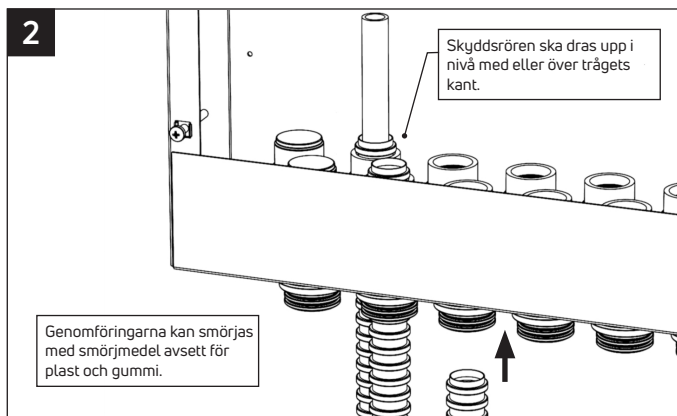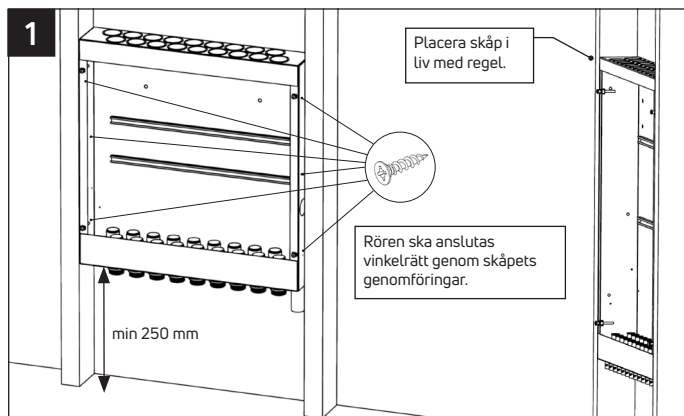

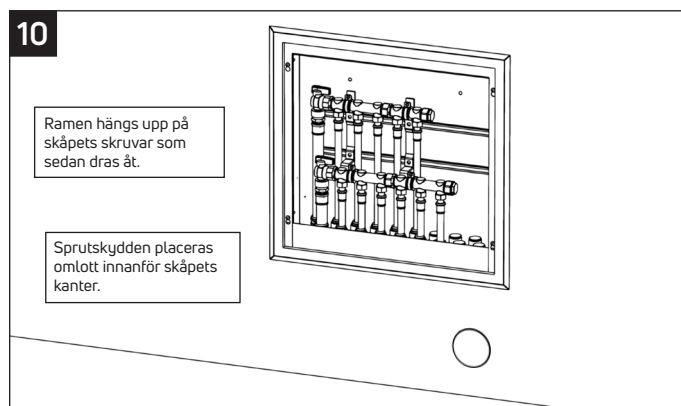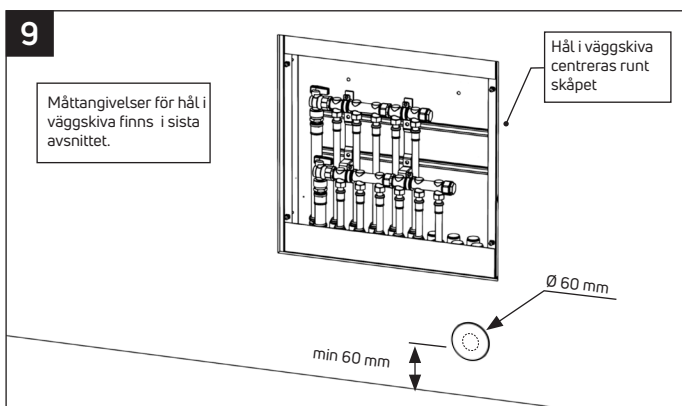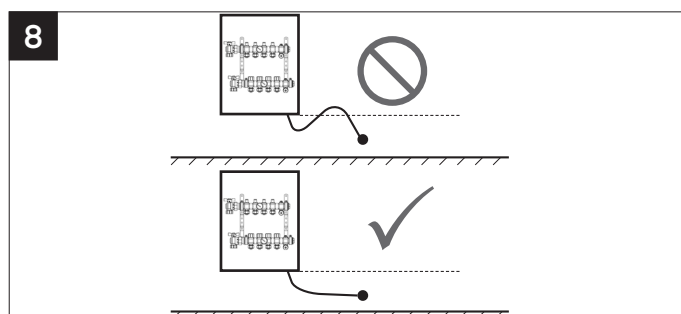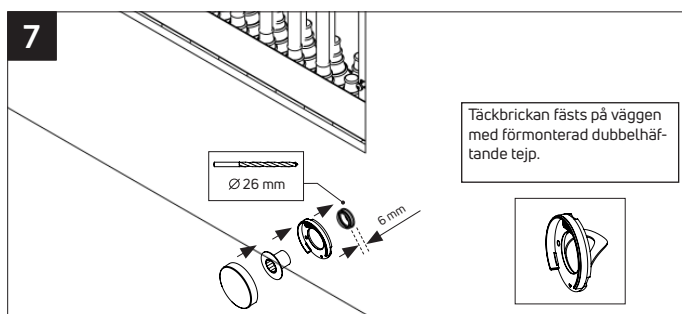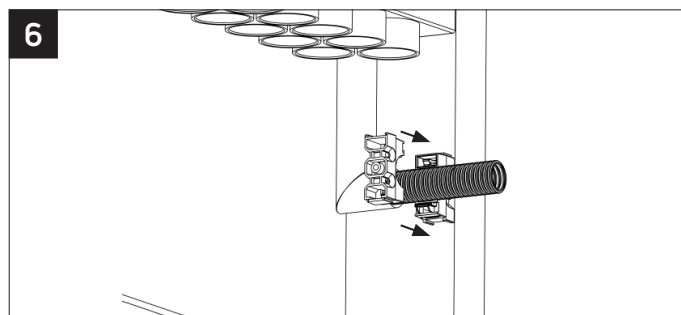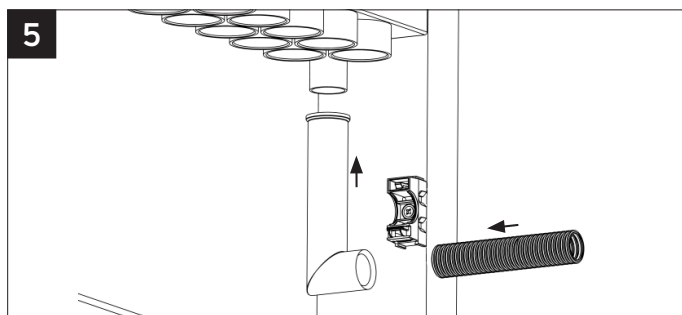

RI

SE


TG nr:

C901125

4


1002

MÅTT SKÅP

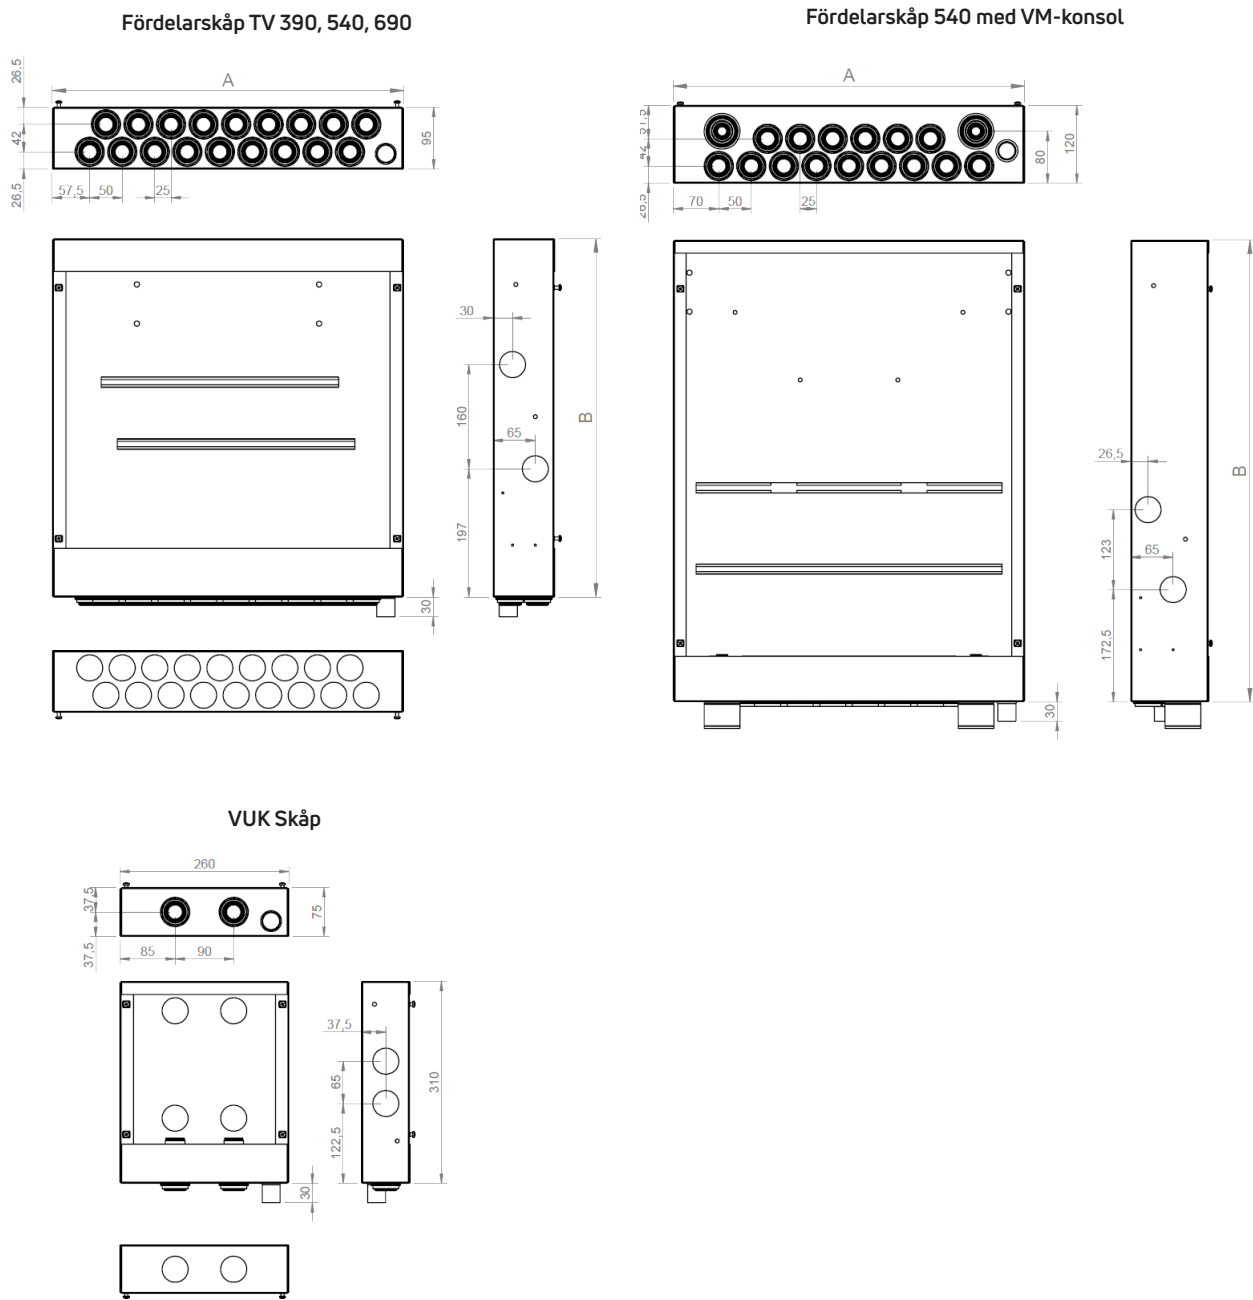


	Bredd (A) [mm]	Höjd (B) [mm]	Djup [mm]
Fördelarskåp TV 390	390	550	95
Fördelarskåp TV 540	540	550	95
Fördelarskåp TV 690	690	550	95
Fördelarskåp 540 med VM-konsol	540	710	120
VUK Skåp	260	310	75
2 st Fördelarskåp TV 390	390 + 390	550	95

MÅTT FRONTER

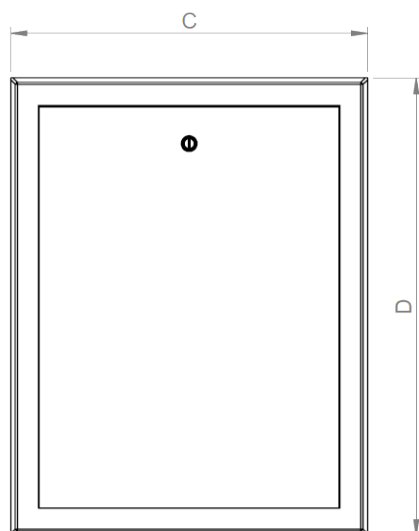

FRONT FÖR SKIVVÄGG

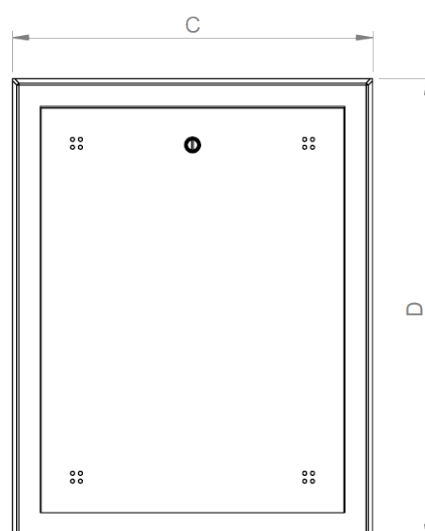

FRONT FÖR TAK

SKÅP OCH FRONT FÖR SKIVVÄGG

Skåp RSK	Beskrivning Skåp		Front RSK	Bredd (C) [mm]	Höjd (D) [mm]	Hål i väggskiva för front Bredd [mm]	Hål i väggskiva för front Höjd [mm]
298 61 76	Fördelarskåp TV 390		298 61 84	458	588	410	550
298 61 77	Fördelarskåp TV 540		298 61 85	608	588	560	550
298 61 78	Fördelarskåp TV 690		298 61 86	758	588	710	550
298 61 97	Fördelarskåp 540 med VM-konsol		298 61 92	608	748	560	710
298 61 69	VUK Skåp		298 61 91	328	348	280	310
2 x 298 61 76	2 st Fördelarskåp TV 390		298 61 90*	846	588	800	550

(Hålet centreras runt skåpet)

* Dubbel front för 2 x Fördelarskåp TV 390 monterade bredvid varandra.

SKÅP OCH FRONT FÖR TAKMONTAGE

Skåp RSK	Beskrivning Skåp		Front RSK	Bredd (C) [mm]	Höjd (D) [mm]	Hål i väggskiva för front Bredd [mm]	Hål i väggskiva för front Höjd [mm]
298 61 76	Fördelarskåp TV 390		298 61 88	458	588	410	550
298 61 77	Fördelarskåp TV 540		298 61 89	608	588	560	550

(Hålet centreras runt skåpet)

Färg skåp och fronter	RAL 9016
Material	Pulverlackerad stålplåt

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL

För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem.