



Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to instructions.


AB Markaryds Metallarmatur
Tel. +46 (0)433 737 00
www.mma.se

4 8282 132_rev0
160215 sid 1(2)




2


1.



2.




3.



Fönster synligt !!
Window visible!!
Das Fenster muss sichtbar sein!
Fenêtre visible !!
Ikkuna näkyvässä!
Vindue synligt!
Vindu synlig!


1

1. Termostat - Thermostatic head - Thermostat - Le thermostat - Termostaatti - Termostat - Termmostat
2. 2 x kåpor - 2 x casings - 2 x Kappen - 2 x capots - 2 x suojusta- 2 x hætter - 2 x deksler
3. 2 x metallringar - 2 x metal rings - 2 x Metallringe - 2 x bagues métalliques - 2 x metallrengasta - 2 x metalringe - 2 x metallringer
4. Monteringsverktyg - Assembly tool - Montagewerkzeug - outil d'assemblage - Asennustyökalu - Monteringsværktøj - Monteringsverktøy

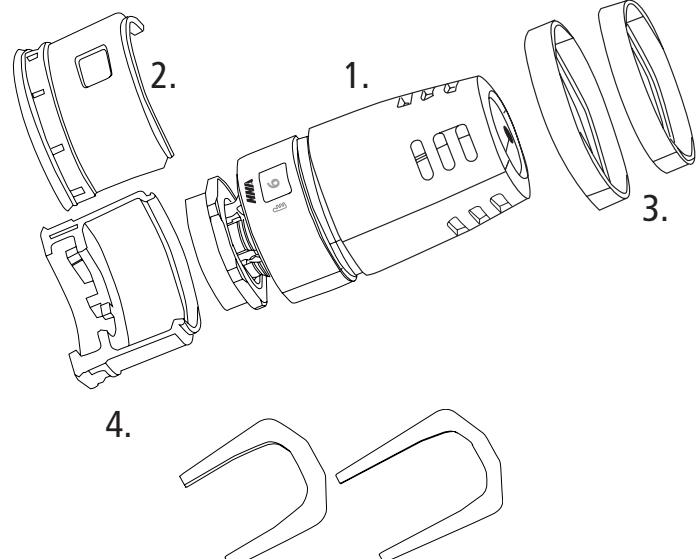

Monteringsverktyg RSK nr. 481 20 77 kan beställas vid behov –
Assembly tool can be ordered if needed – Das Montagewerkzeug kann bei Bedarf bestellt werden – L'outil d'assemblage peut être commandé si nécessaire – Asennustyökalun voi tilata tarvittaessa – Monteringsværktøj kan bestilles efter behov – Monteringsverktøy kan bestilles ved behov

4.



Ställ in önskad temperatur.

Set the required temperature.


Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

Réglez la température souhaitée.

Aseta haluttu lämpötila.

Indstil ønsket temperatur.

Still inn ønsket temperatur.

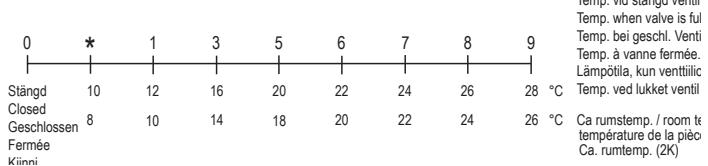

Ventilen stängs för flöde när termostaten är inställd på siffran 0. Vid service/underhåll rekommenderar vi att anslutande ledning propas.

The valve closes the flow when the thermostat is set on the number 0th. When servicing / maintenance, we recommend connecting pipe plugged Das Ventil schließt den Fluss, wenn der Thermostat auf der Zahl 0. gesetzt. Bei der Wartung / Instandhaltung, empfehlen wir die Verbindungsleitung gesteckt.


Le robinet est fermé quand la tête thermostatique est réglée sur 0. Lors de l'entretien/la maintenance, (nous recommandons de raccorder un tube de vidange).

Venttiili sulkee virtauksen kun termostaatti on asetettu numeroon 0. Huollon ajaksi, kehotamme linjan tulppattavan.

Ventilens lukker flow når termostaten er indstillet på 0. Ved service / vedlikehold, anbefaler vi forbindelsesledning tilstoppede.

Ventilens stenger flyt når termostaten er innstilt på 0. Ved service / vedlikehold, anbefaler vi forbindelseslinje plugget.

3

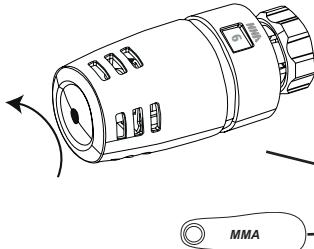Max °C

1.

Vrid till max/min begränsning.
Turn to max/min limit.
Auf max./min. Begrenzung drehen.
Tournez pour atteindre la limite max/min.
Käännä maks./min. rajoitukseen.
Drej til maks./min.-begrænsning.
Vri til maks./min.-begrensning.



Art.nr 4855001

Max/min begränsningsverktyg./ Max/min limit tool.
Werkzeug zur Einstellung der Begrenzung (Max./Min.).
Outil de limitation max/min./ Maks./min. rajoitustyökalu
Maks./min.-begrænsningsværktøj/ Maks./min.-begrens-
ningsverktøy.

3.

Tag bort max begr.verktyg och tryck ratten till stop.
Remove the max. limit tool and press in the wheel
handle until it stops. /Entfernen Sie das Werkzeug für die
max. Begrenzung, und drücken Sie das Rad vollständig ein.
Retirez l'outil de limitation max et appuyez sur
la molette pour arrêter. /Irrota maks. rajoitustyökalu ja paina
säätöpyörää kunnes pysähtyy.
Fjern maks.begr.værktøjet, og tryk grebet ind indtil stop.
Fjern maks. begr. verktoy, og trykk hjulet til stopp.

4.

Min °C


2.

- Tryck in max begr.verktyg.
- Tryck in ratten 1-2 mm till stop.
- Press in max limit tool.
- Press in the wheel handle 1-2 mm until it stops
- Drücken Sie das Werkzeug zur max. Begrenzung ein.
- Drücken Sie das Rad vollständig ein (1-2 mm).
- Enfoncez l'outil de limitation max.
- Enfoncez la molette sur 1 - 2 mm pour arrêter.
- Paina maks. rajoitustyökalu sisään.
- Paina säätöpyörää 1 - 2 mm kunnes pysähtyy.
- Tryk maks.begr.værktøj ind.
- Tryk grebet 1-2 mm ind indtil stop.
- Trykk inn maks. begr.verktøy.
- Trykk hjulet inn 1-2 mm til stopp.

Ställ in önskad temperatur. Drag ut ratten till rätt läge.
Set the required temperature. Pull the wheel handle
to position.

Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Lassen Sie
das Rad los.
Réglez la température souhaitée. Lâchez la molette.
Aseta haluttu lämpötila. Vapauta säätöpyörä.
Indstil ønsket temperatur. Slip grebet.
Still inn ønsket temperatur. Slipp hjulet.

4

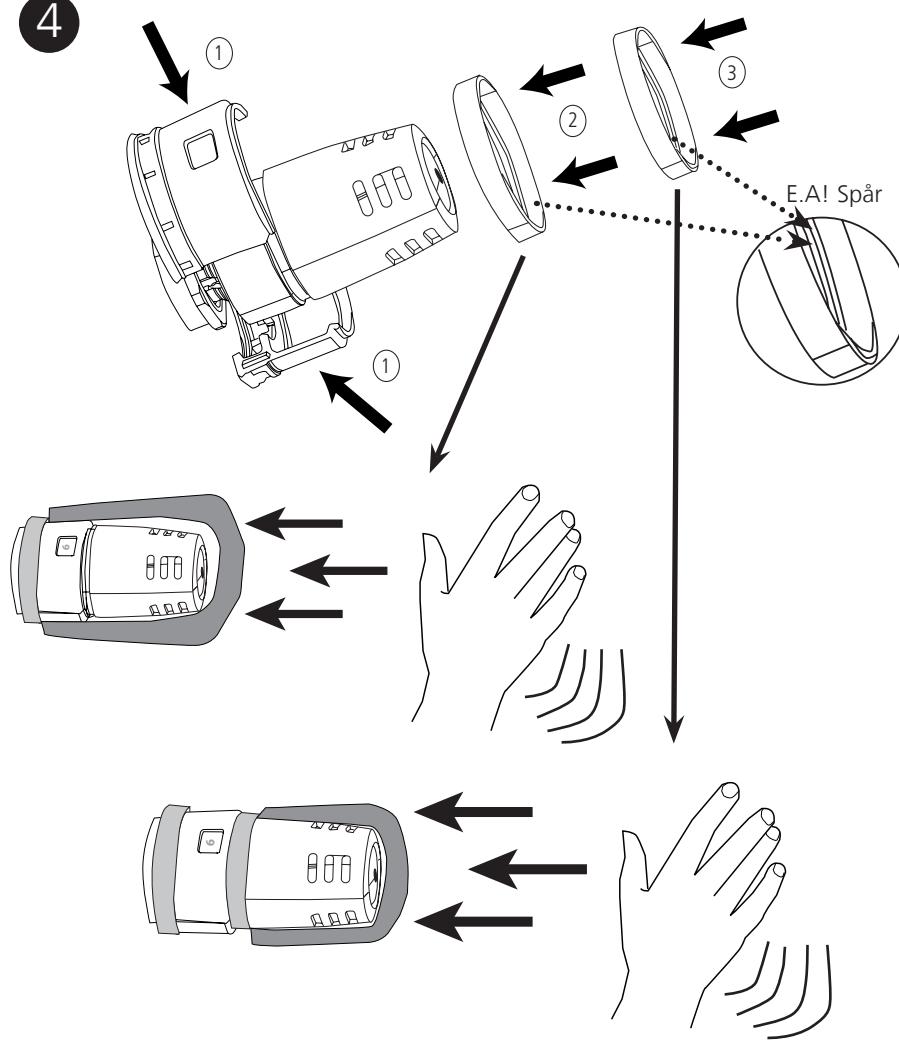

- Montera plastkåorna, trå ring 2 över termostaten kant i kant med botten. Trå ring 3 över termostaten.
- Tryck fast ringarna, verktygen 481 20 77 kan beställas vid behov.

1. Assemble the plastic casings. Thread ring 2 over the thermostat, aligning its edge with the bottom edge. Thread ring 3 over the thermostat.

2. Press the rings firmly into place – tools 480 xx xx can be ordered if needed.

1. Bringen Sie die Kunststoffkappen an; schieben Sie den Ring 2 bündig mit dem Boden über den Thermostat. Schieben Sie den Ring 3 über den Thermostat.

2. Drücken Sie die Ringe fest; das Werkzeug 480 xx xx kann bei Bedarf bestellt werden.

1. Montez les capots en plastique, faites glisser la bague 2 sur le thermostat bord à bord avec la base. Faites glisser la bague 3 sur le thermostat.

2. Serrez les bagues ; l'outil 480 xx xx peut être commandé si nécessaire.

1. Asenna muovisuojuksiset, pujota rengas 2 termostaatin päälle avian pohjaan kiinni. Pujota rengas 3 termostaatin päälle.

2. Paina rentaata paikoilleen, työkalun 480 xx xx voi tilata tarvittaessa.

1. Monter plasthætterne, træk ring 2 over termostaten, så kanten passer med bunden. Træk ring 3 over termostaten.

2. Pres ringene på. Værktøj 480 xx xx kan bestilles efter behov.

1. Monter plastdekslene, træ ring 2 over termostaten kant i kant med bunnen. Træ ring 3 over termostaten.

2. Trykk fast ringene. Verktøyet 480 xx xx kan bestilles ved behov.