







2 Funktion Function

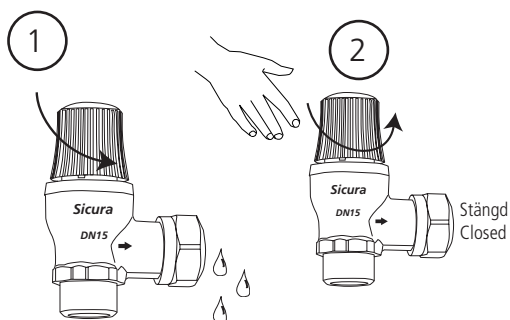


Funktionskontroll skall göras 1-2 ggr per år, vrid på ratten och kontrollera läckage.
Check the function 1-2 times per year, turn the wheel and check leaks..



1 Montering Assembling

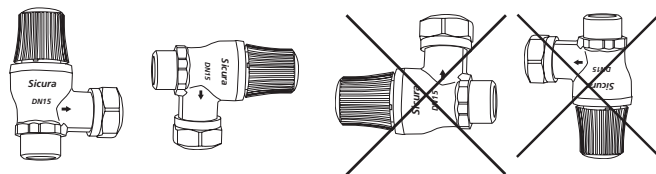

1. Drag åt mutter och kona, kontrollera ev. läckage.
Tighten the nut and olive, check for leakage.
2. Efterspänn ytterligare 1-1,5 varv / Tighten the nut another 1-1,5 turns.
3. Kontrollera tätt / Check for leaks.
4. Efterspänn om nödvändigt / Tighten afterwards if necessary.
5. Täta med lin eller gängtejp på inlopp. / Seal with flax or tape on the inlet.

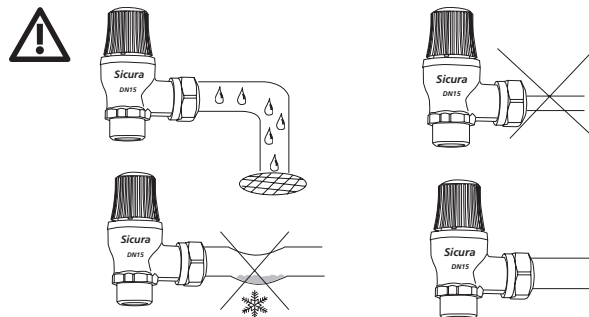

3 Tekniska data Technical data

Benämning Description	Sicura
Max öppningsarea Opening area	1,54 cm ²
Öppningstryck Opening pressure	1.5 bar, 1.8 bar, 2 bar, 2.5 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar
Max temperatur Max temperature	110°C
Anslutningar Connections	Utvändig/external G1/2"
Användningsområde Areas in use	Avsedd för slutna vattenanläggningar. Used for closed tap water systems.
Material	Avzinkningsfri mässing, Dezincification resistance brass



Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to instructions.

