


Instruktion

Termix VVX-ID

Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

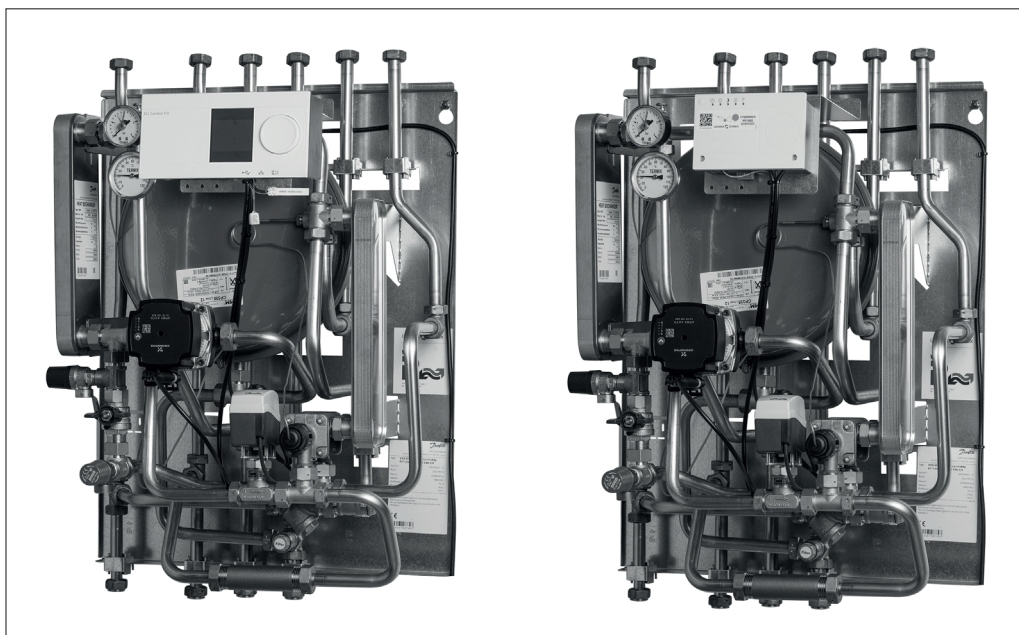

Innehållsförteckning

Försäkran om överensstämmelse	2	Principdiagram (exempel)	8
Säkerhetsinstruktioner	4	Reglerutrustning.....	9
Förvaring	4	Grundfos UPM3 AUTO bruksanvisning	10
Avfallshantering	4	Special utrustning.....	12
Montering och igångkörning	5	Service.....	13
Röranslutningar.....	5	Garanti och ansvar	13
Påfyllning och driftsättning	5	Reglercentral ECL 120.....	14
Elanslutning anläggning med ECL 120	6	Reglercentral ECL 310	14
Anläggningens funktioner	8	Felsökning av tappvarmvatten	16
Elanslutning anläggning med ECL 310	7	Felsökning värme.....	17

Försäkran om
överensstämmelse

Danfoss A/S

6430 Nordborg
Denmark
CVR nr.: 20 16 57 15
Telephone: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Danfoss A/S

Danfoss District Energy

Declares under our sole responsibility that the:

Product category: Heating and cooling stations

Type designations:

	HD	BTD	VMTD mini mix	KST-I	One Solar A+/B+	Mixing loop
		BVX	VMTD mix	KST-M	One Solar	Distribution Unit
		BV	VMTD F mix	KST-L	FLS	Measuring Unit
				VX	VVX	BL
C28:	CS 28 HD	CS 28 BV	CS 28 VMTD	CS 28 VX	CS 28 VVX	CS 28 BL
C32:	CS 32 HD	CS 32 BV	CS 32 VMTD	CS 32 VX	CS 32 VVX	CS 28 BL
C40-100:	CS HD	CS BV	CS VMTD	CS VX	CS VVX	CS BL

Covered by this declaration is in conformity with the following directives, standards or other normative documents, provided that the product is used in accordance with our instructions.

RoHS Directive 2011/65/EU Including amendment 2015/863


- EN IEC 63000:2018 - Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Machinery Directive 2006/42/EC

- EN ISO 12100:2011 - Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
- EN 60204-1:2018 - Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

EMC Directive – 2014/30/EU

- EN 61000-6-2:2005 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

Date: 2025.10.03	Issued by:  Signature: Name: Claus Mortensen Title: Quality Manager	Date: 2025.10.03	Approved by:  Signature: Name: Karina Friis Skov Title: Director, Engineering
Place of issue: DK-7451 Sunds	Place of issue: DK-7451 Sunds		

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation

ID No: LUK30002
This doc. is managed by 50080577

Revision No: 02

Page 1 of 2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU**Article 3.1a (safety and health)**

- IEC 62479:2010¹ - Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021¹ - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- EN IEC 62311:2020² - Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
- EN 60730-1:2016 + A1:2019 + A2:2022² - Automatic electrical controls – part 1: General requirements
- EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020² - Automatic electrical controls – Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls

Article 3.1b (electromagnetic compatibility)

- ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2019¹ - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 1: Requirements for equipment intended to be used in residential, commercial and light industry locations
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4³ - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
- EN 60730-1:2016 + A1:2019 + A2:2022² - Automatic electrical controls – part 1: General requirements
- EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020² - Automatic electrical controls – Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019² - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

Article 3.2 (efficient use of radio spectrum)

- ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019² – Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)

Article 3.3d (cyber security)

- EN 18031-1:2024^{2,4} - Common security requirements for radio equipment Internet connected radio equipment

¹ For stations controlled by ECL120

² For stations controlled by ECL120 and ICON2

³ For stations controlled by ICON2

⁴ Does not apply to the UK. Please refer to the Statement of Compliance instead

Instruktion**Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten****Säkerhetsinstruktioner**

Instruktionen hänvisar till växlare av standardutförande. Vid efterfrågan kan växlaren utföras enligt kundens önskemål.

För att undvika personskador eller skador på anläggningen ska instruktionerna följas noggrant.

Montering, driftsättning och service får endast utföras av auktoriserad installatör.

Utöver ovanstående bör anvisningar från fjärrvärmeleverantören efterföljas.

Ej utnyttjade anslutningar ska vara förseglade med propp.
Propparna får endast avlägsnas av auktoriserad installatör.

Varning för högt tryck och temperatur.

Maximalt tillåten temperatur på vätskan är 120°C.

Maximalt tillåtet tryck på anläggningen är 16 bar.

Värmeväxlaren är provtryckt med 37,5 bar.

Var uppmärksam på produktens maximalt tillåtna systemtryck och temperatur.
Skaderisken för material och personskador ökar betydligt om angivna driftparametrar överskrids.

Fjärrvärmeväxlaren ska alltid vara utrustad med säkerhetsventiler som överensstämmer med lokala regler.

Varning för varma överföringsytor.

Fjärrvärmeväxlaren har mycket varma överföringsytor som vid beröring kan ge brännskador.

Vid spänningsbortfall kan styrventilen bli stående i öppet läge. Det kan få till följd att vissa ytor på anläggningen blir mycket heta, med risk för brännskador vid beröring. Avstängningsventilerna för fjärrvärme tillopp och retur bör då stängas, allt efter samråd med energileverantören.

Varning för transportskador.

Innan anläggningen installeras ska den kontrolleras för ev. transportskador.

Ljudnivå.

≤ 55 dB

Korrosionsskydd

Samtliga rör och komponenter är utförda i rostfritt stål och mässing.

Den maximala klorhalten i mediet bör inte överstiga 150 mg/l.

Risken för korrosion ökar betydligt om ovanstående klorhalt överstigs.

REACH

Alla Gemina Termix A/S produkter uppfyller kraven i REACH.

Ett av kraven i REACH är att informera kunder om eventuell förekomst av ämnen eller material som finns på REACH-kandidatlistan. Vi informerar härmed om ett ämne som finns i kandidatlistan: Produkten innehåller mässingskomponenter som innehåller bly (CAS no: 7439-92-1) i en koncentration över 0,1% w/w.

Förvaring

När värmeväxlaren förvaras på ert lager eller annan plats ska man vara uppmärksam på att utrymmet är torrt och uppvärmt.

Avfallshantering


Denna produkt innehåller material som inte bör behandlas som hushållsavfall.

Dela produkten och sortera komponenterna i för de olika materialen avsedd återvinning.

Var uppmärksam på lokala regler för återvinning.

Instruktion

Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

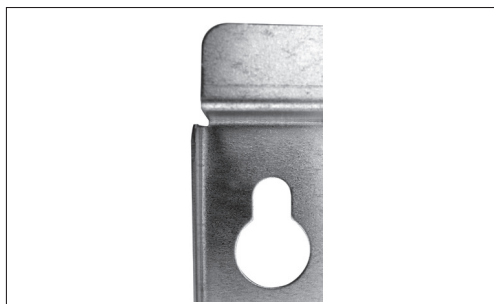Montering och
igångkörning

Anläggningen ska installeras och driftsättas av auktoriserad installatör. Installationen ska ske i samråd med lokala bestämmelser. Det ska vara tillräckligt utrymme runt anläggningen för montage och service.


Innan anläggningen installeras bör samtliga rör rengöras/spolas invändigt.

På grund av vibrationer under transport ska samtliga kopplingar dras efter när anläggningen installeras.

Anläggningen bör monteras på vägg. Montageplattan är försedd med hål för montageskruvar. Detta gäller inte för anläggningar avsedda för golvmontage.

Fjärrvärmeväxlaren är försedd med symboler för respektive anslutning.

Röranslutningar

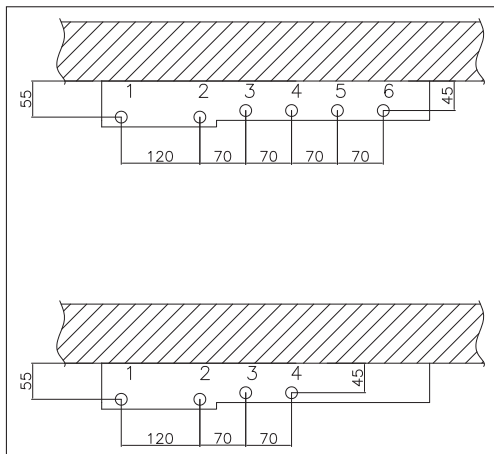

Anslutningar mot anläggningen ska vara svets, löd eller flänsar.

Fjärrvärme (FJV) – I kommande text är FJV specificerat som anläggningens värmekälla. Man kan även använda andra värmekällor som tex. oljepanna, gaspanna, Solvärme osv. Fjärrvärmeväxlare från Gemina Termix kan användas inom en lång rad uppvärmningsområden oberoende av vad den lokala leverantören driftförhållanden. För att öka överskådligheten använder vi framöver förkortningen FJV för värmekällan.

Anslutningar:

1. Fjärrvärme (FVF) framledning.
2. Fjärrvärme (FVR) retur.
3. Värme (VF) framledning.
4. Värme (VR) retur.
5. Tappvarmvatten (VV).
6. Kallvatten (KV).

Dimensioner anslutningar:

FVF + FVR + VF + VR: G 3/4" (inv. gänga)
VV + KV: G 3/4" (inv. gänga)

Mått (mm):

Utan skåp:
H 750 x B 525 x D 360
Med skåp:
H 800 x B 540 x D 430

Vikt (ca.): 35 kg

Påfyllning och driftsättning

Innan anläggningen installeras bör samtliga rör genomspolas.

Innan driftsättning kontrolleras följande:
- Rör är rätt anslutna enligt markeringar på värmeväxlare.
- Samtliga kopplingar är kontrollerade och efterdragna.

Påfyllning till radiatorkretsen sker långsamt till önskat drifttryck uppnått.

Därefter öppnas avstängningsventilerna och värmeväxlarens parametrar kontrolleras (temperatur, tryck, termisk expansion och läckage). När värmeväxlaren fungerar enligt dimensioneringsföreskrifterna är den klar att användas.



Vid leverans är värmeväxlaren provtryckt och läckagetestad från Gemina Termix.


Instruktion
Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten
Elanslutning anläggning med ECL 120


Elanslutningar får endast utföras av auktoriserad installatör.

Elanslutningar ska utföras enligt gällande lokala regler.


Åtgärder före driftsättning av anläggningen:

- Läs igenom avsnittet Säkerhetsinstruktioner.
- Anslut utomhusgivare.
- Anslut 230 V jordad växelström: Det är rekommenderat att ansluta kabeln till en fast säkerhetsbrytare genom att kapa bort stickproppen. Alternativt kan stickproppen anslutas direkt till jordat uttag.

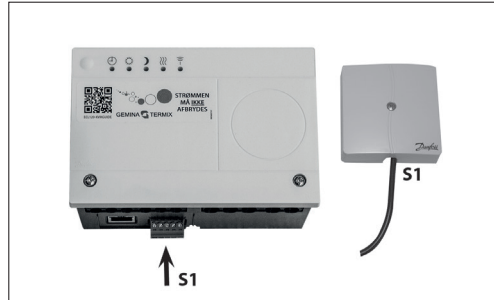
Utomhusgivare (ESMT)

Givaren placeras på den sida av byggnaden där det är minst risk för direkt solljus. Givaren bör inte placeras nära dörr, fönster eller ventilationslucka.

Utomhusgivarens kabel ansluts till den externa kopplingsplinten. Utomhusgivaren har beteckning S1.

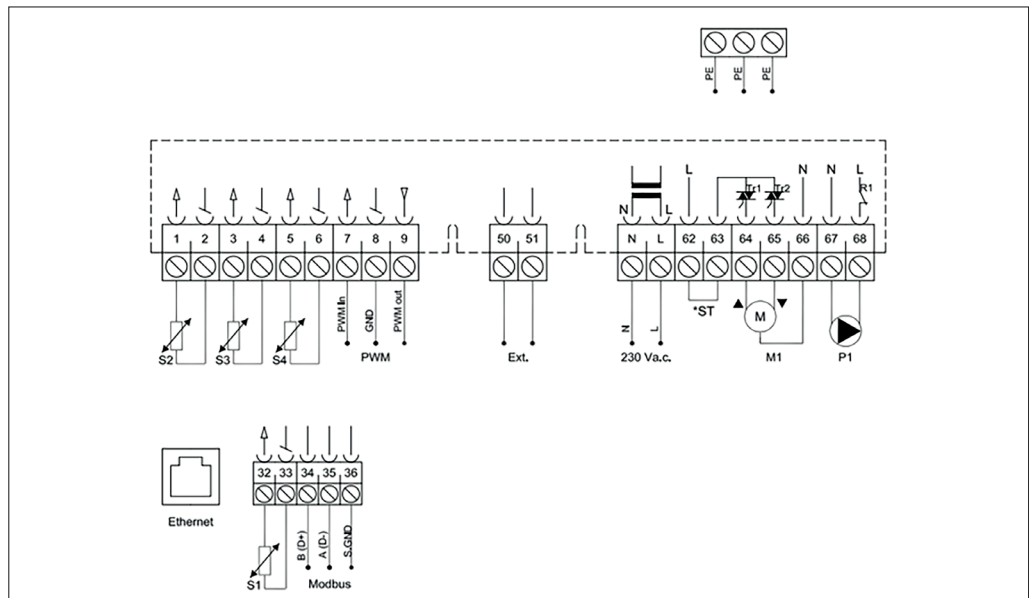ECL 120 anslutningar


Plint	Komp.	Beskrivning	Typ (rekomm.)
1 och 2	S2	Rumsgivare (konfigurerbar til olika funktioner)	ESM-10 / ESMT
3 och 4	S3	Tilloppsgivare	ESM-11 / ESMC / ESMU
5 och 6	S4	Returgivare (konfigurerbar til olika funktioner)	ESM-11 / ESMC / ESMU
7,8 och 9	PWM	Används inte	
32 och 33	S1	Utegivare (grön extern plugg)	ESMT
34		Modbus, används inte (grön extern plugg)	B (D+)
35		Modbus, används inte (grön extern plugg)	A (D-)
36		Modbus, används inte (grön extern plugg)	S.GND
50 och 51		Extern överstyrning	
N och L		Matningsspänning 230 V a.c. – (N: nolla)	
62 och 63		Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat	
64, 65 och 66	M1	Motorventil (64: öppna, 65: stänga och 66: nolla)	15 VA - 230 V a.c.
67 och 68	P1	Cirkulationspump – (27: nolla)	4 (2) A - 230 V a.c.
PE	PE	Jordanslutning	

Instruktion

Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

Elanslutning anläggning med ECL 310



Elanslutningar får endast utföras av auktoriserad installatör.


Elanslutningar ska utföras enligt gällande lokala regler.

Åtgärder före driftsättning av anläggningen:

- Läs igenom avsnitt säkerhetsinstruktioner.
- Anslut utomhusgivare.
- Ansluta 230 V jordad växelström.

Det är rekommenderat att ansluta kabeln till en fast säkerhetsbrytare genom att kapa bort stickproppen.

Alternativt kan stickproppen anslutas direkt till jordat uttag.

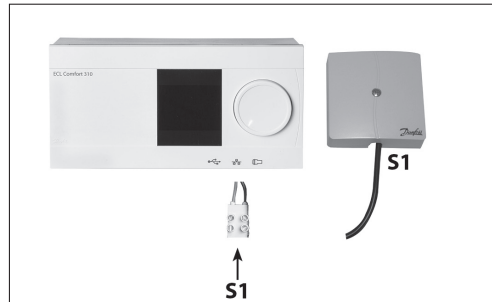


Utomhusgivare (ESMT)

Givaren placeras på den sida av byggnaden där det är minst risk för direkt solljus. Givaren bör inte placeras nära dörr, fönster eller ventilationslucka.

Utomhusgivaren kabel ansluts till den externa kopplingsplinten.

Utomhusgivaren har beteckning S1.

ECL 310 anslutningar

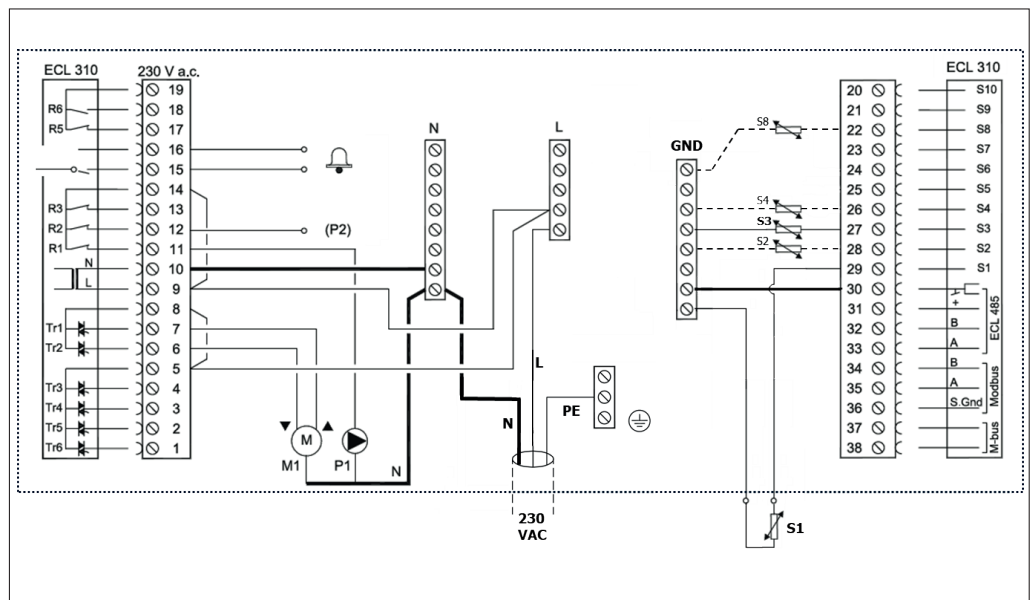


Plint	Komp.	Beskrivning	Typ (rekomm.)
5		Fas 230 VAC för ställdon	
6 och 7	M1	Motorventil (6 stänga och 7 öppna)	Max 15 VA - 230 VAC
8		Fas 230 VAC för pumpar	
9 och 10		Inkommande matningsspänning 230 VAC (9 = L och 10 = N)	
11	P1	Matningsspänning till pump	Max 4(2) A - 230 VAC
22 - GND	S8	Möjlig inkoppling av trycktransmitter 0-6 bar	0-10 V insignal
26 - GND	S4	Möjlig inkoppling av givare avläsning temp. VV	ESM-11/ESMC/ESMU
27 - GND	S3	Tilloppsgivare värme sekundär	ESM-11/ESMC/ESMU
28 - GND	S2	Möjlig inkoppling av trådad rumsgivare	ESM-10/ESMT
29 - GND	S1	Utomhusgivare (kopplas in mot plint utanför ECL 310)	ESMT
37 och 38		M-bus (t.ex. för avläsning av energimätare)	

Instruktion


Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

Anläggningens funktioner

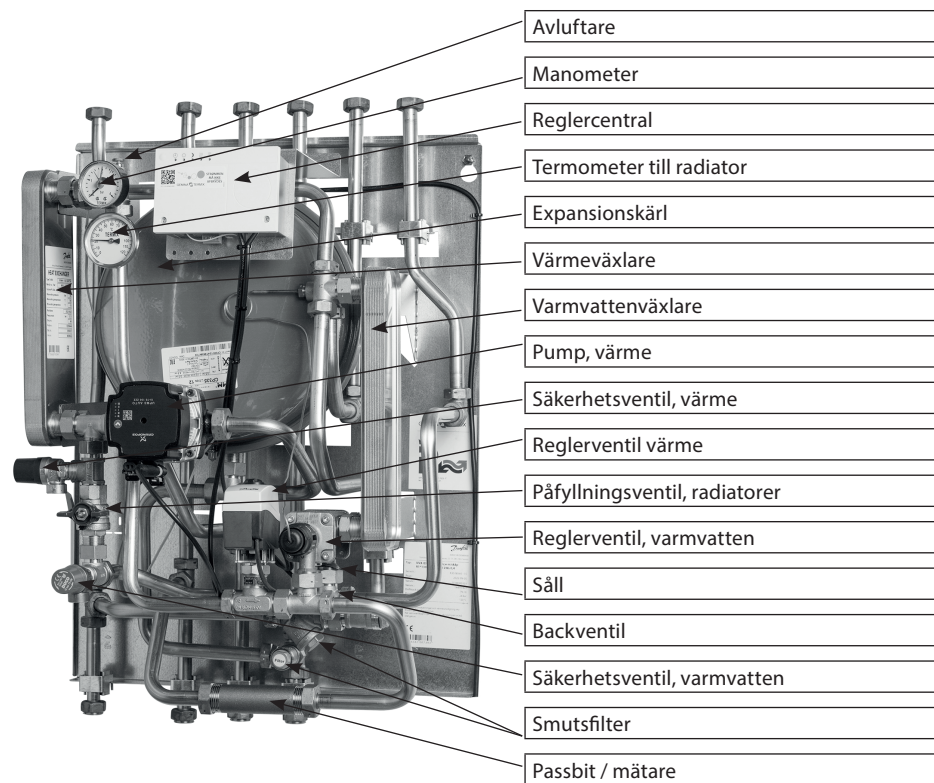

Den levererade anläggningen kan avvika från visad bild.

Principdiagram (exempel)

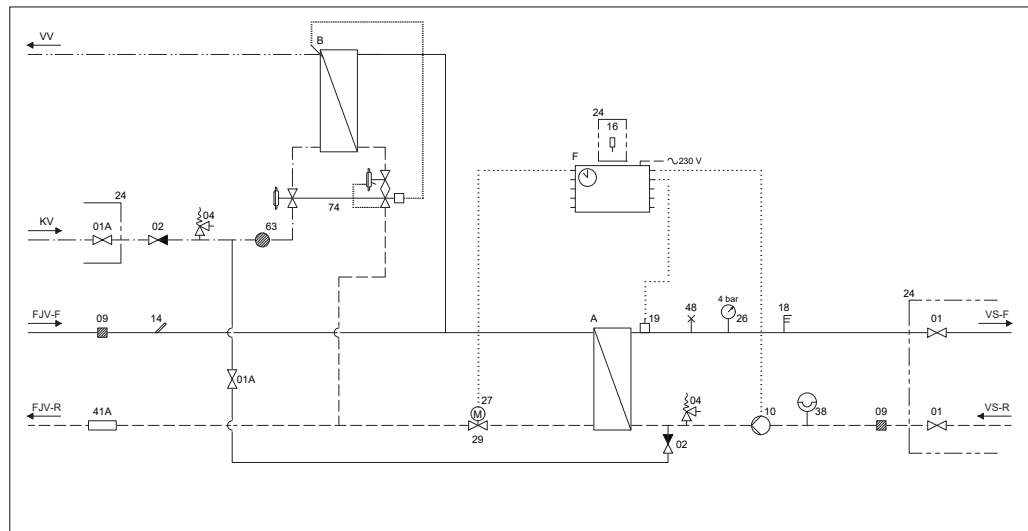

Den levererade anläggningen kan avvika från visad bild.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| A Värmeväxlare | 18 Termometer |
| B Varmvattenväxlare | 19 Anligningsgivare |
| F Värmeautomatik | 24 Medleveras löst |
| 1 Avstängningsventil | 26 Manometer |
| 1A Avstängningsventil, UBA | 27 Motor |
| 2 Backventil | 29 Motorventil |
| 4 Säkerhetsventil | 38 Expansionskärl |
| 9 Smutsfilter | 41 Passbit / mätare |
| 10 Cirkulationspump | 48 Manuell avluftning |
| 14 Givareficka enkel | 63 Såll |
| 16 Utegivare | 74 IHPT |

Reglerutrustning**Reglering av värme**

Framledningstemperaturen i värmekretsen styrs av anläggningens regulator.

Elektronisk regulator.

Anläggningen som är försedd med elektronisk regulator och utomhusgivare bör ställas in enligt tillverkarens rekommendationer.

Rumstemperaturen regleras med hjälp av radiatortermostaten. Det rekommenderas att termostaterna inställs på lägsta möjliga inställning.

**Säsongsbaserad drift sommar och vinter, cirkulationspump, driftsättande av anläggningen, service.**

De flesta elektroniska regulatorer har en inbyggd pumpmotionering (se separat instruktionen för regulatorn).

Golvvärme.

Utnyttjas anläggningen för golvvärme ska cirkulationspumpen kopplas med pumpstopp mot regulatorn. Pumpen ska stanna om alla golvvärmekretsar är stängda.

Om det inte är möjligt ska en by-pass monteras för att säkra genomströmning i pumpen. Om detta inte görs går pumpen sönder, garanti utgår inte i detta fall.

Instruktion**Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten**

Grundfos UPM3 AUTO
bruksanvisning

Betjäning


För varje tryck på piltangenten avanceras ett program.
Valet av styrläge beror på systemtyp och tryckförlust i systemet.

**Inställningar**

Driftsläge	Rekommenderat till	 Grön	 Grön	 Gul	 Gul	 Gul
Proportionellt tryck automatisk anpassning		★				
Konstant tryck automatisk anpassning			★			
Proportionellt tryck 1		★		★		
Proportionellt tryck 2 (fabriksinställning)	Tvårorssystem - beroende av tryckförlust	★		★	★	
Proportionellt tryck 3 - max.		★		★	★	★
Konstant tryck 1	Ettrörssystem		★	★		
Konstant tryck 2	Golvvärme		★	★	★	
Konstant tryck 3 - max.			★	★	★	★
Konstant kurva 1				★		
Konstant kurva 2				★	★	
Konstant kurva 3 - max.				★	★	★

Felmeddelanden

Funktion	Beskrivning	 Röd	 Grön	 Gul	 Gul	 Gul
Ingen ström						
Blockerat		★				★
Låg spänning		★			★	
Elektriskt fel		★		★		

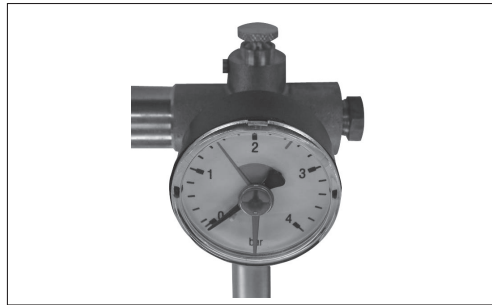**Manometer****Påfyllning av vatten i värmekretsen.****Manometer**

Manometern visar tryck i värmekretsen. Följ instruktioner noga för att undvika risk situationer.

Höjd [m]	Tryck [bar]
0 - 5	0,5
5 - 10	1,0
10 - 15	1,5
15 - 20	2,0

Påfyllning av systemet avslutas när manometern visar ett passande tryck (normalt 1-2 bar högre än förtrycket). Avstängningsventilen stängs, slangen demonteras och proppen ansluts.



Pumpen ska vara avstängd under påfyllning av systemet.

Reglering av tappvarmvatten


Temperaturen på tappvarmvattnet styr med anläggningens temperaturregulator.

Anläggningen bör ha en inställd temperatur på 50 °C. Detta ger den mest ekonomiska energiförbrukningen. Om temperaturen överstiger 55 °C ökar risken avsevärt för ljudproblem och avfällning av kalk riskerar att växlaren sätts igen.

Termisk styrning

Temperaturen på tappvarmvattnet injusteras på följande sett.

Önskas högre temperatur vrids termostaten till ett högre tal, temperaturen minskar om man ställer termostaten på ett lägre tal.

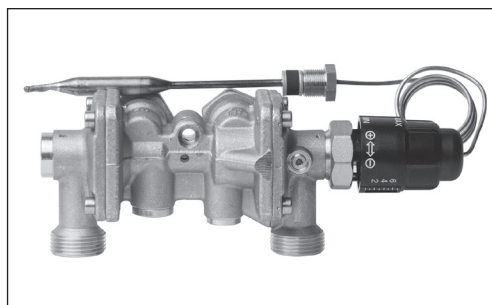**IHPT-temperaturregulator (45-65 °C)**

IHPT är en självverkande, flödeskompenserad temperaturregulator med inbyggd differens-tryckregulator.

IHPT ger en optimal tappvarmvattenreglering för FJV framledningstemperatur upp till 110°C.



Varv*	Skala	Tappvarmvattentemperatur [°C]
0	7	64
1	6	61
2	5	58
3	4	55
4	3	52
5	2	48
6	1	44
7	0	43

*Start läge: Handtaget skruvat helt i botten medsols.

Värdena är vägledande.

**Säkerhetsystem**

Villavärmewäxlaren är försedd med två säkerhetsventiler, en för radiatorkretsen (den till vänster) och en på kallvattenledningen till varmvattenväxlaren (den till höger). Säkerhetsventilerna som skyddar anläggningen från för högt tryck. De bör testas en gång om året, genom att vredet vrides så att ett klick hörs och då rinner lite vatten ut genom spilledningen. Efter denna test kan påfyllning av radiator systemet erfordras.

**Smutsfilter**

Smutsfilter bör rengöras enligt efterföljande felsöknings schema.

**Avstängningsventil**

Rött vred för värme.
Grönt vred för KV/VV

Special utrustning**Termisk Bypass**

Uniten kan utrustas med termisk bypas (tillbehör), den håller fjärrvärmekulverten varm under sommaren.

**Varmvattencirkulation**

Uniten kan utrustas med VVC-krets (tillbehör).

Instruktion**Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten**

Service

Anläggningen kräver minimal tillsyn med undantag av smutsfilter.

Regelmässig tillsyn på anläggningen och översyn över samtliga relevanta parametrar rekommenderas. Tillsyn av anläggning skall göras regelbundet, minst en gång i månaden. Gör en ockulär besiktning av anläggningen med avseende vattenläckage, vid eventuella läckage kontakta din rörinstallatör. Kontrollera även trycket i värmesystemet på manometern, fyll på vatten vid behov, om regelbunden påfyllning krävs kan det finnas läckage i värmesystemet, kontakta då din rörinstallatör. Om funktionen av din anläggning inte fungerar tillförlitligt, gå till "felsökning" i denna instruktion.

Vid beställning av reservdel skall villavärmewäxlarens serienr. uppges.

Alla reservdelar kan beställas hos:**Danfoss AB****Kundservice.se@danfoss.com****Tel: 010 888 7400**

Garanti och ansvar**Garanti**

I enlighet med AA VVS 09.

Ansvar

Gemina Termix ansvarsområde omfattar inte styrning, dimensioneringsunderlag eller montering och korrekt anslutning av enheten.

Instruktion

Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

Reglercentral ECL 120

Danfoss reglercentral för värme, ECL 120, är förprogrammerad med inställningar som är optimerade för en Termix VVX-ID.
 Fabriksinställningarna är sådana som erfarenhetsmässigt fungerar för svenska förhållanden.
 ECL 120 styrs genom appen ECL Go.
 ECL 120 har en snabbvägledning i form av ett häfte som visar inställningar och navigation i appen.


Reglercentral ECL 310

Inställning av önskad inomhustemperatur

Önskad rumstemperatur kan enkelt ställas in i översiktsdisplayerna för värmekretsen.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
	Önskad rumstemperatur	20,5
	Bekräfta, genom att trycka på ratten.	
	Inställning av önskad rumstemperatur	21,0
	Bekräfta	

Inställning av önskad rumstemperatur är viktig även om det inte finns någon rumsgivare/fjärrkontrollenhet ansluten.

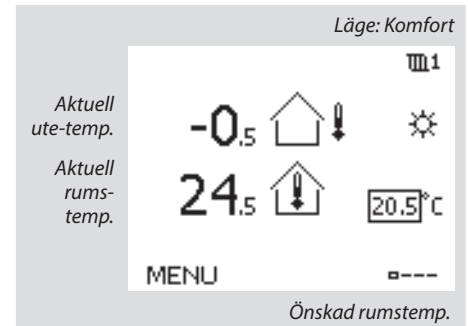


Ställ in regulatorns driftsläge

Regulatorn kan ställas in i flera olika driftslägen.



Du ändrar ditt önskade driftsläge i standardmenyn
 Ställ dig på symbolen för driftsläge och tryck på ratten.

Vrid ratten tills ditt önskade driftsläge finnes.
 Bekräfta genom att trycka på ratten.

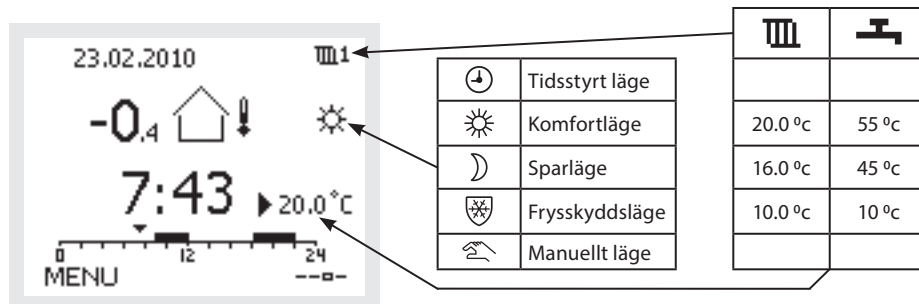


Inställning av kurvlutning

 MENU  »  » Inställningar » Framledningstemp. » Värmekurva

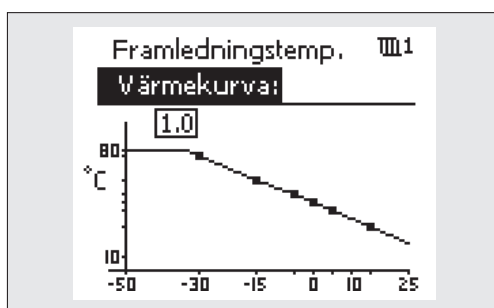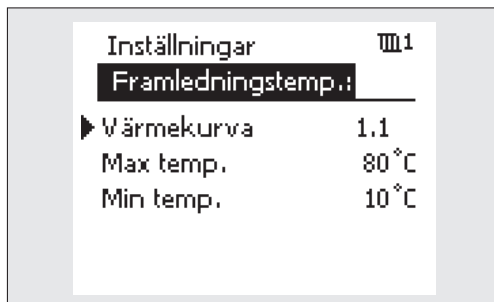

Grovinställning

Justera hela kurva genom att ställa dig på kurvlutningen enligt bilden.
Ändra kurvan efter önskemål.
Bekräfta genom att trycka på ratten.

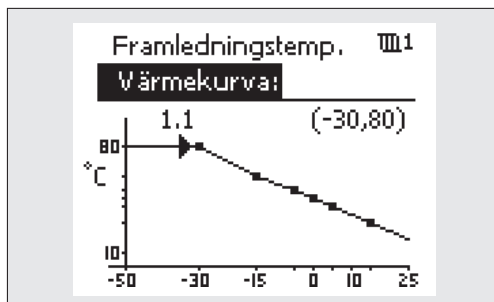

Finjustering

Du kan justera kurvlutningen på 6 punkter.
Ställ dig på den punkt du vill ändra, tryck på ratten.
Justera genom att vrida på ratten.
Bekräfta genom att trycka på ratten.

När du ställer dig på en punkt ser du här vid vilken utomhustemp det gäller följt av önskad framledningstemp ex. (-30,80)

-30 = Utetemp

80 = Är den temp du vill ha som framledningstemp.

Ute temp (°C)	Gemina inst.	Egen inst.
-30 °C	80 °C	°C
-15 °C	60 °C	°C
-5 °C	50 °C	°C
0 °C	45 °C	°C
5 °C	40 °C	°C
15 °C	28 °C	°C

Instruktion

Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

Felsökning av
tappvarmvatten

Vi rekommenderar att all felsökning utförs av auktoriserad personal.

Vid eventuella fel bör följande först kontrolleras innan större felsökning påbörjas:

- Att anläggningen är strömsatt.
- Att smutsfilter är rengjort.
- Att framledningstemperaturen på fjärrvärmen är normal.
- Att differenstryck är korrekt, kontakta värmeverket.
- Att anläggningen håller erforderligt tryck – kontrollera manometern.

Själververkande ventil

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Lite eller inget tappvarmvatten.	Smutsfilter primär/sekundär igensatt.	Rengör filter.
	Trasig eller igensatt backventil.	Rengör - byt.
	Defekt temperaturregulator	Kontrollera - byt.
Avsaknad av varmt tappvarmvatten i blandare.	Kallt vatten blandas med varmt i trasig blandare eller backventil.	Kontrollera - byt.
	Trasig eller igensatt backventil på cirkulationsventil.	Rengör - byt.
För varmt vatten i blandare.	Termostatventil inställd för högt.	Kontrollera - injustera.
	Defekt temperaturregulator	Kontrollera - byt.
Sjunkande temperatur vid tappning.	Större flöde än vad beräknad växlare klarar av.	Minska flödet.

Elektronisk regulator

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Lite eller inget tappvarmvatten.	Smutsfilter primär/sekundär igensatt.	Rengör filter.
	Trasig eller igensatt backventil.	Rengör - byt.
	Anläggningen spänningslös.	Kontrollera.
	Fel inställning på reglercentralen.	Gällande inställning av elektronisk varmvattenreglering se medsända instruktioner.
	Defekt motorventil.	Kontrollera via manuell styrning - byt.
Avsaknad av varmt tappvarmvatten i blandare.	Defekt reglercentral.	Kontrollera - byt.
	Kallt vatten blandas med varmt i trasig blandare eller backventil.	Kontrollera - byt.
För varmt vatten i blandare.	Trasig eller igensatt backventil på cirkulationsventil.	Rengör - byt.
	Anläggningen spänningslös.	Kontrollera.
	Fel inställning på reglercentralen.	Gällande inställning av elektronisk varmvattenreglering se medsända instruktioner.
	Defekt motorventil.	Kontrollera via manuell styrning - byt.
Sjunkande temperatur vid tappning.	Defekt reglercentral.	Kontrollera - byt.
	Större flöde än vad beräknad växlare klarar av.	Minska flödet.

Varmvattencirkulation

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Lite eller inget tappvarmvatten.	Cirkulationspumpen för lågt ställd eller trasig.	Kontrollera pump.

Instruktion

Termix VVX-ID – indirekt anläggning med värmeväxlare för värme och varmvatten

Felsökning värme



Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
För lite eller ingen värme.	Filter primär/sekundär igensatt.	Rengör filter.
	Defekt givare – smuts i ventilhuset.	Kontrollera givaren, byt styrventil.
	Fel inställd/trasig reglercentral – ev. spänningssvik.	Kontrollera att reglercentral är korrekt inställd. Kontrollera strömtillförsel. Provkör motor i manuellt läge.
	Defekt cirkulationspump.	Kontrollera strömtillförseln Kontrollera ev. luft i pumphuset, se manual för monterad pump.
	Pumpen är inställd på för lågt varv.	Öka hastighet på pump.
	Fel tryck i systemet. Manometer visar för lågt tryck än vad som föreskrivs.	Fyll på vatten, kontrollera att expansionskärl fungerar.
	Luftfickor i systemet.	Avlufta systemet grundligt.
	Trasiga radiatorventiler.	Kontrollera – byt.
	Ojämn värmefördelning i byggnaden pga. fel inställda injusteringsventiler.	Justera/installera injusteringsventiler.
Ojämn värmefördelning.	Luftfickor i systemet.	Avlufta systemet grundligt.
För hög framledningstemperatur	Fel inställning av reglercentral.	Justera reglercentral – följ reglercentralens medföljande instruktioner.
	Defekt reglercentral. Reglercentralen följer inte inställda parametrar.	Kontakta tillverkare – byt ut.
	Defekt givare på självverkande ventil	Byt termostat – eller enbart givare.
För låg framledningstemperatur	Felaktig inställning i reglercentralen.	Justera reglercentral – följ reglercentralens medföljande instruktioner.
	Defekt reglercentral. Reglercentralen följer inte inställda parametrar.	Kontakta tillverkare – byt ut.
	Felaktig placering/installation av utegivare.	placera/installera utegivare korrekt.
	Smutsfilter igensatt.	Rengör filter.
Oljud i anläggningen.	För hög pumphastighet.	Justera pumphastighet.
Onormalt hög energiförbrukning.	Trasig motorventil, givare eller reglercentral.	Kontrollera – byt.

**Gemina Termix A/S**

Navervej 15-17
DK-7451 Sunds, Denmark
Tel: +45 9714 1444

mail@termix.dk
www.termix.dk

Danfoss AB

Climate Solutions

Tel: +46 10 88 87 400

Kundservice.se@danfoss.com
www.danfoss.se

All information, inklusive men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produkthandböcker, katalogbeskrivningar, annonser o.s.v., och oavsett om dessa tillhandahålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via nedladdning, ska betraktas som informativ och är endast bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar görs i en offert eller orderbekräftelse. Gemina Termix ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyrer, videor och annat material. Gemina Termix förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna specifikationer. Alla varumärken i detta material ägs av Gemina Termix A/S eller Danfoss-koncernens företag. Gemina Termix och Gemina Termix logotyp är varumärken som tillhör Gemina Termix A/S. Med ensamrätt