




## Byte och renovering av brandpostinsats på RHB gjutna brandposter

### Demontering

1. Stäng av inkommande vatten till brandposten.
2. Kontrollera att vattnet är avstängt genom att vrida nyckelhylsan minst 3 varv motsols.
3. Demontera de 4 bultarna i packboxlocket under nyckelhylsan.
4. Lyft upp insatsen ur brandpoströret utan att vrida insatsen om den är försedd med avtappning. Detta för att underlätta vid återmontering i samma position för de insatser som ska repareras och återanvändas.
5. Beroende av skicket på brandpostinsatsen så kan man byta hela eller de delar som är defekta, t.ex. packningar.

### Montering

1. Kolla hur tätningssytan i botten på knäröret ser ut. Om det finns ytbeläggning, smuts, grus eller om ytan är ojämn så bör ytan brotschas (RHB brotsch sats)
2. Vid återmontering av insatsen så monteras den i samma riktning som den togs ur. Spindelmuttern bör vara inskruvad ca: 50 % på spindeln för att underlätta montering.
3. Vid montering av ny insats tillse då att gummipackningen på ventilhuvudet hamnar vid avtappningens utlopp i knäröret.
4. Återmontera packboxlocket med att växeldra de fyra bultarna.

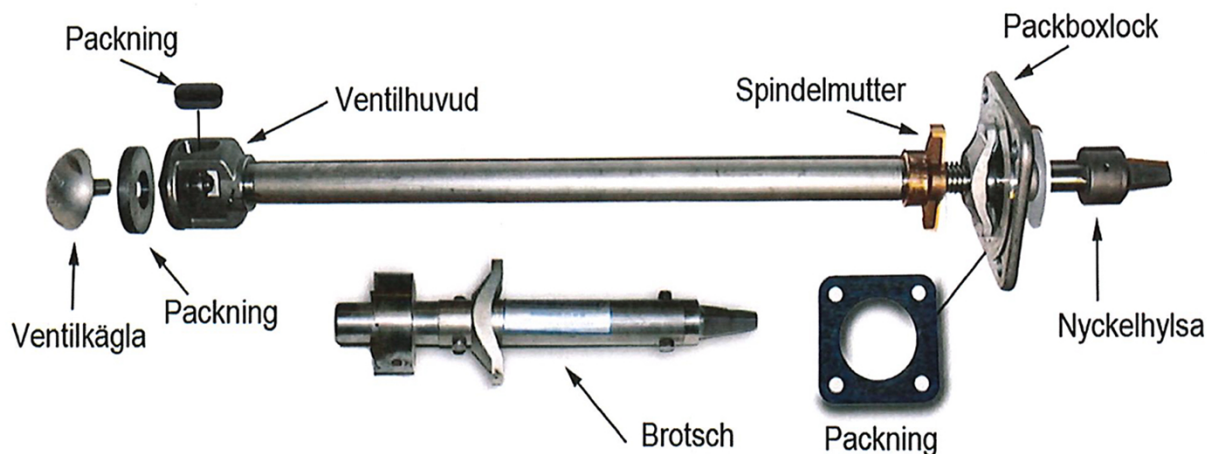

**Rekomenderat åtdragningsmoment för packboxlock 187Nm.  
Bör ej överskridas.**