

Monteringsanvisning

Thermotech MultiSystem™

Monteringsanvisningen omfattar installation av tappvatten- och värmesystem med produkter inom rör-i-rörssystemet Thermotech MultiSystem™. Produkterna i denna monteringsanvisning är provade och godkända för användning tillsammans.

Innehåll

Allmän information	sid 1
Bockning av rör	sid 2
Presskopplingar	sid 2
Klämringskopplingar	sid 3
Förläggning av rör	sid 4
Fördelare och fogar	sid 5
Upphängning av rör	sid 6
Expansionsupptagande konstruktioner.....	sid 7
Tryck- och täthetsprovning.....	sid 7
Utbyte av medierör.....	sid 7

Allmän information

Monteringsanvisningen omfattar installation av tappvatten- och värmesystem med följande rör:

- **Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2**
Syrediffusionstätt femskiktörör i PE-RT Type 2.
- **Thermotech MultiSystem™ AluComposite**
Kompositörör uppbyggt av ett inre och yttre skikt av PE-RT Type 2 samt ett aluminiumskikt placerat i mitten av röret.

Rören är avsedda för användning i kyl- och värmesystem, samt tappvattensystem (arbetstemp. 70°C, kortvarig maxtemp. 95°C, 10 bar, enligt SWEDCERT 1355 TG nr 0857).

En komplett systemförteckning över ingående produkter i Thermotech rör-i-rörssystem finns att hämta på www.thermotech.se/systemfor-teckning-thermotech-multisystem.pdf. På hemsidan finns även separata monteringsanvisningar för rörssystemets ingående produkter.

Detta rör-i-rör-system, med ingående komponenter enligt systemförteckningen, är provat och godkänt enligt NT VVS 129 samt Sintef Testmetod för skyddsror.

Thermotech MultiSystem™ är typgodkänt av Swedcert. Typgodkännandebevis 0857 gäller Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 och typgodkännandebevis 0886 gäller Thermotech MultiSystem™ AluComposite. Typgodkännandena omfattar hela rörsystemen, dvs. rören i kombination med kopplingar för Thermotech MultiSystem™.



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



Thermotech

info@thermotech.se
www.thermotech.se
Tel: 0620-68 33 30

Märkning av rör

Exempel på rörmärkning:

“PE-RT Type II 5-Layer Composite Pipe 16x2.2 diffusion barrier inside acc. DIN 4726 Class 1-4 Pmax 10 Bar Class 5 Pmax 8 Bar acc. to ISO EN 24033/22391/21003 GOST 52134 Toper 70°C Tmax 95°C acc. to SWEDCERT 1355 TG nr 0857”

Ovanstående rörmärkning förklaras nedan.

Text	Förklaring
5-layer Composite Pipe	Röruppbyggnad
16x2.2	Dimension (mm)
diffusion barrier inside acc. DIN 4726	Information om syrediffusionsspärr
Class 1-4 Pmax 10 Bar Class 5 Pmax 8 Bar acc. to ISO EN 24033/22391/21003	Klassificering enligt ISO EN 24033/22391/21003
GOST 52134	Klassificering för ryska marknaden motsvarande ISO EN 22391
Toper 70°C Tmax 95°C acc. to SWEDCERT 1355 TG nr 0857	Rörets arbetstemp. och maxtemp. enligt typgodkännande
nr 19309020509	Produktionskod. Tillverkningsdatum utläses genom de sex sista siffrorna t.ex. 020509(DDMMÅÅ)
Meter 001 054	Löpmeter på rullen och rullnummer

Externa komponenter

Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 och AluComposite-rör är provade och godkända för användning tillsammans med produkter från nedanstående leverantörer:

Vatette, Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Väggkopplingssystem, väggenomföringssystem samt klämringskopplingar för plaströr.

FM Mattsson

Blandarfästen och väggbrickor.

Trio Perfekta

Blandarfästen och väggbrickor.

En förteckning över godkända externa komponenter finns i systemförteckningen för Thermotech MultiSystem™.

Bockning av rör

Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2


Röret bör förläggas med så stor radie som möjligt för att möjliggöra eventuellt utbyte av medieröret.

Den rekommenderade bockningsradien påverkas av antalet 90°-böjar i rörledningen. Rekommenderad minsta bockningsradie när röret förläggs utan rörböjstöd redovisas nedan.

Min. bockningsradie utan rörböjstöd			
Antal böjar á 90°	RiR 25/20	RiR 28/23	RiR 34/29
1 st 90° böj	100 mm	120 mm	150 mm
2 st 90° böjar	150 mm	200 mm	200 mm
3 eller fler 90° böjar	250 mm	250 mm	300 mm

För att underlätta bockning vid trånga utrymmen, tex. vid uppgång till fördelare används Multi Rörböjstöd. Rörböjstöden ger bockningsradie enligt nedan.

Bockningsradie med rörböjstöd	
Storlek rörböjstöd	Bockningsradie
Dim 25-26 mm	130 mm
Dim 32-34 mm	170 mm
Dim 42-43 mm	210 mm

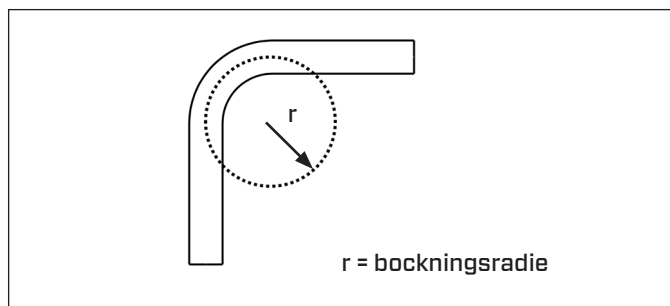

Thermotech MultiSystem™ AluComposite

För bockning av MultiSystem AluComposite-rör används Multi Bockfjäder eller Multi Bockverktyg.

Se bassortiment för tillgängliga dimensioner av Multi Bockfjäder och Multi Bockverktyg.

Rekommenderad minsta bockradie:

Rördimension	Med bockverktyg	Utan bockverktyg
16 x 2 mm	32 mm	80 mm
20 x 2,5 mm	40 mm	100 mm
26 x 3 mm (rulle)	130 mm	260 mm
26 x 3 mm (rak längd)	104 mm	260 mm
32 x 3 mm	160 mm	-

Presskopplingar

Thermotech Multi presskopplingar är tillverkade i avzinkningshärdad mässing för vattenberörda delar. Multi presskopplingar är typgodkända för fogning av Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2-rör och Thermotech MultiSystem™ AluComposite-rör. Thermotech Multi Presskopplingar är avsedda endast för montering med typgodkända rör.

Läckageindikering

Multi presskopplingar är utrustade med läckageindikering vilket innebär att icke pressad koppling läcker vid täthetskontroll. I presskopplingar för dimensionerna 16, 20, 26, 32 och 40 mm är denna funktion inbyggd i kopplingen. För dimensionerna 50 och 63 mm används ett särskilt kalibreringsverktyg som även ger funktion för läckageindikering.

Detta presskopplingsystem är provat och godkänt enligt DVGW Arbeitsblatt 534 pkt 12.14.

Material

Kopplingskropp	Avzinkningshärdad mässing
Färg	Gul mässing med svart plastring alt. förnicklad med vit plastring
Presshylsa	Rostfritt stål
O-ringar	EPDM-gummi

Märkning


Varje presskoppling är märkt med "TT" samt den rördimension som kopplingen är avsedd för.

Pressverktyg

Pressverktyg och tillhörande pressbackar som används för att pressa Multi presskopplingar ska vara avsedda för pressprofil TH samt överensstämmande rördimension. Pressverktyg och pressbackar ska vara kontrollerade vid auktoriserat serviceställe enligt leverantörens instruktioner.

Använd Thermotech Pressverktyg eller se alternativ i verktygens monteringsanvisningar.

Montering av presskoppling

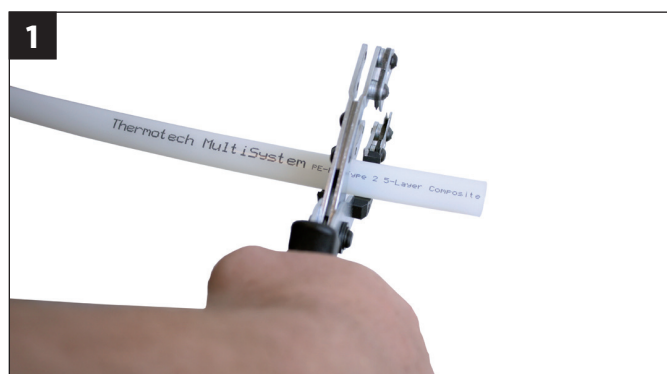

Kapa röret med Thermotech Multi Rørsax eller likvärdigt verktyg. Säkerställ att ett vinkelrätt snitt erhålls.



För att underlätta montering kan röret kalibreras genom att använda Thermotech Multi Kalibreringsverktyg avsett för den aktuella rördimensionen. Sätt verktyget på plats i röret och vrid medurs tills en slät kant uppnås. Avlägsna eventuellt spån från snittytan.



För presskopplingar av dimensionerna 50 och 63 mm ska Multi Kalibreringsverktyg användas. Kalibreringen ger kopplingen funktion för läckageindikering.

Sätt verktyget på plats i röret och vrid medurs tills en slät kant uppnås. Vrid sedan handtaget ett varv moturs. Ett stift i verktyget gör då ett avtryck inuti röret som tillåter vatten att läcka ut om kopplingen inte är pressad.

3

Montera kopplingen på röret och tryck röret hela vägen in i kopplingshylsan. Röret ska synas i hylsans indikeringshål.



Kontrollera att rörets snittyta är slät eftersom presskopplingens o-ring annars kan skadas.



Placera pressbacken runt hylsan och mot plastringen. Pressa kopplingen och kontrollera att spåren som lämnas i hylsan är släta och jämna. Pressbacken ska vara ren och utan skador.

5

Med hjälp av indikeringshålet i hylsan kan rörets korrekta läge kontrolleras. Efter pressning ska två intryckta ringar synas på hylsan. Mellan ringarna ska en utåtbuktande ås vara synlig.

För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll utföras innan tryckkontroll utförs. Tryck-sätt rörledningen till ett kontrolltryck av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte sjunka under kontrolltiden.

Klämringskopplingar

Thermotech Multi klämringskopplingar är tillverkade i avzinkningshärdad mässing för vattenberörda delar. Multi klämringskopplingar är typgodkända för fogning av Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 rör och Thermotech MultiSystem™ AluComposite-rör. Kopplingarna är avsedda endast för montering med typgodkända rör.

Klämringskopplingarna används tillsammans med Multi rördelar för att sammanfoga ovanstående rör eller för att ansluta rör till Thermotech Multi fördelare.

Sortimentet innehåller även klämringskopplingar för anslutning av kopparrör, se bassortiment för tillgängliga dimensioner.

Material

Kona och klämring	Avzinkningshärdad mässing
Mutter	Förnicklad mässing
O-ringar	EPDM-gummi

Rördelar

Thermotech Multi rördelar är tillverkade i avzinkningshärdad mässing för vattenberörda delar.

Montering av klämringskoppling

1

Kapa röret med Thermotech Multi Rørsax eller likvärdigt verktyg. Säkerställ att ett vinkelrätt snitt erhålls.

2

Kalibrera röret genom att använda Thermotech Multi Kalibreringsverktyg avsett för den aktuella rördimensionen. Sätt verktyget på plats i röret och vrid medurs tills en slät kant uppnås. Avlägsna eventuellt spån från snittytan.

3

Montera mutter och klämring på röret i rätt ordning. Tryck sedan konan in i röret tills konans plastbricka ligger an mot röränden.



Multi klämringskopplingar ska ej smörjas. Stödhylsa ska ej användas.

4

Placera röränden med den monterade konan i rördelen och skruva fast muttern med handkraft. Dra sedan muttern med fast nyckel eller skiftnyckel enligt tabell nedan. Rörtång eller polygrip ska ej användas.

Dimension	M22 x 1,5	G15	G20	G25
Antal varv	1	1	1	1
Grader	450°	360°	360°	360°

Tryck röret med konan mot rördelen under fastdragningen. Detta säkerställer att klämringen får grepp om röret.

Förläggning av rör

Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 rör-i-rör (RiR) används vid dold och skarvfri förläggning till separata tappställen.

De varma och kalla ledningarna monteras separerade med minst 100 mm mellanrum oavsett var man monterar dem. Detta för att inte en utjämning mellan det kalla och varma vattnet ska ske. Undantag får göras vid kortare sträckor, till exempel vid uppgången till skåp, fördelare eller anslutningsarmatur.

Förläggning av rör-i-rör för tappvatten ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Nedan anges relevanta paragrafer ur Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

§ 3.2.1 Tappvattenledningar

§ 3.2.5 Frysskadesäker förläggning


§ 3.7 Vatten- och avloppsinstallationer i kök

§ 4.1.1 Tappvatteninstallationer

Förläggning i platta på mark


Utan värmeinstallation i betongplattan

Vid förläggning i platta på mark placeras rör med skyddsror för kallvatten i grusbädden.

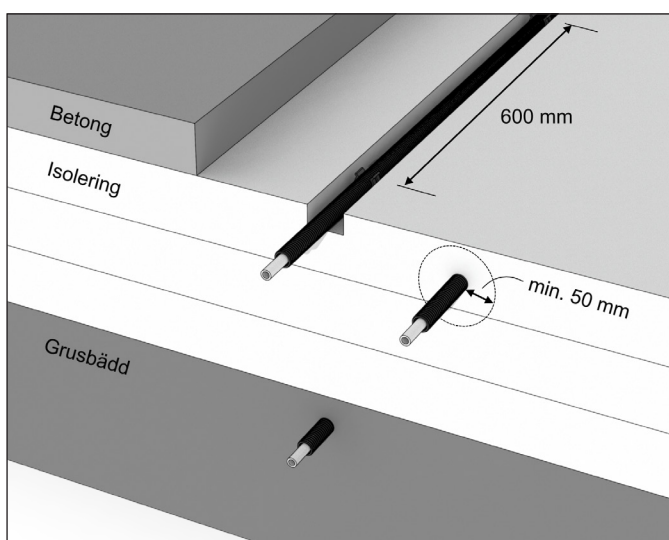

Förläggning i platta på mark.

Rör med skyddsror för varmvatten kan fräsas ner i översta isoleringslagret och fixeras med Thermotech Rörhållare eller najas på armeringen med ett avstånd på c/c 600 mm. Tillse att najtråden inte skadar röret vid montering.

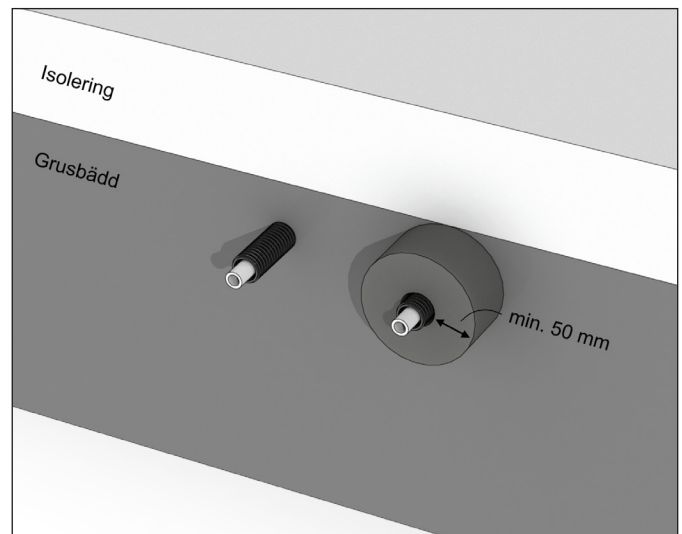

Förläggning i platta på mark, varmt och kallt vatten förlagt i grusbädden.

Om rör för både kall- och varmvatten monteras i grusbädden ska röret för varmvatten isoleras med isolertjocklek min. 50 mm.

Om rören för både kallt och varmt vatten monteras i eller på plattans isolering ska avståndet mellan rören vara minst 100 mm och röret för varmvatten ska isoleras med isolertjocklek min. 50 mm.

Med värmeinstallation i betongplattan

Rör för kall- och varmvatten förläggs nedfrästa i isoleringen. Avståndet mellan rören ska vara minst 100 mm och röret för kallvatten ska isoleras med isolertjocklek min. 50 mm. Alternativt kan rör för kallvatten förläggas i grusbädden.

Om rör för både kall- och varmvatten monteras i grusbädden ska röret för varmvatten isoleras med isolertjocklek min. 50 mm.

Förläggning i bjälklag

Vid förläggning i bjälklag ska rör med skyddsror för kall- och varmvatten monteras så att avståndet mellan rören blir minst 100 mm.


När rören monteras genom borrade hål i bjälklag bör röret fixeras med Multi Fixeringsbleck i varje regel c/c 600 mm, dock minst i varannan regel, c/c 1200 mm. Röret fixeras även vid ingång och utgång från bøj.

När montering av rör sker i golvbjälklagets längdriktning bör röret klamras mot regeln med Multi Klammer med klamringsavstånd c/c 600-1200 mm. De varma och kalla vattenledningarna ska monteras med ett avstånd på minst 100 mm mellan rören.


För anslutning mot Multi Fördelarskåp kan Multi Rörböjstöd användas där liten bockningsradie behövs. Om rören förläggs på vindsbjälklag, vilket kan göras i undantagsfall med god dokumentation, ska frysrisk elimineras.

Om värmeinstallation ska monteras i bjälklaget ska röret för kallvattnet isoleras med isolertjocklek min. 50 mm.


Exempel på förläggning i bjälklag:

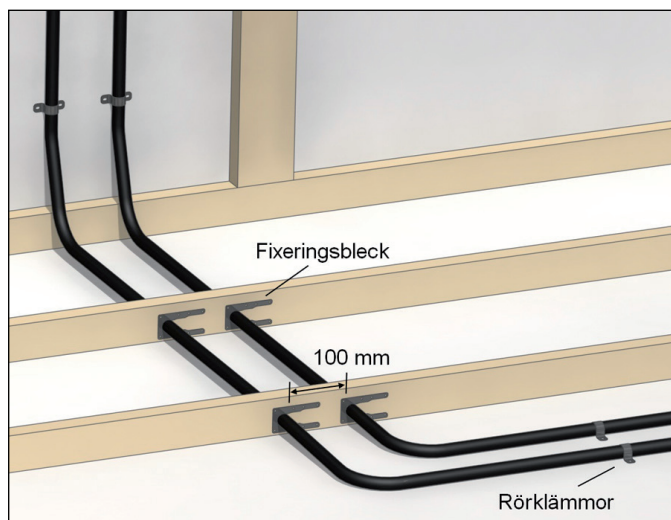


Förläggning i bjälklag.

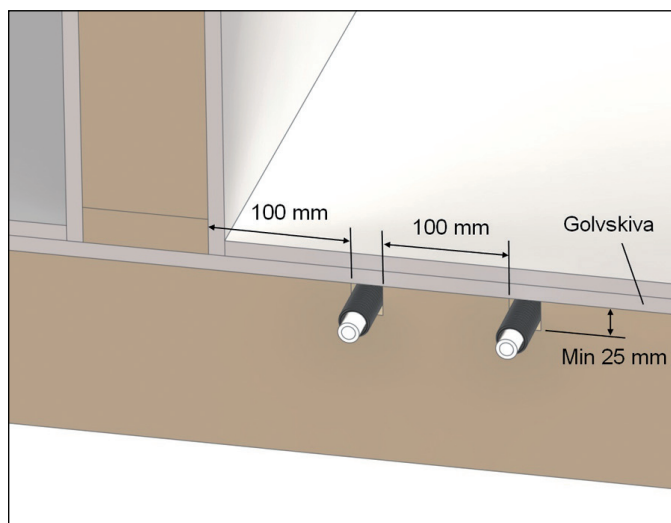

Förläggning i bjälklag, mot innervägg.

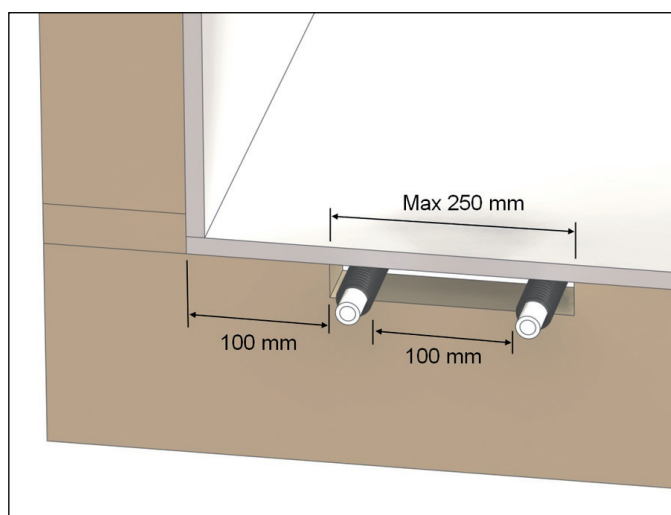

Förläggning i bjälklag, mot yttrevägg.

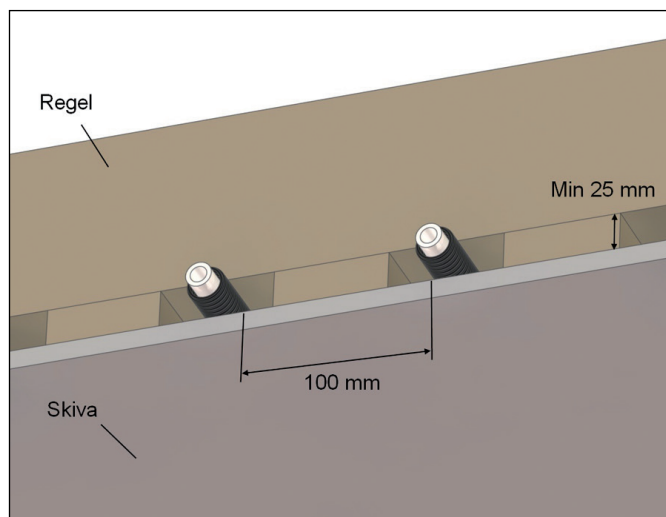

Förläggning i bjälklag, i undertak.

Generella anvisningar

- Ledningar för kallt och varmt tappvatten ska vara monterade så att de inte kommer i kontakt med varandra.
- Tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar. Se exempel på utformning av schakt på www.sakervatten.se.
- Inga outnyttjade avstick får förekomma på kallvatten-, varmvatten- eller VVC ledningar. Ledning avsedd för framtida installationer kan förberedas genom proppning eller utföras med en avstängningsventil omedelbart intill fördelningsledningen så att ledningen kan stå tom för att undvika bakterietillväxt.
- Rörledning från centralblandare till dusch, det vill säga en blandare som försör flera tappställen med tappvatten, ska inte vara längre än 5 meter.
- I bad- eller duschrum får rörgenomföringar ej göras i golv med tätskikt.

Fördelare och fogar

Tappvatten

Placering och installation av fördelare och fogar för tappvatten ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Nedan anges relevanta paragrafer ur Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

§ 3.2.1 Tappvattenledningar

§ 3.2.2 Tappvattenservis

§ 3.2.2 Inbyggnadsarmatur för tappvatten

§ 3.7 Vatten- och avloppsinstallationer i kök

Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar.


Vid dolt montage enligt ovan ska Thermotech Multi Fördelare installeras i Multi fördelarskåp med läckageindikeringsring.

Om kopplingsrörens skyddsrör mynnar på en lägre nivå än skåpets botten ska mellanrummet mellan rör och skyddsrör tätas med Multi Ändtätning. Föregående gäller ej om skyddsöret mynnar i våtutrymme med tätskikt.

Fördelarskåpets lucka får ej placeras i våtzon 1. Våtzon 1 innefattar:

- Väggytor vid bad eller dusch och en meter utanför dessa.
- Hela golvytan.

Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.

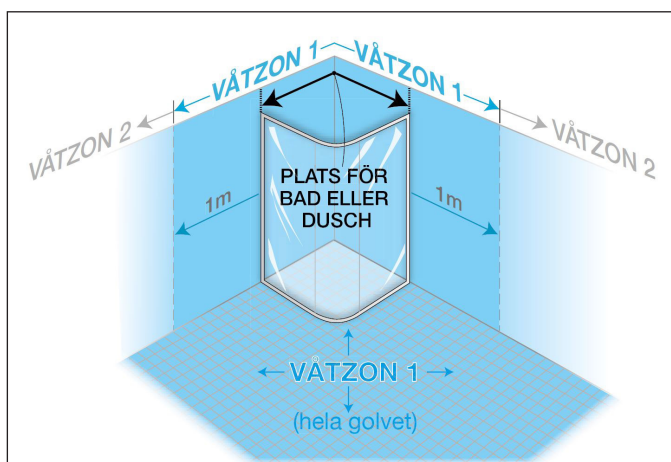

Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera eller byta fogarna.

Läckageindikeringen från fördelarskåpet ska mynna i rum med vattentätt golv, dock inte i plats för bad eller dusch. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.

Läckageindikeringen från fördelarskåpet med rör som enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under köksinredning.

Fördelarskåpet ska vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sätta igen.

Radiatorer

Placering och installation av fördelare och fogar för radiatorer ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Nedan anges relevanta paragrafer ur Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

§ 3.2.3 Fördelarrör för värmesystem


Vid installation av radiatorer används Thermotech Multi Fördelare som monteras i Multi Fördelarskåp med läckageindikeringsring.

Fördelarskåpets lucka får ej placeras i våtzon 1 eller i plats för bad eller dusch.

Läckageindikeringen ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock inte i plats för bad eller dusch. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre än 60 mm från golvet eller intilliggande väggs tätskikt.


Upphängning av rör

Nedanstående gäller horisontell och vertikal upphängning av Thermotech MultiSystem™ AluComposite-rör levererade i raka längder.

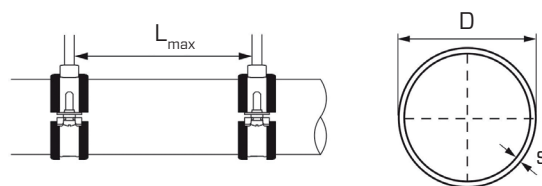

Rördimension, D x s	Horisontellt, L _{max}	Vertikalt, L _{max}
16 x 2,0 mm	1,5 m	1,5 m
20 x 2,5 mm	1,5 m	1,5 m
26 x 3,0 mm	1,5 m	1,5 m
32 x 3,0 mm	1,5 m	1,5 m
40 x 3,5 mm	2,0 m	2,0 m
50 x 4,0 mm	2,0 m	2,0 m
63 x 4,5 mm	2,0 m	2,0 m

Expansionsupptagande konstruktioner krävs om röret är längre än 6 meter och inte ligger i ett skyddsrör. Se separat kapitel.

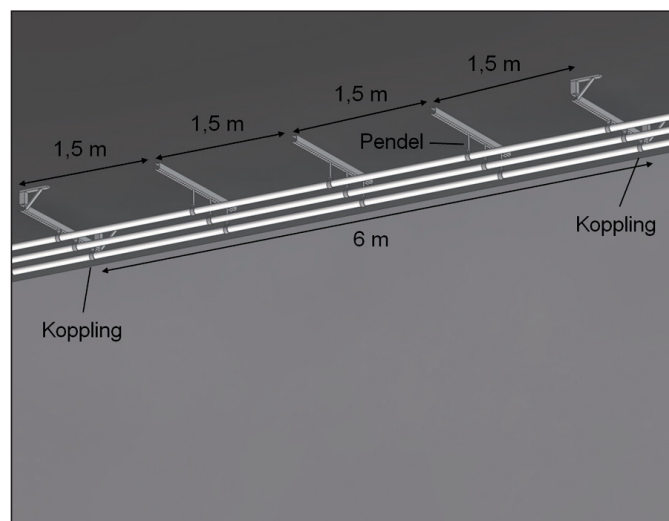


Montering av AluComposite i undertak, med pendel.


Expansionsupptagande konstruktioner

Särskilda expansionsupptagande konstruktioner krävs inte om röret är under 6 m, har stöd och är fäst mot underlaget, eller där röret är monterat i skydds rör som kan ta upp rörelsen i röret.

Om Thermotech MultiSystem™ AluComposite eller PE-RT Type 2 monteras synligt ska det utrustas med expansionsupptagande konstruktion om den raka längden är längre än 6 m.

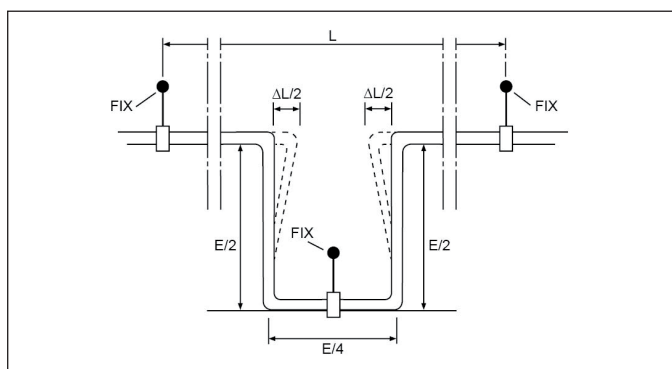

Expansionsupptagande konstruktion vid rak ledning.

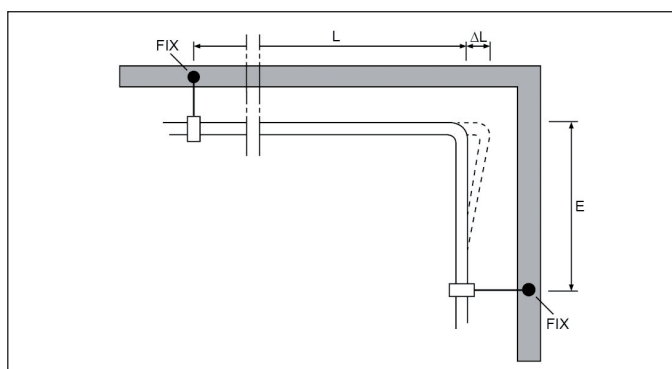

Expansionsupptagande konstruktion vid riktningförändring.

Expansionslängden E beräknas enligt följande:

$$E = K \sqrt{D_y \times \Delta L}$$

E = Expansionslängd

K = Materialkonstant

K = 12 för MultiSystem™ PE-RT Type 2

K = 30 för MultiSystem™ AluComposite

D_y = Yttre rördiameter

L = Rörlängd mellan fixpunkterna

ΔL = Längdutvidgning enligt tabell

Temperaturdifferens (vatten/luft)	ΔL , längdutvidgning, mm/m	
	PE-RT Type 2	AluComposite
10 °C	1,8	0,3
20 °C	3,6	0,6
30 °C	5,4	0,9
40 °C	7,2	1,2
50 °C	9,0	1,5
60 °C	10,8	1,8
70 °C	12,6	2,1
80 °C	14,4	2,4
90 °C	16,2	2,7

Tryck- och täthetskontroll

Efter installation av rör ska tryck- och täthetskontroll utföras innan de tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras via protokoll. Se separat anvisning för tryck- och täthetskontroll på www.thermotech.se. Anvisningar för tryck- och täthetskontroll finns även på www.sakervatten.se.

Vid tappvatteninstallationer ska systemet tas i drift inom sju dagar efter tryck- och täthetskontroll med vatten eller tömmas helt. Detta för att minska risken för bakterietillväxt.

Ändringar i befintliga tappvatteninstallationer ska täthetskontrolleras med tappvatteninstallationens befintliga vattentryck.

Ändringar i befintliga värmeinstallationer ska täthetskontrolleras med värmeinstallationens befintliga drifttryck.

Utbyte av medierör

Nedanstående gäller byte av Thermotech MultiSystem™ medierör i dimensionerna 15 och 16 mm av typen rör-i-rör.

1. Anslut det nya medieröret till det befintliga

Rören sammanfogas på fördelarsidan. Det nya medieröret snedkapas, minst 300 mm. Större delen av snedkapningen ska vara ca 40-50% av rörets diameter och änden, minst 10 mm, tillräckligt tunn så att den kan tryckas in i det befintliga röret. Det befintliga medieröret snedkapas minst 40-50 mm.

Det båda rören sätts samman genom att det nya röret ände trycks in i det befintliga röret, minst 5 mm. Tre hål borrar sedan genom de båda rören och sys sedan samman med en stark tråd. Som exempel kan en tjockare fiskelina av typ flätlina användas.

2. Smörjmedel

Vi rekommenderar att smörjmedel används vid utbyte av innerrör. Smörjmedel kan bestå av diskmedelsblandning(10%) eller dylikt.


Smörjmedlet förenklar utbytet avsevärt och är i vissa fall helt avgörande.

Innerröret tätas först vid den högst belägna änden. En skarvmuff med en bit skyddsrör ansluts till denna ände och smörjmedlet hälls ned i skyddsröret. Tillsatt smörjmedel tills det rinner fram ur andra sidan röret.

3. Dra medierören genom skyddsröret.

Arbetet utförs av två personer, en drar ut mediröret och den andra trycker in ersättningsröret in i skyddsröret. Det nya röret bör hela tiden smörjas med smörjmedel.

Medieröret kasseras efter utbytet och för enklare hantering kapas det med jämna mellanrum. För att få bättre grepp om medieröret borras hål i det varje gång det kapas och någon typ av handtag monteras i röret, till exempel en skruvmejsel.

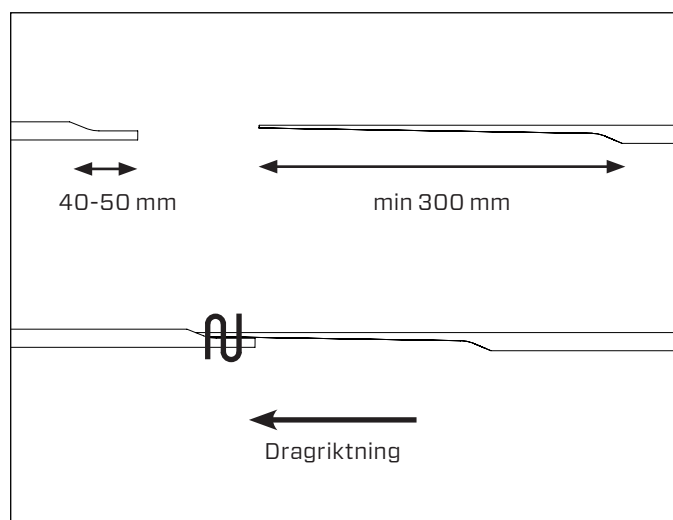

Utbyte av medierör