

Instruktion för montering av CIPAX nivåalarm

Cipax art nr:

606191, 10 m kabel

Nivågivaren monteras med medföljande skruv på kanten i tanken enligt bild. Se till att röret är monterat med de mindre hållet nedåt, så givaren vilar vid öppningen.

Montera klammern först ca 135 grader mot inkommande avloppsrör. Monteras i tredjekammaren hos en slamavskiljare.




Nivåalarm 606191:

(1) Borra ett 16 mm hål i förhöjningshalsen på lämpligt ställe. Grada hålet, montera gummigenomföringen, stick ett litet hål i densamma och dra igenom kabeln. Se till att skydda kabeln på utsidan.

Larm justering

Nedan finns det en tabell på hur man placerar slängklammern så givaren larmar vid rätt volym för aktuell tank, (ca 10% återstående volym.)

Om så önskas kan slangklämman flyttas från inställd placering på röret för att aktivera larmet tidigare eller senare.

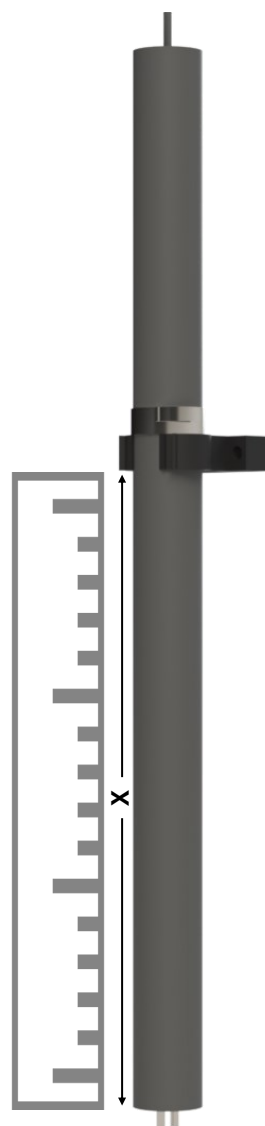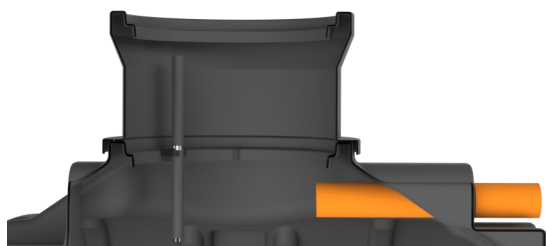

Artikel	RSK-Nummer	Namn	X (mm)
23013	5636936	CPX Sluten tank 1350L	315
23020	5636935	CPX Sluten tank 3000L	425
23001	6251190	CPX Sluten tank 3000L	325
23031	5636945	CPX Sluten tank 4000L	195
23041	5636944	CPX Sluten tank 5000L	195
23060	5636934	CPX Sluten tank 6000L	385
23012	5622358	CPX Slamavskiljare 1200L	385
23021	5636929	CPX Slamavskiljare 2200L	550
23032	5636945	CPX Slamavskiljare 3200L	210
23042	5636943	CPX Slamavskiljare 4200L	210