

Monteringsanvisning


Väggdosa

Väggdosa 16 mm klämringskoppling
Väggdosa 16 mm presskoppling

RSK 189 21 21
RSK 189 21 22



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1









PURMO



order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

⚠ TÄNK PÅ ATT







- Rekommenderad håldiameter är 55-57 mm.
- Väggdosa ska kapas 6 mm utanför färdig vägg
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- För korrekt horisontell och vertikal placering, följ gällande installationsanvisning för den utrustning som ska installeras.
- Montagetillbehör finns på sista sidan i anvisningen.
- Används med Purmo Multisystem rör.





MONTERING MED MONTAGEPLÅT

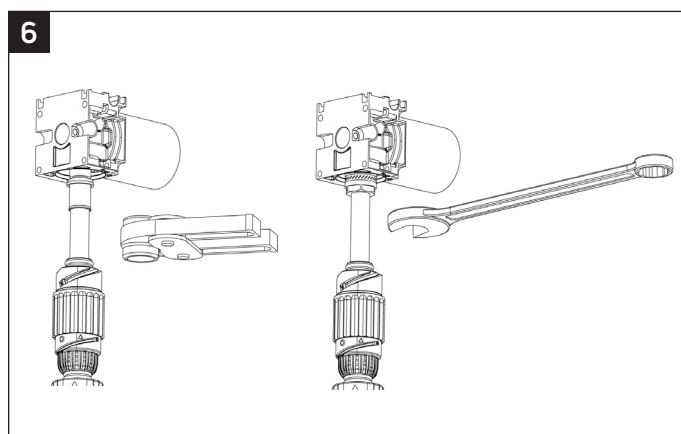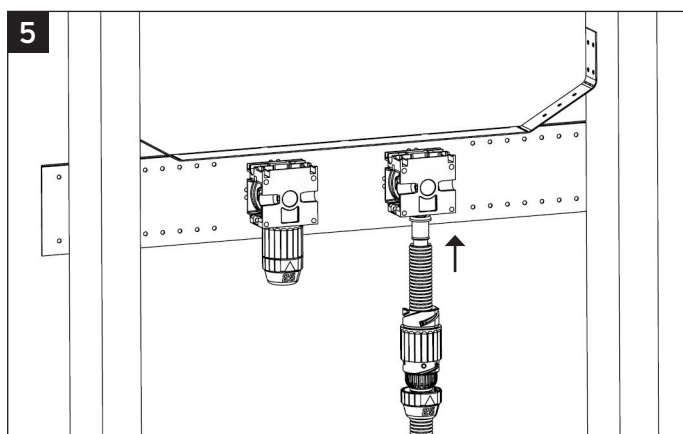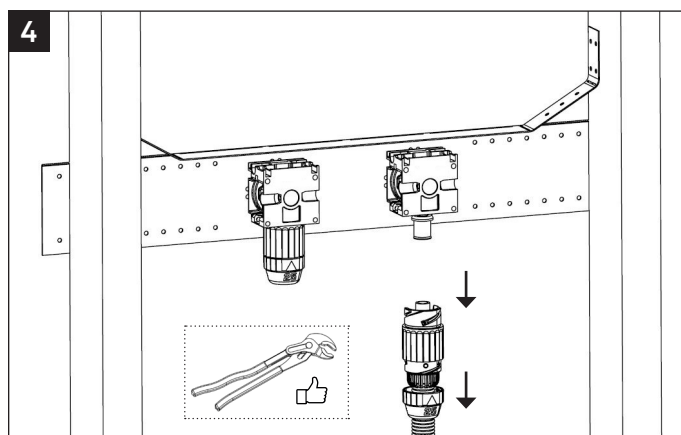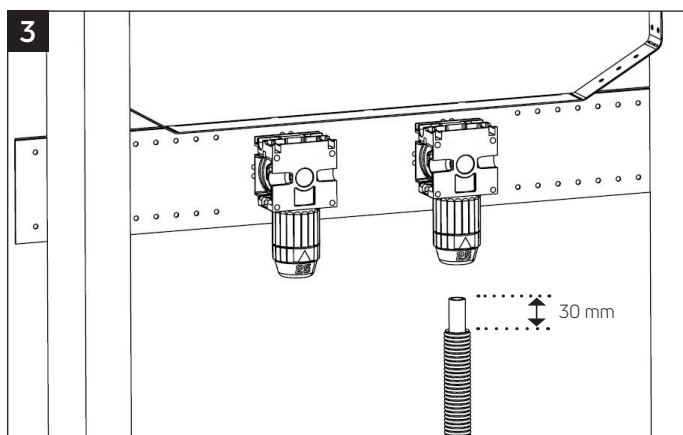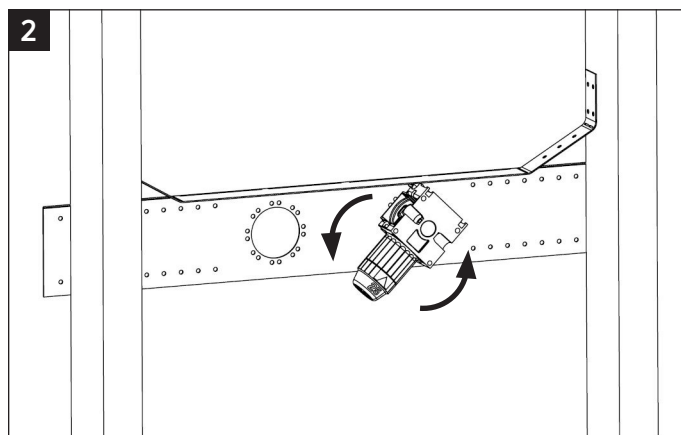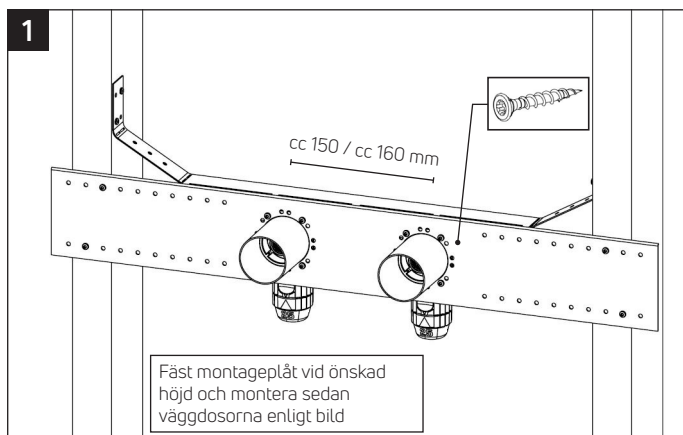

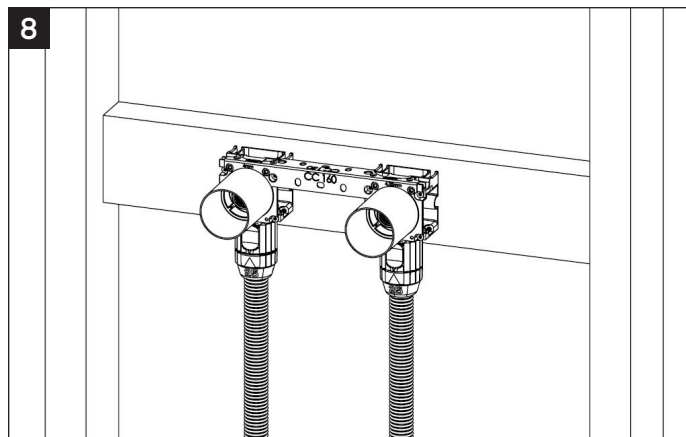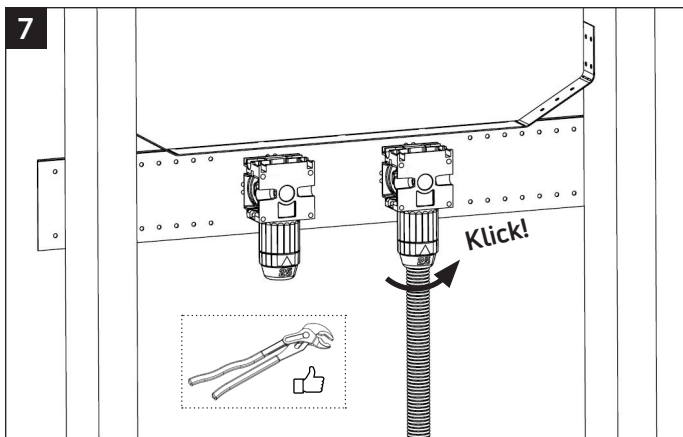


MONTERING MED MONTAGEDISTANS

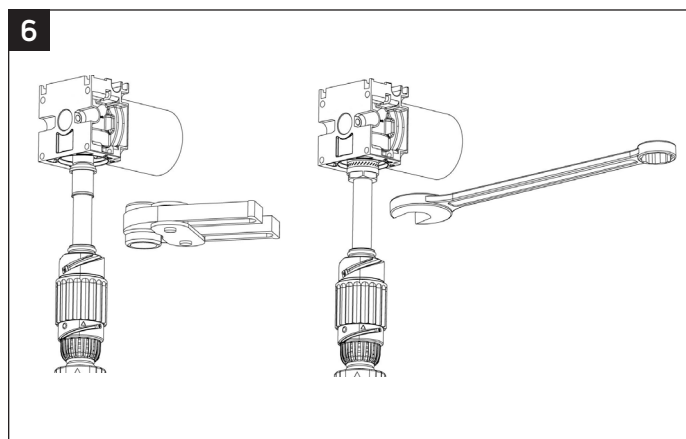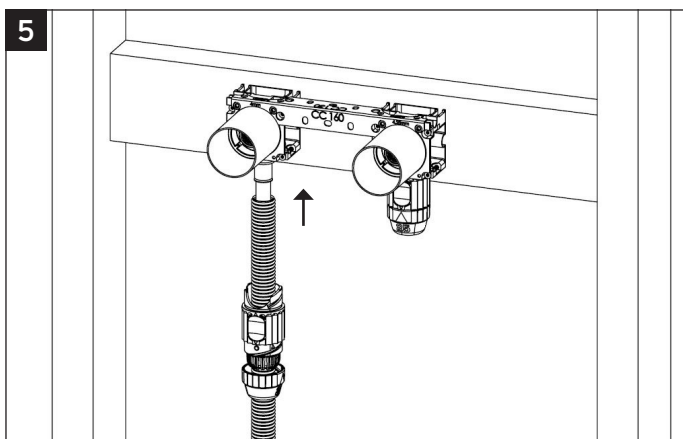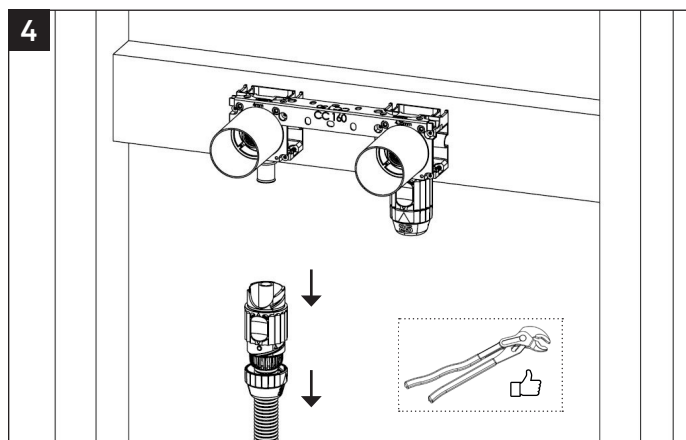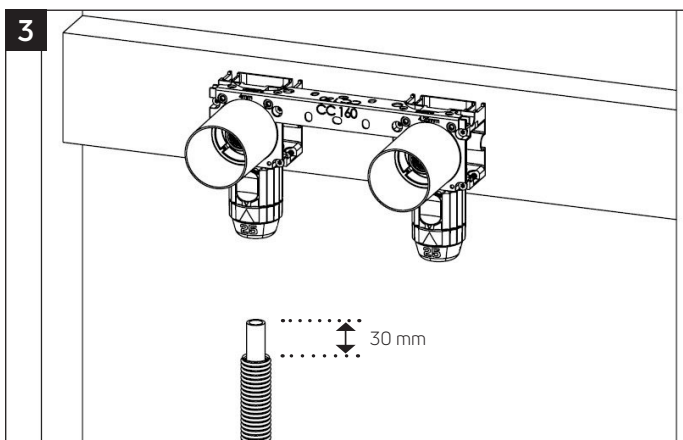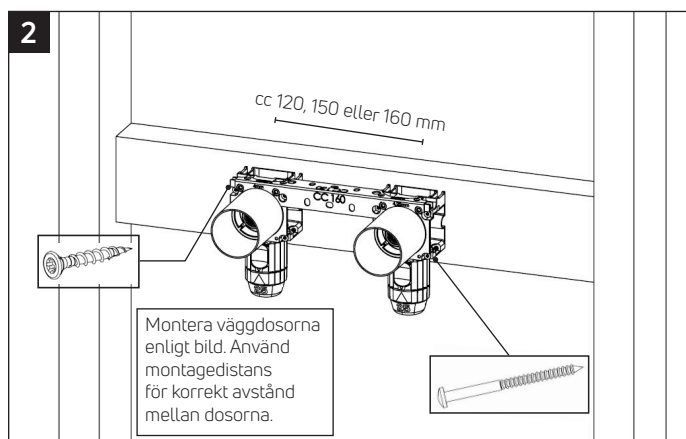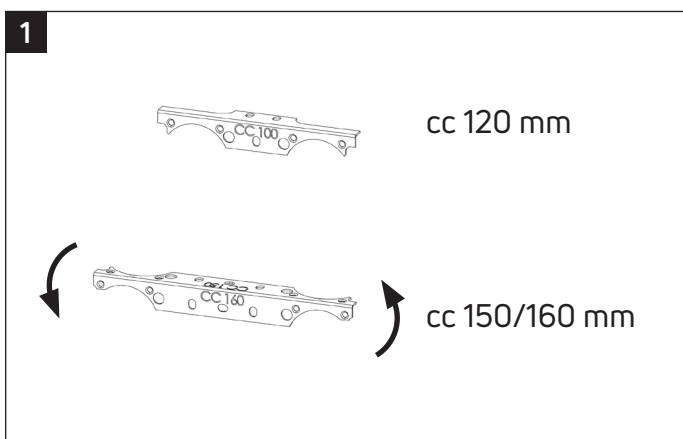


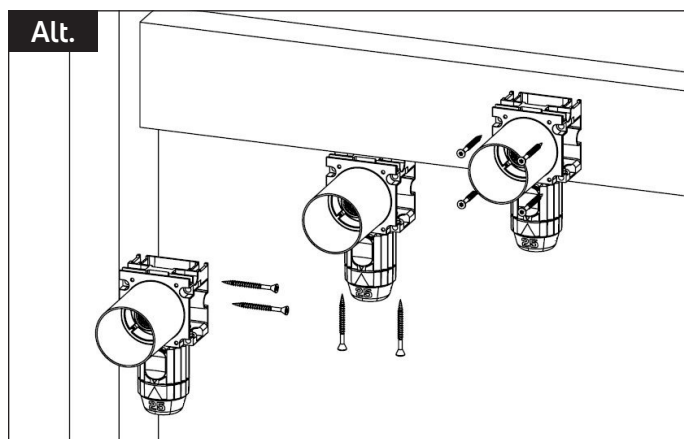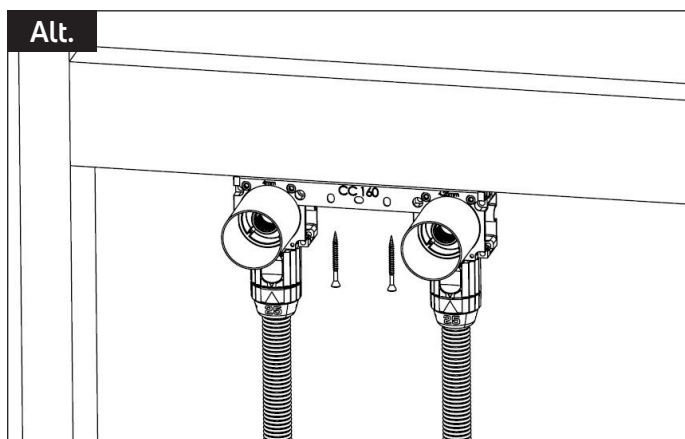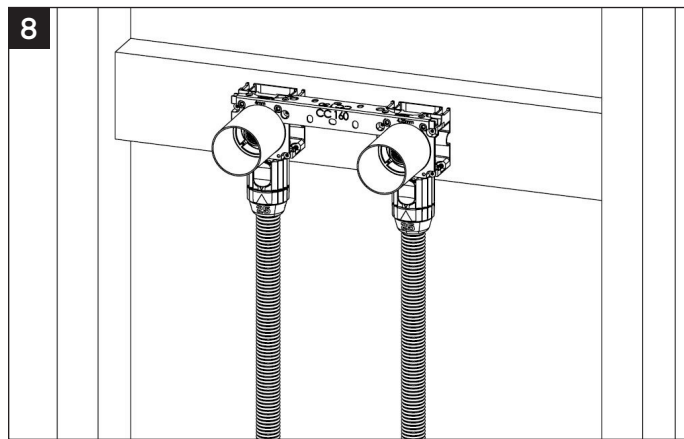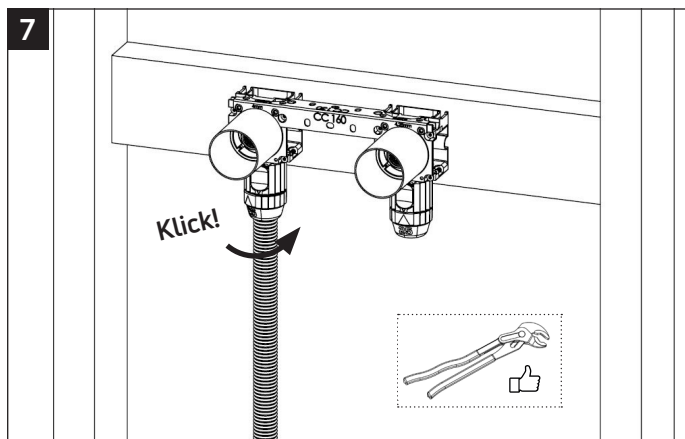



DOSFRÄS

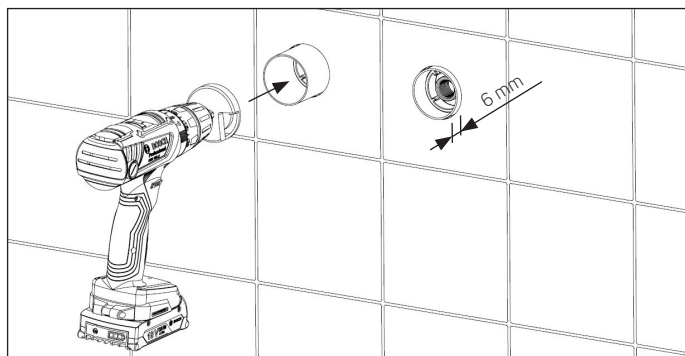

MONTERING AV PROVTRYCKNINGSPROPP


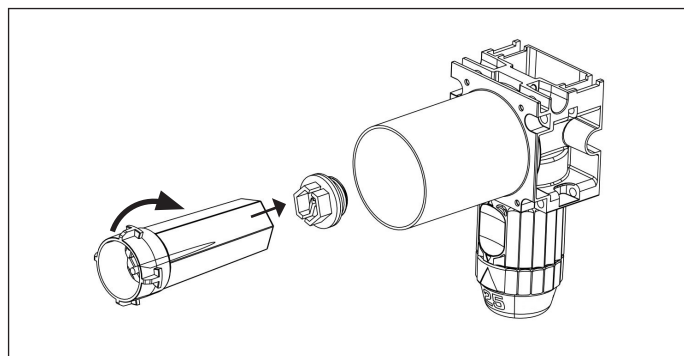


DEMONTERING AV VINKELKOPPLING VID RÖRBYTE

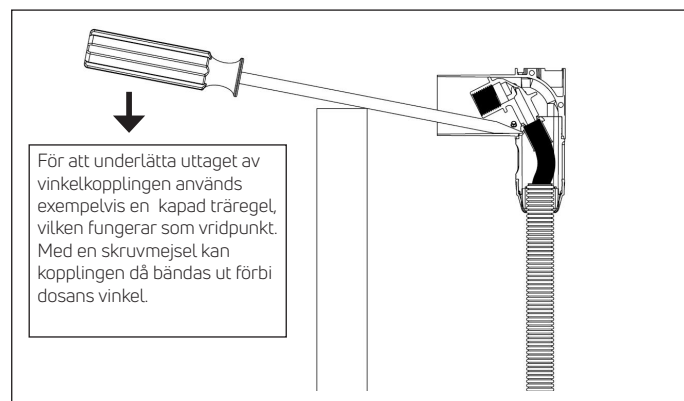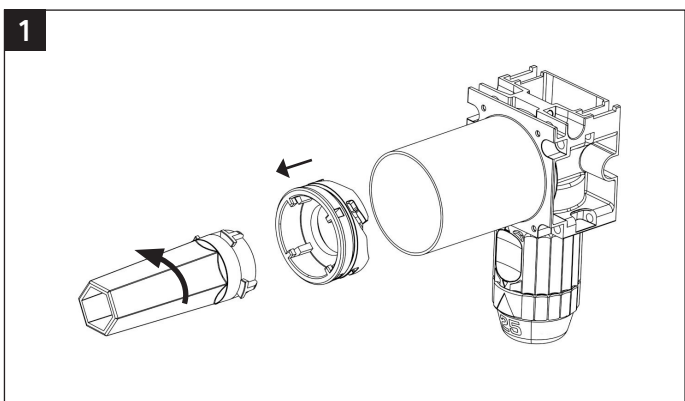

Följ i övrigt anvisning PMA900 för byte av innerrör

INGÅENDE DETALJER/MÅTT

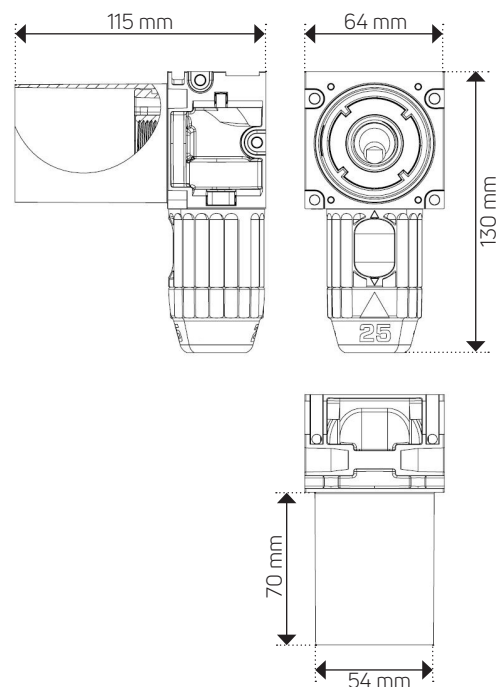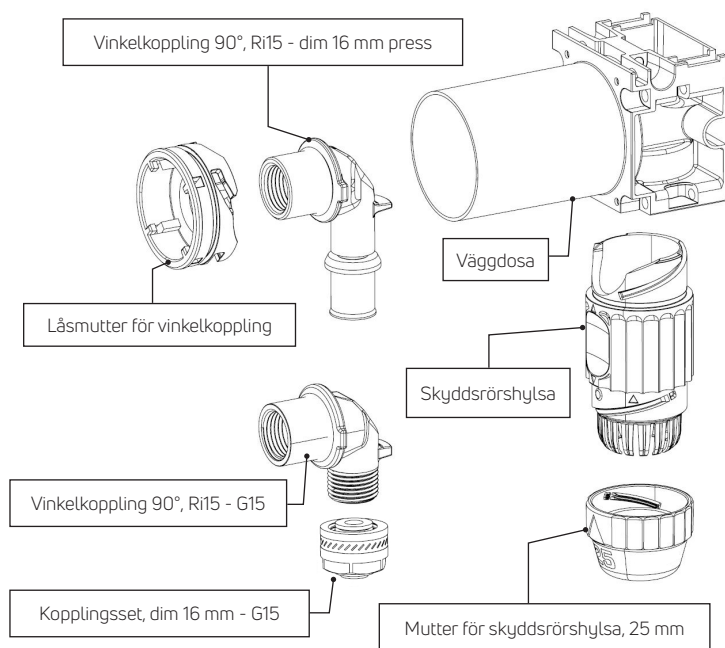


TILLBEHÖR



Fräsverktyg

För anpassning av väggenomföringens längd.
Ger 6 mm utstick ur färdig vägg.
Används med skruvdragare.



Provtryckningspropp

För användning vid provtryckning av tappvatten-system.
Monteras i dosan med hjälp av dosnyckel.

Artikel	Info	RSK
Fräsverktyg		387 80 50


Artikel	Info	RSK
Provtryckningspropp	Endast för Purmo väggdosa	188 55 88



Dosnyckel

För montering och demontering av provtryckningspropp samt demontering och montering av låsmutter för vinkelkoppling vid eventuellt rörbyte.


Artikel	Info	RSK
Dosnyckel		189 21 05



Montageplåt

Används vid montering mellan stående träreglar. Anpassning av sidostöd beroende på cc-mått mellan reglar.

Artikel	RSK
cc 150 mm, längd 700 mm	299 30 58
cc 160 mm, längd 700 mm	299 30 59



Montagedistanser

Distanser för att få till ett fixerat avstånd mellan 2 st väggdosa.
CC 150/160 mm respektive cc 120 mm.

Artikel	Info	RSK
Montagedistans	cc 150, 160 mm, vändbar	189 21 07
Montagedistans	cc 120 mm	189 21 06

TRYCK- OCH TÄTHETSKONTROLL

För tappvattensystem utförs kontroll med vatten av dricksvattenkvalitet som tryckmedium. Efter tryck- och täthetskontroll med vatten ska systemet genast tas i drift, eller tömmas helt på vatten. Kontroll utförs enligt §6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation, Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem.