
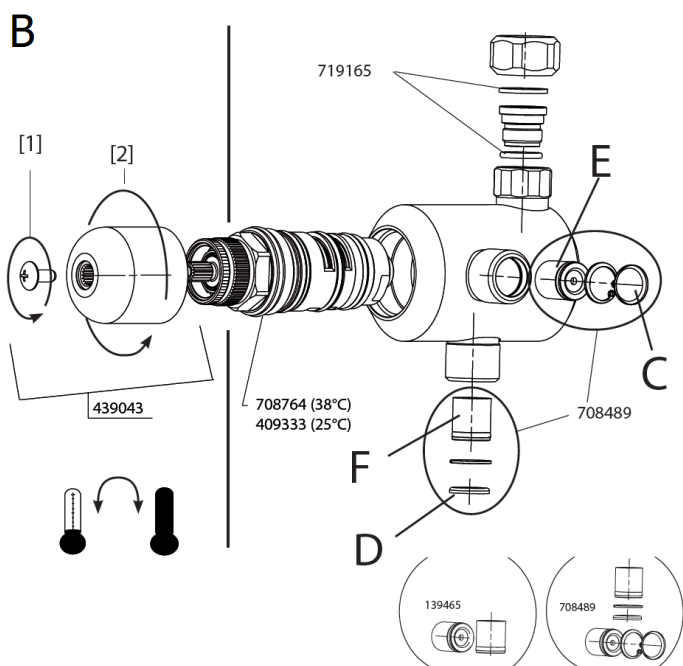


SKYDDSBLANDARE FÖR ÖGONDUSCHAR RSK 755 9750

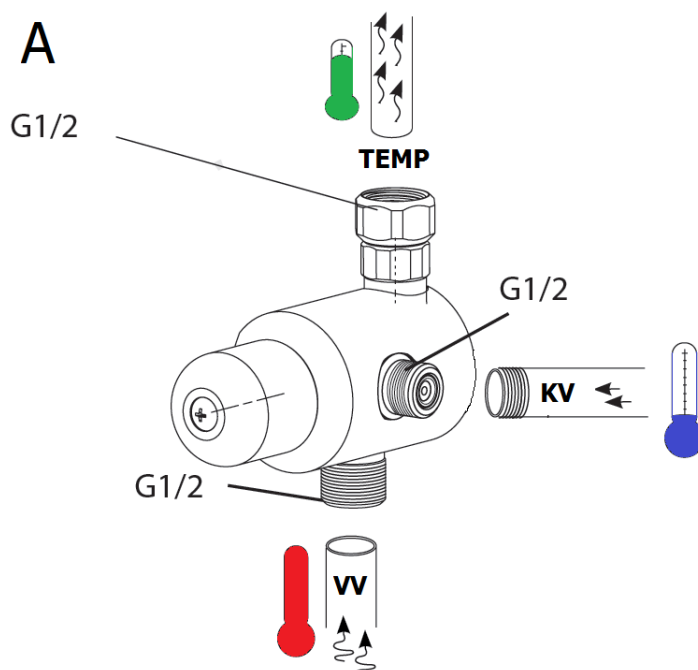

MONTERING (A)

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan den monteras. Blandaren är kalibrerad till 25°C.

Om annan temperatur önskas se

INSTÄLLNINGAR och **Ändring av temperatur.**

INSTÄLLNINGAR

Ändring av temperatur: (B) Lossa skruven ett par varv. Dra ratten utåt. Justera ratten till önskad temperatur. Skruva in skruven igen. Se [1] - [2].

Rekommenderad temperatur på det utgående vattnet är 20°C – 30°C.

FELSÖKNING

Blandaren ger bara kallt/varmt vatten: Blandaren är felaktigt ansluten. **Det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".**

Blandaren ger för lite vatten. Rengör inloppssilarna. Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och rengör silarna, (C) & (D).

SERVICE

Byte av backventil vid inlopp kallvatten: (E)

Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och avlägsna silen. Byt backventilen Ma-nr 139465.

Byte av backventil vid inlopp varmvatten: (F)

Demontera blandningsventil. Byt backventilen Ma-nr 139465.

**SKYDDSBLANDARE MED TILLHÖRANDE
DUSCH SKA PROVSPOLAS EN GÅNG I VECKAN
FÖR RÄTT FUNKTION!!**