

ESBE

SERIES VSB100

Domestic Hot Water



Series VSB132

CE

Pressure Equipment Directive 97/23/EC

FRANÇAIS



GÉNÉRALITÉS

Ce kit comprend une soupape de sécurité pour chauffe-eau (A) et des instructions (B).

APPLICATION

- La soupape de sécurité pour chauffe-eau doit être utilisée dans un circuit d'eau potable fermé.
- Utilisez la soupape exclusivement dans un lieu sec et à l'abri du gel.
- Température de système mini / maxi : 0 °C/+95 °C.

SÉCURITÉ

Assurez-vous que la puissance maximale et la pression d'ouverture indiquées sur la soupape correspondent aux valeurs du système.

INSTALLATION

Les points suivants sont importants pour garantir le fonctionnement correct de la soupape et la sécurité de l'installation.

- Le montage doit être effectué exclusivement par du personnel compétent. Respectez les prescriptions et les directives locales.
- Posez la soupape sur l'installation et utilisez pour ce faire les surfaces de clé (C) destinées à cet effet.
- Procédez à l'installation sur un système exempt de pression.
- Ne posez la soupape qu'après un rinçage correct et un contrôle de l'étanchéité des conduites.
- Ne soudez pas à proximité de la soupape.
- Montez la soupape à proximité du chauffe-eau (D), de préférence dans la conduite d'alimentation en eau froide.
- Prêtez attention à la flèche qui indique la direction du flux.
- Ne posez pas de vanne d'isolation entre le chauffe-eau (D) et la soupape (A).
- Le diamètre des conduites d'admission et d'évacuation ne doit pas être inférieur au diamètre des raccords d'admission et

ENGLISH



GENERAL

This set contains a boiler valve (A) and instructions (B).

APPLICATION

- The boiler valve has to be used in a closed drinking water system.
- Only use the valve in a dry and frost-free location.
- Min./Max. system temperature: 0 °C/+95 °C.

SAFETY

Check whether the maximum capacity and the opening pressure that are indicated on the valve match the values of the system.

INSTALLATION

The following points are important to ensure a good operation of the valve and the safety of the installation.

- Only have the installation carried out by qualified personnel. Comply with local legislation and guidelines.
- Fit the valve to the installation and use for this the special spanner indentations (C).
- Carry out the installation on a system that is not under pressure.
- Only fit the valve once the pipes have been thoroughly flushed and brought under pressure.
- Do not weld or solder in the vicinity of the valve.
- Fit the valve close to the warm water boiler (D), preferably in the cold water supply pipe.
- Pay attention to the arrow that indicates the flow direction.
- Do not place a circuit breaker between the warm water boiler (D) and the valve (A).
- The diameter of the inlet and outlet pipes may not be smaller than the inlet and outlet connections on the valve.
- Ensure there is a free out-flow opening (airgap arrangement) under the fall and directly connected to the outlet of the valve. (E)

1

dévacuation de la soupe.

- Veillez à disposer d'une ouverture d'écoulement libre (dispositif de coupe), sous un angle et directement à l'évacuation de la soupe (E).
- Prêtez attention à l'eau chaude qui peut s'échapper de l'orifice de purge : risque de brûlure! (E)
- Ne posez jamais la souape avec l'admission ou l'évacuation dirigée vers le haut (F-G).
- La pression de fermeture de la souape est inférieure à la pression d'ouverture. Dans les régions où la pression dans les conduites d'eau est élevée, il faut appliquer un détendeur directement en aval du compteur d'eau afin d'éviter toute fuite.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Contrôlez la souape chaque année en soulevant le clapet et rinçez soigneusement la souape lors de cette opération.
- Sur une souape de sécurité pour chauffe-eau, il est normal que de l'eau s'échappe de temps à autre.

DÉMONTAGE

Faites disparaître la pression du système. Risque de brûlure! De l'eau chaude peut s'écouler du système. Déposez la souape. (H)

ENVIRONNEMENT

Lors de la mise au rebut de la souape, respectez les prescriptions locales.

Selon la directive sur les équipements sous pression (97/23/EG). Voir aussi www.flamco.eu

8

• Beware of hot water from pressure release: it can cause burns! (E)

• Never fit the valve with the inlet or outlet pointing upwards (F-G).

- The closing pressure of the valve is lower than the opening pressure. In areas with high mains pressure, it is necessary to fit a pressure reduction valve directly after the water meter in order to prevent leakage.

SERVICE AND MAINTENANCE

- Check the valve annually by turning the knob in the direction of the arrow and flush the valve thoroughly.
- It is normal for a boiler to leak water occasionally.

REMOVAL

Release the pressure from the system. There is a danger of burns! Hot water can flow out of the system. Remove the valve. (H)

ENVIRONMENT

Comply with local legislation when disposing of the valve.

According to the P.E.D Pressure Equipment Directives 97/23EG
See also www.flamco.eu



SVENSKA



ALLMÄNT

Denna sats innehåller en ventil för varmvattenberedare (A) och instruktioner (B).

TILLÄMPNING

- Ventilen för varmvattenberedare bör användas i ett slutet dricksvattensystem.
- Använd endast ventilen på en torr och frostfri plats.
- Min./max.-temperatur för systemet: 0 °C/+95 °C.

2

ITALIANO



GENERALE

Questa confezione contiene una valvola di sicurezza per boiler (A) e le relative istruzioni (B).

IMPIEGO

- La valvola di sicurezza deve essere montata in un impianto per acqua sanitaria a circuito chiuso.
- Installare la valvola esclusivamente in un ambiente asciutto e protetto dal gelo.
- Temperatura d'esercizio min/Max: 0 °C/+95 °C.

SICUREZZA

Verificare che la potenza massima e la pressione d'esercizio indicate sulla valvola corrispondano a quelli dell'impianto.

INSTALLAZIONE

Per garantire il buon funzionamento della valvola e la sicurezza dell'impianto è importante osservare quanto segue.

- Assicurarsi che l'installazione sia effettuata unicamente da personale qualificato. Rispettare le norme e direttive locali.
- Montare la valvola con la parte esagonale sulla tubazione (C).
- Eseguire l'installazione su un impianto non in pressione.
- Montare la valvola solo dopo aver effettuato un accurato lavaggio interno delle tubazioni ed averne controllato la tenuta stagna.
- Non effettuare saldature o brasature vicino alla valvola.
- Montare la valvola vicino allo scaldabagno (D), preferibilmente nella conduttria di mandata dell'acqua fredda.
- Fare attenzione alla direzione di flusso come indicato dalla freccia.
- Non inserire alcun rubinetto d'isolamento tra lo scaldabagno (D) e la valvola (A).
- Le tubazioni di mandata non devono essere di diametro inferiore a quello dei corrispondenti raccordi della valvola.

3

SÄKERHET

Kontrollera att den maximikapacitet och det öppningstryck som anges på ventilen stämmer överens med systemets värden.

INSTALLATION

Följande punkter är viktiga för att säkerställa att ventilen fungerar bra och att installationen är säker.

- Se till att installationen genomförs av behörig personal. Följ lokala regler och riktlinjer.
- Monter säkerhetsventilen med hjälp av nyckelgreppet (C).
- Montera säkerhetsventilen på ett dekomprimerat/trycklöst system.
- Montera endast säkerhetsventilen efter att rören har spolats ren och testats under tryck.
- Svetsa eller löd inte nära ventilen.
- Placer ventilen nära varmvattenberedaren (D), företrädesvis i röret för tillförsel av kallvatten.
- Observera pilen som anger flödesriktning.
- Placer inte en avstångsventil mellan varmvattenberedaren (D) och ventilen (A).
- Inlopps- och utloppsrören får inte vara mindre än ventilens anslutningar.
- Säkerställ att det finns en öppning för fritt utflöde (anordning för fritt utflöde) för utblåsning direkt vid ventilens utgång (E).
- Se upp för hett vatten som kommer ut ur utblåsningsöppningen: fara för brännskada! (E)
- Monter aldrig ventilen med intaget eller utgången uppåt (F-G).
- Ventilens stängningstryck är lägre än öppningstrycket. För att förhindra läckage i områden med högt huvudvattentryck, måste en tryckminskningsventil tillämpas direkt efter vattenmätaren.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Utför en årlig kontroll av ventilen genom att vrinda ratten i pilens riktning, se till att ventilen sköljs igenom ordentligt.

4

- Det är normalt att ventil ansluten till varmvattenberedare släpper ut vatten emellanåt.

DEMONTERING

Dekomprimera systemet. Fara för brännskada! Hett vatten kan flöda ur systemet. Avlägsna ventilen. (H)

MILJÖ

Se till att lokala regelverk följs när ventilen skrotas.

Följ enligt direktivet om tryckbärande anordningar, 97/23/EG
Se även www.flamco.eu



"Denna produkt är anpassad till Branschregler och Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglera och monteringsanvisningen följs."

БЪЛГАРСКИ



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този комплект включва вентил (A) и инструкции за работа (B).

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вентилът трябва да бъде използван в затворена система с питейна вода.
- Използвайте вентила само на сухо място, без опасност от замръзване.
- Мин./Макс. температура в системата: 0 °C/+95 °C.

БЕЗОПАСНОСТ

Проверете дали максималният капацитет и пусковото налягане, които са посочени върху вентила, отговарят на стойностите на системата.

ИНСТАЛАЦИЯ

Следващите точки са важни, за да се гарантира нормалното функциониране на вентила и безопасността на инсталацията.

- Инсталацията трябва да се извърши само от квалифицирани лица. Съобразявайте се с местното законодателство и с местните препоръки.
- Закрепете вентила към инсталацията, като за целта използвате специалните зъби на гаечния ключ (C).
- Инсталацията трябва да се извърши в система, която не е под налягане.
- Монтирайте вентила, едва след като системата е била обезвъздушена и проверена за течове.
- Не заваривайте и не сплювайте в близост до вентила.
- Поставете вентила близо до бойлера с топла вода (D), за предпомагане на тръбата за студена вода.
- Обрнете внимание на стрелката, която показва посоката на потока.
- Не поставяйте прекъсвач между бойлера с топла вода (D) и вентила (A).

DEUTSCH



ALLGEMEINES

Dieses Set besteht aus einem Sicherheitsventil (A) und Anleitungen (B).

ANWENDUNG

- Das Sicherheitsventil ist für den Gebrauch in geschlossenen Trinkwassersystemen vorgesehen.
- Das Ventil darf ausschließlich an einem trockenen und frostfreien Ort eingesetzt werden.
- Temperaturbereich: 0 °C/+95 °C.

SICHERHEIT

Überprüfen Sie, ob die auf dem Ventil angegebenen Werte für die maximale Leistung und den Öffnungsdruck mit den Werten des Systems übereinstimmen.

INSTALLATION

Um die ordnungsgemäße Funktion des Ventils und die Sicherheit der Installation zu gewährleisten, sind folgende Punkte wichtig:

- Lassen Sie die Installation ausschließlich durch qualifiziertes Personal durchführen. Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und Richtlinien.
- Montieren Sie das Ventil in der Installation und benutzen Sie dabei die dazu vorgesehenen Schlüssellochächen (C).
- Führen Sie die Installation am drucklosen System durch.
- Montieren Sie das Ventil erst, wenn die Leitungen gut gespült und drucklos sind.
- In der Nähe des Ventils nicht schweißen oder löten.
- Montieren Sie das Ventil in der Nähe des Trinkwassererwärmers (D), am besten in der Kaltwasserzulaufleitung.
- Beachten Sie die durch den Pfeil angegebene Strömungsrichtung.
- Es darf sich keine Absperrung zwischen Trinkwassererwärmer

(D) und Ventil (A) befinden.

- Die Zulauf- und Abblasleitungen dürfen nicht kleiner sein als die entsprechenden Anschlüsse des Ventils.
- Sorgen Sie für eine freie, mit Gefälle angebrachte Auslassöffnung (Unterbrechungseinrichtung) direkt am Ventilauslass (E).
- Vorsicht vor heißem Wasser an der Abblasöffnung: Verbrühungsgefahr! (E)
- Montieren Sie das Ventil auf keinen Fall mit dem Einlass oder Auslass nach oben (F-G).
- Der Schließdruck des Ventils ist niedriger als der Öffnungsdruck. Um Leckage vorzubeugen muss in Gebieten mit hohem Wasserleitungldruck direkt nach dem Wasserzähler ein Druckminderungsventil eingebaut werden.

WARTUNG UND SERVICE

- Kontrollieren Sie das Ventil jährlich durch Öffnen der Klappen, spülen Sie dabei das Ventil gut durch. • Es ist normal, dass ein Boilerventil gelegentlich Wasser ablässt.

DEMONTAGE

Machen Sie das System drucklos. Verbrühungsgefahr! Heißes Wasser kann aus dem System strömen. Entfernen Sie das Ventil. (H)

UMWELT

Halten Sie sich beim Entfernen des Ventils an die örtlichen Vorschriften und Richtlinien.

Gemäß Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG

Siehe auch: www.flamco.eu



ČESKY



OBEZNĚ

Tato sada se skládá z bezpečnostního ventila (A) a z návodu (B).

POUŽITÍ

- Bezpečnostní ventil je určen pro použití v uzavřených systémech pitné vody.
- Ventil smí být použit výhradně na suchém místě bez nebezpečí zamrznutí.
- Teplotní rozsah: 0 °C/+95 °C.

BEZPEČNOST

Zkontrolujte, dažd hodnoty pro maximální výkon a otevírání tlak, které jsou uvedeny na ventili, souhlasí s hodnotami systému.

INSTALACE

Pro zajištění rádné funkce ventili a bezpečnosti instalace jsou důležité následující body:

- Instalaci nechte provádět výlučně kvalifikovaným personálem. Dodržujte místní předpisy a směrnice.
- Ventil zabudujte do zařízení a použijte při tom k tomu určené plošky pro klíč (C).
- Instalaci provádějte poté, kdy je systém odpojen od tlaku.
- Ventil namontujte teprve tehdy, když je potrubí dobré propáchnuté a bez tlaku.
- V blízkosti ventili neprovádějte svařování nebo letování.
- Ventil namontujte v blízkosti ohříváče pitné vody (D), nejlépe k přívodu studené vody.
- Dodržujte směr proudění, který je označen šipkou.
- Mezi ohříváčem pitné vody (D) a ventilem (A) se nesmí nacházet žádná uzávěra.
- Přívodní a odvodové potrubí nesmí být menší než příslušné připojky ventili.
- Zajistěte volný, spádově umístěný vypouštěcí otvor (úprava s příspěvem vzduchu) přímo u výstupní ventili (E).
- Pozor na horkou vodu u vypouštěcího otvoru: nebezpečí



SERIES VSB100 Domestic Hot Water



opaření! (E)

- V žádném případě nemontujte ventil s vtokem nebo odtokem směrem nahoru (F-G).
- Uzavírací tlak ventila je nižší než otvírací tlak. Aby se zabránilo prosakování, musí být v místech s vysokým vodovodním tlakem přímo za vodoměrem zabudován redukční ventil.

ÚDRŽBA A SERVIS

- Ventil kontrolyjte jednou za rok přes otvory ve víku, ventil při tom dobré propláchněte.
- Je normální, pokud ventil bojeru přiležitostně vypouští vodu.

DEMONTÁŽ

Systém odpojte od tlaku. Nebezpečí opaření! Ze systému můžete proudit horká voda. Demontujte ventil. (H)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při likvidaci ventila dodržujte místní předpisy a směrnice.

Podle směrnice o tlakových zařízeních 97/23/ES
Viz také: www.flamco.eu

DANSK



GENERELT

Dette sæt indeholder en vandvarmerventil (A) og instruktioner (B).

ANBRINGELSE

- Vandvarmerventilen bør benyttes i et lukket drikkevands-system.
- Ventilen bør kun benyttes på et tørt og frostfrit sted.
- Min./Max. systemtemperatur: 0 °C/+95 °C.

SIKKERHED

Kontrolér om maksimumskapaciteten og åbningstrykket, angiv-

14

vet på ventilen, imødekommer systemets værdier.

INSTALLERING

- De følgende punkter er vigtige for at sikre en god funktion af ventilen og for installeringens sikkerhed.
- Vær sikker på at installeringen udføres af kvalificeret personale. De lokale forskrifter og vejledninger bør overholdes.
 - Ventilen anbringes på installationen ved at bruge skruenøglen passende sider (C).
 - Udfør installationen på et dekomprimeret system.
 - Ventilen bør først anbringes efter at törene er blevet grundigt rengjordt og testede for tryk.
 - Der bør ikke svejses eller loddes i nærheden af ventilen.
 - Placer ventilen tæt på vandvarmeren, (D) helst forbundet til det øvre, der tilfører kaldt vand.
 - Bemærk pilen, der angiver strømningsretningen.
 - Der bør ikke placeres en lukkeventil mellem vandvarmeren (D) og ventilen (A).
 - Ind- og udgangsrørene bør ikke være mindre end ventilens ind- og udgangsinterfaser.
 - Vær sikker på at der er en fri åbning til udledningen (briste-hed) under udspulningen, direkte ved ventilens udgang (E).
 - Vær opmærksom på at der kommer varmt vand ud af spulningsabningen. Fare for skoldning! (E)
 - Placer aldrig ventilen med indeller udtagningen opad (F-G).
 - Ventilens lukningstryk er lavere end åbningstrykket. For at forebygge lækkage på området med højst maksimums vandtryk, bør der tilføjes en trykformindskelsesventil direkte efter vandmåleren.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

- Udfør en årlig kontrol af skydeventilerne og rengør ventilen grundigt.
- Det er normalt, at en vandvarmerventil nu og da bortleder vand.

15

DEMONTERING

Systemet dekomprimeres. Fare for skoldning! Der kan flyde varmt vand fra systemet. Fjern ventilen. (H)

OMGIVELSER

De lokale forskrifter bør imødekommes ved fjernelse af ventilen.

Ifølge vejledningen for trykenheder 97/23/EG

Se også www.flamco.eu

EESTI



ÜLDIST

Komplekti kuulub boileriventili (A) ja juhend (B).

KASUTUSALA

Boileriventili tuleb kasutada suletud joogiveesteele. Kasutage ventilli ainult kuivas ja mittekülmutavas kohas. Süsteemi miimimum- ja maksimumtemperatuur: 0 °C/+95 °C.

OHUTUS

Kontrollige, kas ventilli märgitud maksimumjõudlus ja avamis-röhk vastavad süsteemi väärustusele.

PAIGALDAMINE

Ventili korraliku töö ja ohutu paigalduse tagamiseks on olulised järgmised asjaoluid.

- Paigaldada tohib ainult kvalifitseeritud personal. Täitke täpselt kohalikke seadus ja eeskirju.
- Sobitage ventili paigalduskohta, kasutades selleks spetsiaalseid võtmisevõendeid (C).
- Paigaldustööde ajal ei tohi süsteem röhu all olla.
- Paigaldage ventili alles pärast torude pöhjalikku loputamist ja survestamist.
- Ärge tehe ventilli läheduses keevis- ega jootetöid.

16

SIGURNOSTI INSTALACIJE

• Elégjelte a vezeték kábele körön előre a körön előtt a vezeték kábelhüvely felől. A vezeték kábelhüvely a vezeték kábelhüvely előtt a vezeték kábelhüvely felől. A vezeték kábelhüvely a vezeték kábelhüvely előtt a vezeték kábelhüvely felől. A vezeték kábelhüvely a vezeték kábelhüvely előtt a vezeték kábelhüvely felől.

AΦΑΙΡΕΣΗ

Εκτονώστε την πίεση από το σύστημα. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματων! Μπορεί να εκρεύεται ζεστό νερό από το σύστημα. Αφαίρεστε τη βαλβίδα. (H)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τήρήστε την τοπική νομοθεσία κατά την απόρριψη της βαλβίδας.

Σύμφωνα με την Οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED Pressure Equipment Directives) 97/23/EG
Δείτε επίσης www.flamco.eu

HRVATSKI



OPĆE INFORMACIJE

Ovaj komplet sadrži ventil kotla (A) i upute (B).

PRIMJENA

- Ventil kotla mora se rabiti u zatvorenom sustavu pitke vode.
- Ventil rabite samo na suhom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.
- Min./maks. temperatura sustava: 0°C/+95°C.

SIGURNOST

Provjerite odgovaraju li maksimalni kapacitet i tlak otvaranja navedeni na ventilu vrijednostima sustava.

UGRADNJA

Sljedeće su točke važne za osiguranje dobrog rada ventila i

23

DEMONTERING

Systemet dekomprimeres. Fare for skoldning! Der kan flyde varmt vand fra systemet. Fjern ventilen. (H)

OMGIVELSER

De lokale forskrifter bør imødekommes ved fjernelse af ventilen.

Ifølge vejledningen for trykenheder 97/23/EG

Se også www.flamco.eu

• Paigaldage ventili soojaveeboileri (D) lähedale, eelistatavalt külma vee toitoiteresa.

• Jälgi ge tihelapealikku voolu suunda näitavat noolt.

• Ärge paigutage kaitslülitit soojaveeboileri (D) ja ventili (A) vahel.

• Sisse- ja väljalasketorude läbimõõt ei tohi olla väiksem ventili sisend- ja väljundlülitmikest.

• Jälgige, et allpool oleks vaba väljavooluav (öhupiluseade), mis on ühendatud vahel vähendatud väljalasketoruga. (E)

• Olge ettevaatlik rõhuvabastusklapist tuleva kuuma vee suhtes - see võib tekida pöletusi. (E)

• Ärge mingil juhul paigaldage ventili välispooke suunatud sisse- või väljalasketoruga (F-G).

• Ventiili sulgumisrõhk on avamisrõhust madalam. Kõrge tõrrehügiga piirkonnas tuleb rõhualandustuslikku lekke vältimiseks paigaldada vahetult pärast veearvesti.

TEININDUS JA HOOLDUS

• Kontrollige ventili kord aastas, keerates nuppu noole suunas ja loputades ventili pöhjalikult läbi.

• Boileri puhal on normaalne, kui vesi vahevahel leibib.

MAHAVÖTMINE

Laske süsteemist rõhuk välja. Ettevaatust - pöletusoht! Süsteemist võib välja voolata kuuma vett. Võtke ventili maha. (H)

KESKKOND

Järgige ventili utiliseerimisel kohalikke seadusi ja eeskirju.

Vastavalt surveseadmete direktiivil 97/23/EÜ Lisateavet ka adressil www.flamco.eu

17

ZAŠTITA OKOLIŠA

Prilikom odlaganja ventila postupajte u skladu s lokalnim zakonima.

Sukladno P.E.D Direktivama za opremu pod tlakom 97/23/EZ
Vidi i www.flamco.eu

MAGYAR



BEVEZETŐ

A készlet egy bojlerszelep (A) és egy használati utasítást (B) tartalmaz.

HASZNÁLAT

• A bojlerszelep zárt ivóvízellátó rendszerben használható.

• A szelépet kizárolág száraz, fagymentes helyen használja.

• A rendszerek min /max hőmérséklete: 0 °C/+ 95 °C.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

Ellenőrizze, hogy a szelépen feltüntetett maximális kapacitás és nyitási nyomás megfelel-e a rendszerekhez tartozó értékeknek.

SZERELÉS

A szelép megfelelő működése, illetve a szerelés biztonsága érdekében az alábbi pontokat vegye figyelembe:

• A szerelést kizárolág képzett szakember végezheti. Tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat.

• A szelépet a speciális csavarkulcs fogásai (C) segítségével rögzítse a szerkezethez.

• A szerelés csak nyomástanított rendszerekben végezhető.

• A szelépet csak azután helyezze el, hogy a csöveket alaposan átbillítette és nyomás alá helyezte.

• A szelép közéleben nem végezzen hegesztési, forrasztási munkálatokat.

25

22

23

24

GENERAL

Este kit contiene una válvula para caldera (A) e instrucciones (B).

APLICACIÓN

- La válvula para caldera debe utilizarse en un sistema cerrado de agua potable.
- Utilice la válvula únicamente en un lugar seco y resguardado de las heladas.
- Temperatura mín./máx. del sistema: 0 °C/+95 °C.

SEGURIDAD

Compruebe si la capacidad máxima y la presión de apertura que se indican en la válvula coinciden con los valores del sistema.

INSTALACIÓN

Los siguientes puntos son importantes para garantizar un buen funcionamiento de la válvula y la seguridad de la instalación.

- La instalación únicamente debe ser llevada a cabo por personal cualificado. Deben cumplirse las leyes y normas locales.
- Monte la válvula en la instalación utilizando para ello las muescas especiales de la llave inglesa (C).
- Lleve a cabo la instalación con el sistema despresurizado.
- Ajuste la válvula una vez que las tuberías se hayan descargado y despresurizado.
- No realice trabajos de soldadura cerca de la válvula.
- Monte la válvula cerca de la caldera de agua caliente (D), preferiblemente en la tubería de suministro de agua fría.
- Preste atención a la flecha que indica la dirección del flujo.
- No coloque un disyuntor entre la caldera de agua caliente (D) y la válvula (A).
- El diámetro de las tuberías de entrada y salida no puede ser inferior a las conexiones de entrada y salida de la válvula.
- Asegúrese de que haya una apertura libre de salida (espacio vacío) bajo la caída y directamente conectada a la salida de la

- Tenga cuidado con el agua caliente de la despresurización: puede causar quemaduras. (E)
- Nunca monte la válvula con la entrada o la salida mirando hacia arriba (F-G).
- La presión de cierre de la válvula es inferior a la presión de apertura. En áreas con una presión de la red elevada, es necesario adaptar una válvula reductora de presión directamente después del contador de agua para evitar fugas.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe la válvula una vez al año girando el botón en la dirección de la flecha y purgue la válvula completamente.
- Es normal que una caldera de vez en cuando tenga alguna fuga de agua.

DESMONTAJE

Despresurice el sistema. Peligro de quemaduras. Puede que salga agua caliente del sistema. Extraiga la válvula. (H)

MEDIO AMBIENTE

Cumpla la legislación local al desechar la válvula.
Conforme a las directrices de equipos de presión (PED)
97/23EG Consulte también www.flamco.eu

YLEISTÄ

Tämä pakkaus sisältää lämmintilvesivaraajan venttiilin (A) sekä ohjeet (B).

KÄYTÖTÖ

- Lämmintilvesivaraajan venttiiliä tulee käyttää suljetussa juomasijäristelmässä.
- Käytä venttiiliä ainoastaan kuivassa ja sullassa paikassa.
- Järjestelmän minimi-/maksimilämpötila: 0 °C/+95 °C.

TURVALLISUUS

Tarkista, että venttiiliä ilmoitetut enimmäisvetoisuus ja avaus-paine vastaavat järjestelmän arvoja.

ASENNUS

Seuraavat kohdat ovat tärkeitä venttiilin oikeanlaisen toiminnan ja asennuksen turvallisuuden kannalta.

- Varmista, että asennuksen suoritetaan ammattitaitoinen henkilö. Noudata paikallisia säädöksiä ja ohjeita.
- Kiinnitä venttiili paikalleen sopivin työkaluin (C).
- Asenna venttiili järjestelmään, josta on vapautettu paine.
- Kiinnitä venttiili vasta sen jälkeen, kun putket on huolellisesti huudeltu ja paineistettu.
- Älä haisata tai tekee joutoksia venttiilin läheisyydessä.
- Sijoita venttiili lähelle lämmintilvesivaraajaa (D), mielellään kylmän veden syöttöputkeen.
- Ota huomioon virtauksen suunnan osoittava nuoli.
- Älä aseta sulkuventtiilia lämmintilvesivaraajan (D) ja venttiilin (A) välille.
- Meno- ja poistoputket eivät saa olla pienempiä kuin venttiilin nimelliskoko.
- Varmista, että poistoputken alle jää vapaa ulosvirtausaukko suoraan poistoventtiilin kohdalle (E).
- Varo poistoputesta ulos valuvaa kuumaa vettä: palovamman varaan!

- Saugokites išleidžiamo karšto vandens: jis gali nuplikyti! (E)
- Jokiui būdu nemontuokite vožtuvo, kai jo jėjimo arba išejimo anga nukreipta į viršų (F-G).

• Jei sistemoje yra didelis slégis, kad išvengti protékio per apsauginį vožtuvą, už vandens skaitiklio būtina sumontuoti redukcinių slégio vožtuvą.

PROFILAKTIKA IR PRIEŽIŪRA

- Kasmetas patikrinkite vožtuva: pasukite jo rankenelę rodyklės kryptimi ir vožtuva praplaukite.
- Iš katilo kartais galii nuteketi vandens – tai ijrasta.

NUIMIMAS

Panaikinkite slégį sistemoje ir nuimkitė vožtuvą. Iš sistemos gali bėgti karštas vanduo. Yra pavojujus nusiplikyti! (H)

APLINKOSAUGA

Išmesdami vožtuvą laikykite vietos įstatymų.

Atitinka Slėginės įrangos direktyvą 97/23EB
Taip pat žr. www.flamco.eu

LATVIĒŠU

VISPĀRĪGI

Komplektā ietverts boilerā vārsts (A) un instrukcijas (B).

PIELIETOJUMS

- Boilerā vārsts tiek izmantots slēgtā dzeramā ūdens sistēmā.
- Izmantojiet vārstu tikai sausās un nesasalstošās vietai.
- Sistēmas min./maks. temperatūra: 0 °C/+95 °C.

DROŠĪBA

Pārbaudiet, vai uz vārsta norādītā maksimālā ietilpība un atvēršanas spiediens atbilst sistēmas lielumiem.

• Älä koskaan sijoita venttiiliä siten, etti sen sisäänotto- tai poislaskukoha on ylösپäin (F-G).

• Venttiiliin sulkupaine on alhaisempi kuin avauspaine.

Vuotuen elhaksemiseksi alueilla, joilla vedenpaine on korkea, paineenalennusventtiiliä on käytettävä heti vesimittarin jälkeen.

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

- Tarkista venttiiliä vuosittain nostamalla kahvaa ja huuhtelemalla ne huolellisesti yksi kerrallaan.
- On tavallista, että lämmintilvesivaraajan venttiili tyhjentää veden aika ajoin.

PURKAMINEN

Vapauta järjestelmästä paine. Palovamman vaara! Järjestelmästä voi valua kuuma vettä. Irrota venttiili. (H)

OLOSUHTEET

Noudata paikallisia säädöksiä poistaessasi venttiiliä.

Paineistettujen laitteiden ohjeiden mukaisesti 97/23/EG
Katso myös www.flamco.eu

ΓΕΝΙΚΑ

To σετ αυτό περιέχει μια βαλβίδα λέβητα (A) και οδηγίες (B)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Η βαλβίδα λέβητα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε ένα κλειστό σύστημα πόσιμων νερών.
- Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα μόνο σε τοποθεσία στεγνή και χωρίς παγετό.
- Ελάχ./Μεγ. θερμοκρασία συστήματος: 0 °C/+95 °C.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελέγχετε εάν η μέγιστη ικανότητα και η πίεση ανοίγματος οι

- A szelep a melegvizes bojler közelében helyezze el (D), lehetőleg a hidegvizes szállító csővön.
- Ügyeljen a folyásirányt jelölő nyílra.
- A melegvizes bojler (D) és a szelep (A) közé ne iktasson be árammegszakítót.
- A bemenő és kimenő csővek átmérője nem lehet kisebb, mint a szelep bemenő és kimenő csatlakozásai.
- Gondoskodjon egy szabad kifolyásról (árammegszakító szerkezet) a leszálló ág alatt, amely közvetlenül kapcsolódik a szelep kimenő nyílására (E).
- Ügyeljen a nyomásmentesítésnél a forró vízre: égesi sérülést okozhat! (E)
- Soha ne szerelje a szelepet úgy, hogy a bemenő vagy kimenő ág felfelé mutat (F-G).
- A szelep lezárt nyomására alacsonyabb a nyitó nyomásnál. A magas nyomású vízvezeték rendszereknel nyomáscsökkenő szelepeket kell közvetlenül a vízorra után szerelni az elfolyás megakadályozása érdekében.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS

- A szelepet évente ellenőrizze szeleplámpával, és alaposan öblítse át.
- A bojlerszelepeknel nem rendellenes, ha időnként vizet engednek ki.

ELTÁVOLÍTÁS

Nyomástartalnitsa a rendszert. Égesi sérülés veszélye áll fenn! A forróvíz kiömöhlet a rendszerből. Vegye le a szelepet. (H)

KÖRNYEZETVÉDELEM

A szelep selejtésezékor vegye figyelembe a helyi jogszabályokat. Megfelel a nyomástartó berendezésekkel szóló 97/23/EK irányelvnek.
További információk: www.flamco.eu

válvula. (E)

- Tenga cuidado con el agua caliente de la despresurización: puede causar quemaduras. (E)
- Nunca monte la válvula con la entrada o la salida mirando hacia arriba (F-G).
- La presión de cierre de la válvula es inferior a la presión de apertura. En áreas con una presión de la red elevada, es necesario adaptar una válvula reductora de presión directamente después del contador de agua para evitar fugas.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

- Compruebe la válvula una vez al año girando el botón en la dirección de la flecha y purgue la válvula completamente.
- Es normal que una caldera de vez en cuanto tenga alguna fuga de agua.

DESMONTAJE

Despresurice el sistema. Peligro de quemaduras. Puede que salga agua caliente del sistema. Extraiga la válvula. (H)

MEDIO AMBIENTE

Cumpla la legislación local al desechar la válvula.
Conforme a las directrices de equipos de presión (PED)
97/23EG Consulte también www.flamco.eu

NONEMŠĀNA

Izlaidet no sistēmas spiedienu. Iespējams gūt apdegumus! No sistēmas var izplūst karstais ūdens. Nonemiet vārstu. (H)

VIDES AIZSARDZĪBA

Ievērojiet vietējos noteikumus par noteikumiem.

Saskaņā ar P.E.D. (Spiediena iekārtu direktīvas) 97/23EG
Skatiet arī www.flamco.eu

NEDERLANDS



ALGEMEEN

Deze set bevat een boilerventiel (A) en instructies (B).

TOEPASSING

- Het boilerventiel dient te worden gebruikt in een gesloten drinkwatersysteem.
- Gebruik het ventiel alleen in een droge en vorstvrije locatie.
- Min./Max. systeemtemperatuur: 0 °C/+95 °C.

VEILIGHEID

Controleer of het maximale vermogen en de openingsdruk die zijn aangegeven op het ventiel, overeenkomen met de waarden van het systeem.

INSTALLATIE

De volgende punten zijn van belang om de goede werking van het ventiel en de beveiliging van de installatie te verzekeren.

- Laat de installatie uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Houdt u aan de lokale regelgeving en richtlijnen.
- Monteer het ventiel op de installatie en gebruik daarbij de daarvoor bestemde sleutelvlakken (C).
- Voer de installatie uit op een drukloos systeem.
- Monteer het ventiel pas nadat de leidingen goed gespoeld zijn

30

ROMÂNĂ



GENERALITĂȚI

Acest set conține o supapă de siguranță pentru boiler (A) și instrucțiuni (B).

APLICAȚII

- Supapa de siguranță pentru boiler trebuie să fie utilizată într-un sistem închis de apă potabilă.
- Utilizați supapa de siguranță numai într-un loc uscat, ferit de inghet.
- Temperatura min./max.: 0 °C/+95 °C.

SIGURANȚĂ

Verificați dacă presiunea de deschidere și capacitatea maximă care sunt indicate pe supapă corespund cu valorile sistemului.

INSTALARE

Următoarele instrucțiuni sunt importante pentru a asigura o bună funcționare a supapei și siguranța instalării.

- Instalarea trebuie efectuată numai de personal calificat. Respectați legislația și normele locale.
- Montați supapa la locul de instalare utilizând o cheie fixă (C).
- Efectuați instalarea pe un sistem care nu este sub presiune.
- Montați supapa de siguranță numai atunci când tevile au fost golite complet și scoase de sub presiune.
- Nu suptați și nu lipiți cu aliaj aproape de supapa de siguranță.
- Montați supapa în apropierea boilerului de apă caldă (D), preferabil într-o zonă de alimentare cu apă rece.
- Acordați atenție săgeții care indică direcția de curgere.
- Nu plasați un robinet sau un element de închidere între boilerul de apă caldă (D) și supapa de siguranță (A).
- Diametrele tevilor de admisie și de evacuare nu pot să fie mai mici decât conexiunile de admisie și de evacuare de pe supapă.
- Asigurați-vă că există un orificiu liber de refuzare (aranjament

en afgeperst zijn.

- Niet lassen of solderen in de buurt van het ventiel.
- Monter het ventiel vlakbij de waterverwarmer (D), bij voorkeur in de koudwatertoevoerleiding.
- Let op de pijl die de stromingsrichting aangeeft.
- Plaats geen afsluiter tussen de waterverwarmer (D) en het ventiel (A).
- De in- en uitlaatleiding mogen niet kleiner zijn dan de in- en uitlaataansluiting van het ventiel.
- Zorg voor een vrije uitstroomopening (onderbrekingsinrichting) onder afschot direct aan de uitlaat van het ventiel (E).
- Let op het water uit afblaasopening; verbrandingsgevaar!(E).
- Monter het ventiel nooit met de inlaat of uitlaat naar boven (F-G).
- De sluitdruk van het ventiel is lager dan de openingsdruk. In regio's met hoge waterleidingdruk moet om lekkage te voorkomen een drukreduceerventiel toegepast worden direct na de watermeter.

ONDERHOUD EN SERVICE

- Controleer het ventiel jaarlijks door middel van kleplichten en spoel het ventiel hierbij goed door.
- Bij een boilerventiel is het normaal dat het af en toe water loost.

DEMONTEREN

Maak het systeem drukloos. Verbrandingsgevaar! Heet water kan uit het systeem stromen. Verwijder het ventiel. (H)

MILIEU

Houdt u aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van het ventiel.

Volgens richtlijn drukapparatuur Zie ook www.flamco.eu

31

cu interval de aer) sub cădereea de apă și conectat direct la orificiul de evacuare al supapei de siguranță. (E)

- Feriti-vă de apa fierbință la eliberarea presiunii: poate cauza arsură! (E)
- Nu montați niciodată supapa cu orificiul de admisie sau de evacuare orientat în sus (F-G).
- Presiunea de inchidere a supapei de siguranță este mai mică decât presiunea de deschidere. În zonele cu presiune ridicată a rețelei este necesar să montați un redactor de presiune, imediat după contorul de apă pentru a preveni scurgerile.

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

- Verificați anual supapa prin rotirea rozetei în direcția săgeții și spălați-o foarte bine.
- Este normal ca un boiler să aibă ocazional surgeri de apă.

DEMONTARE

Eliberați presiunea din sistem. Pericol de arsuri! Este posibil ca din sistem săurgă apă fierbință. Demontați supapa. (H)

MEDIU

Respectați legislația locală atunci când dezafectați supapa.

În conformitate cu Directivele privind echipamentele de presiune P.E.D. 97/23EG
De asemenea, consultați www.flamco.eu

39

NORSK



GENERELT

Dette settet innholder en sikkerhetsventil (A) og en brukerveiledning (B).

BRUKSOMRÅDE

- Varmtvannsberederventilen er ment for bruk i et lukket drikkevannssystem.
- Ventilen må kun brukes på et tørt og frostfritt sted.
- Min./maks. systemtemperatur: 0 °C/+95 °C

SIKKERHET

Sjekk at maksimalkapasiteten og åpningstrykket angitt på ventilen samsvarer med systemets verdier.

MONTERING

Følgende punkter er viktige å overholde for å sikre god ventilfunksjon og sikker monitasje.

- Forsikre deg om at monteringen utføres av en faglært person. Overhold lokale forskrifter og retningslinjer.
- Monter ventilen på anlegget ved hjelp av egnet verktoy (C).
- Utfør monteringen på et trykkloft system.
- Ventilen må kun monteres etter at rørene har blitt grundig rengjort og anleggert et trykkloft.
- Sveisning eller loddning må ikke forekomme i nærheten av ventilen.
- Plasser ventilen nær varmtvannsberederen (D), fortrinnsvis i røret som tilfører kaldtvann.
- Vær oppmerksom på pilen som viser strømningsretningen.
- Ikke plasser en stengeventil mellom varmtvannsberederen (D) og ventilen (A).
- Innlops- og utløpsrørene må ikke være mindre enn ventilens inn- og ut koblinger.
- Pass på at det er fri utløpsåpning (bristinnretning) under utblåsning ved ventilens utgang (E).

32

РУССКИЙ



ОБЩЕЕ

В данный комплект входит клапан котла (A) и инструкции (B).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Клапан котла следует использовать в замкнутом контуре питьевой воды.
- Используйте данный клапан только в сухой и исключающей замерзание среде.
- Мин./макс. температура среды: 0 °C/+ 95 °C.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Проверяйте, соответствуют ли указанные на клапане значения максимальной мощности и давления открытия аналогичным параметрам системы.

УСТАНОВКА

Для гарантии удовлетворительной работы клапана и безопасности установки важно соблюдать следующее:

- Установку клапана должен выполнять только квалифицированный, допущенный к выполнению работ персонал. Выполните требования местного законодательства и нормативов.
- Поместите клапан на место установки, используя для этого специальные выемки гаечного ключа (C).
- Выполните установку на систему, не находящуюся под давлением.
- Установливайте клапан только в том случае, если трубопроводы были пропущены и испытаны под давлением.
- Не выполняйте сварку или пайку вблизи клапана.
- Установите клапан поблизости с котлом горячей воды (D), предпочтительно на трубопровод подачи холодной воды.
- Внимательно следите за указаниями стрелки, показывающей направление потока.

40

- Se opp for varmt vann som kommer ut av utblåsningsåpningen: fare for skolding! (E)
- Ventilen må aldri plasseres med innløpet eller utløpet oppover(F-G).
- Ventilens lukkettrykk er lavere enn åpningstrykket. For å forhindre lekkasje i områder med høyt hovedvannledningstrykk, må man koble til en trykkredusjonsventil rett etter vanninntaket.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

- Gjennomfør en årlig kontroll av ventilen ved å ta opp ventilen og skylle den grundig.
- Det er normalt at en varmtvannsberederventil tapper vann en gang i blant.

DEMONTERING

Gjør anlegget trykkloft. Fare for skolding! Det kan renne varmt vann ut av systemet. Ta bort ventilen. (H)

MILJØ

Overhold lokale forskrifter når du fjerner ventilen.

I henhold til retningslinjer for trykkinnretninger 97/23/EG
Se også www.flamco.eu

33

- Не устанавливайте размыкающий выключатель между котлом горячей воды (D) и клапаном (A).

- Диаметр входных и выходных трубопроводов не может быть меньше, чем входные и выходные соединения клапана.
- Убедитесь, что под падением потока находится свободное выходное отверстие (установка выключателя), напрямую соединенное к выходу клапана (E).

- Убедитесь, что на линии горячей воды спущено давление: опасность получения ожогов!(E)
- Запрещается устанавливать клапан с направлением входа или выхода вверх (F-G).

- Давление закрытия клапана ниже, чем давление открытия. В областях с высоким давлением трубопровода необходимо настроить значение снижения давления непосредственно после водомера с целью предотвращения утечки.

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ежегодно проверяйте значение давления, используя подсветку клапана, и тщательно продувайте клапан.
- Если на клапане время от времени происходит протечка воды, это нормальное явление.

УДАЛЕНИЕ

Спустите давление в системе. Существует риск ожогов! Из системы может вытечь горячая вода. Отсоедините клапан. (H)

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При утилизации клапана соблюдайте требования местных нормативов.

Соответствует директиве по оборудованию давления 97/23EG
См. также www.flamco.eu

38

39

41

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy zestaw składa się z zaworu bezpieczeństwa (A) oraz instrukcji montażu (B).

ZASTOSOWANIE

- Zawór do bojlera można stosować w zamkniętych systemach wody pitnej.
- Zawór bezpieczeństwa jest przeznaczony do użytku jedynie w miejscach suchych i zabezpieczonych przed mrozem.
- Zakres temperatur dla systemu minimum/ maksimum: 0 °C/+95 °C.

BEZPIECZEŃSTWO

Upewnij się, czy moc maksymalna oraz ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa podane na zaworze odpowiadają parametrom dla całego systemu.

INSTALACJA

W celu zapewnienia poprawnego działania zaworu bezpieczeństwa jak również zabezpieczenia całej instalacji, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Montaż instalacji należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu instalatorowi i przeprowadzić go w całkowitej zgodzie z obowiązującymi w danym kraju przepisami i normami.
- Zawór bezpieczeństwa należy zamontować w instalacji korzystając przy tym z przeznaczonych do tego celu płaskich zakonczeń służących do przykręcenia zaworu (C).
- Przed montażem należy upewnić się, czy system nie znajduje się pod ciśnieniem.
- Montaż zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić po uprzednim dokładnym oczyszczeniu przewodów ruroowych i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej.
- Nie należy spawać lub zgrzewać przewodów w bliskim sąsiedztwie zaworu bezpieczeństwa.

SLOVENŠČINA

SPLOŠNO

Paket vsebuje ventil ogrevalnega kotla (A) in navodila (B).

UPORABA

- Ventil ogrevalnega kotla lahko uporabljate le pri zaprtih sistemih pitne vode.
- Ventil lahko uporabite samo na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.
- Najnižja/najvišja temperatura sistema: 0 °C/+95 °C.

PREVERITE

Ali se največja zmogljivost in tlak odpiranja, ki sta navedena na ventili, ujemata z vrednostmi sistema.

NAMESTITEV

Če želite zagotoviti ustrezno delovanje ventila in varno namestitev, sledite spodnjim navodilom.

- Ventil lahko namesti samo ustrezno usposobljeno osebje. Upoštevajte morate lokalno zakonomadajo in smernice.
- Ventil namestite v inštalacijo in pri tem uporabite posebne vdolbine za ključ (C).
- Ventil namestite na sistem, ki ni pod tlakom.
- Pred namestitvijo je treba cevi temeljito izprati in zagotoviti, da so pod tlakom.
- V bližini ventila ne smete variti ali spajkati.
- Ventil namestite bližu toplovodnega kotla (D), po možnosti na cevi za dovod mrzle vode.
- Bodite pozorni na puščico, ki označuje smer pretoka.
- Med toplovodnim kotлом (D) in ventilom (A) ne smete namestiti odklopnika tokokrogu.
- Premier dovodnih in odvodnih cevi ne smite manjši od dovodnih in odvodnih priključkov na ventili.
- Zagotovite, da je pod izlivom odprtina za prosti odtok (zračna reža), ki je neposredno povezana z odvodom iz ventila. (E)
- Bodite pozorni na vročo vodo pod tlakom: lahko vas opeče! (E)

- Zamontować zawór w pobliżu podgrzewacza wody pitnej (D), najlepiej w przewodach doprowadzających zimną wodę.
- Kierunek przepływu powinien być zgodny z kierunkiem strzałki.
- Miedzy podgrzewaczem wody (D) a zaworem (A) nie mogą znajdować się zawory zamykające.
- Przewody doprowadzające i odprowadzające nie mogą być mniejsze niż odpowiednie przyłącza zaworu.
- Pod zamontowanym na ukos ujęciem rury wylotowej (zawór do odprowadzania nadmiaru pary) powinna znajdować się wolna przestrzeń bezpośrednio przy wylocie zaworu (E).
- Uważać na gorącą wodę przy otworze wylotowym: niebezpieczeństwo poparzenia się! (E)
- Zawór bezpieczeństwa nigdy nie wolno montować wlotem bądź wylotem do góry (F-G).
- Ciśnienie zamykające zawór jest niższe niż ciśnienie otwarcia. Aby zapobiec przeciekom w regionach z wysokim ciśnieniem w rurach wodociągowych należy zamontować zawór redukcyjny bezpośrednio za licznikiem wody.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

- Kontrolę zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzać raz w roku. W tym celu należy unieść pokrywę, a następnie zawór dokładnie przepłukać.
- Sporadyczne wyciekanie wody przez zawór bojlera jest rzeczą całkowicie naturalną.

DEMONTAŽ

Przed demontażem należy upewnić się, że zawór oraz instalacja nie są pod ciśnieniem z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenia! Z instalacji może wyciekać woda. Następnie zawór bezpieczeństwa należy wymontować.(H)

ŚRODOWISKO NATURALNE

Użytkowanie zaworów powinno odbyć się w zgodzie z obowiązującymi w danym kraju miejscu przepisami. Zgodnie z dyrektywą dla aparatury ciśnieniowej 97/23EG Patrz też: www.flamco.eu

PORTUGUÉS

- Preste atenção à seta que indica a direção do fluxo.
- Não coloque um disjuntor entre a caldeira de água quente (D) e a válvula (A).
- O diâmetro dos canos de entrada e de saída pode não ser inferior ao das ligações de entrada e saída na válvula.
- Certifique-se de que existe uma abertura de saída de fluxo livre (disposição de abertura de ar) por baixo da queda e directamente ligada à saída da válvula. (E)
- Atenção à água quente da libertação da pressão: pode provocar queimaduras! (E)
- Nunca encaixe a válvula com a entrada ou a saída viradas para cima (F-G).
- A pressão de encerramento da válvula é inferior à pressão de abertura. Em áreas com pressão de rede elevada, é necessário instalar uma válvula de redução da pressão directamente após o contador de água, de forma a evitar fugas.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Verifique a válvula anualmente rodando o botão na direção da seta e irrigando completamente a válvula.
- É normal uma caldeira ter fugas ocasionais de água.

REMOCÃO

Liberte a pressão do sistema. Existe um perigo de queimaduras! É possível que saia do sistema água quente. Retire a válvula. (H)

AMBIENTE

Cumpra a legislação local ao eliminar a válvula.

Segundo as P.E.D Pressure Equipment Directives (Directivas para equipamento de pressão) 97/23EG
Consulte também www.flamco.eu

MONTÁŽ

Následujúce body sú dôležité na zabezpečenie správnej činnosti ventila a bezpečnosti pri montáži.

- Inštalačiu môže vykonať iba kvalifikovaný personál. Dodržte miestnu legislatívnu a smernicu.
- Ventil pripevnite k zariadeniu pomocou špeciálnych vrúbek na klúč (C).
- Inštalačiu uskutočnite na systéme, ktorý nie je pod tlakom.
- Ventil pripevnite k zariadeniu len vtedy, keď tieto boli dôkladne prepláchnuté a už sú bez tlaku.
- Nezvárajte a nespájkujte v blízkosti ventila.
- Ventil namontujte v blízkosti ohrievača teplej vody(D), najlepšie na prívodnej potrubie studenej vody.
- Dajte pozor na správny tok kvapaliny v smere šípkay.
- Neumiestňujte uzáver potrubia medzi ohrievač teplej vody (D) a ventil (A).
- Priemer prívodných a vývodných potrubí by nemal byť menší ako priemer prívodných a vývodných pripojení na ventile.
- Zaistite, aby mal volný odtokový otvor (system prístupu vzduchu) späť a bol priamo zapojený na vývod ventili (E).
- Obajte na nebezpečenstvo úniku tlaku: môže spôsobiť popáleniny! (E)
- Nikdy neinštalujte ventil prívodom alebo vývodom smerom nahor (F-G).
- Záverný tlak ventilu je nižší ako otvárací tlak. V miestach s vysokým tlakom na hlavnom potrubí je nutné inštalovať redukciu tlaku priamo za vodomerom, aby sa zabránilo preskakovaniu.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

- Ventil skontrolujte raz za rok pomocou kontrolky ventilu a dôkladne ho prepláchnite.
- Je normálne, keď cez ventil občas presakuje voda.

DEMONTÁŽ

Uvolnite tlak zo systému. Je tu nebezpečenstvo popálenia! Horúca voda môže vyliecť zo systému. Vyberte ventil. (H)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri odvoze a likvidácii ventili rešpektujte miestne zákonodarstvo.

Podľa smernice na tlakové zariadenia 97/23ES
Pozrite aj www.flamco.eu

TÜRKÇE

GENEL

Bu set, bir boyler vanası (A) ve kullanım talimatlarını (B) içerir.

UYGULAMA

- Boyler vanası kapalı bir içme suyu sisteminde kullanılmalıdır.
- Vananın çalışma ortamı kuru ve buzlanma olmayan bir konumda olmalıdır.
- Min./Maks. sistem sıcaklığı: 0 °C/+95 °C.

EMNİYET

Vananın üzerinde belirtilen maksimum kapasite ve açılma basıncının sistemin değerlerine uyup uymadığını kontrol edin.

MONTAJ

Vananın iyi çalışmasını ve montajın emniyetli olmasını sağlamak için aşağıdaki noktalar önemlidir.

- Montaj seadece kalifiye personel tarafından yapılmasını sağlayın. Yerel yönetmeliklere ve kurallara uyın.
- Vanayı montaj grubuna takın ve bunun için özel pense girintilerini (C) kullanın.
- Montaj işlemini basınç altında olmayan bir sisteme yürütün.
- Vanayı sisteme ancak borular iyice yıkandıktan ve basınç testi yapıldıktan sonra bağlayın.
- Vananın yakınında kaynak veya lehim işleri yapmayın.

SLOVENČINA

VŠEOBECNE

Táto súprava obsahuje ventil ohrievača (A) a inštrukcie (B).

POUŽITIE

- Ventil ohrievača sa musí použiť v uzavretom systéme s pitnou vodou.
- Ventil je určený len na použitie v suchom a nemrzacom prostredí.
- Min./Max. teplota systému: 0 °C/+ 95 °C.

BEZPEČNOSŤ

Skontrolujte, či sa maximálne hodnoty a otvárací tlak, udané na ventile, zhodujú s hodnotami systému.

- Vanayı sıcak su boylerinin (D) yakınına takın, tercihen soğuk su besleme hattına.
- Akış yönünü gösteren oka dikkat edin.
- Sıcak su boyleri (D) ve vana (A) arasına bir kesme vanası yerleştirmeyin.
- Giriş ve çıkış boru çapları, vana üzerindeki giriş ve çıkış bağlantılarından daha küçük olmamalıdır.
- Vananın basınç boşaltma ağzının açısa müsaade edecek bir şekilde aşağıya doğru uygun bir şekilde bağlanması gereklidir. (E)
- Aşırı basımdan dolayı gelen sıcak suya dikkat edin: yanmaya sebep olabilir! (E)
- Asla vananın girişini ve çıkışını yukarı bakacak şekilde monte etmeyin (F-G).
- Vananın kapanma basıncı açılma basıncından daha düşüktür. Yüksek şebek basıncının bulunduğu yerlerde, kaçakları önlemek için su saatinden hemen sonra bir basınç düşürme vanasının monte edilmesi gereklidir.

SERVIS VE BAKIM

- Yılda bir kez topuzu ok yönünde çevirerek vanayı kontrol edin ve vanayı içinden su geçirecek iyiye yıkayın.
- Boyerin arada sırada su kaçırması normaldir.

SÖKME

Sistemin basıncını boşaltın. Yanma tehlikesi bulunur! Sistemden dışarı sıkar su çökabilir. Vanayı söküün. (H)

ÇEVRE

Vanayı elden çıkartturken yerel yönetmeliklere uyın.

P.E.D Basınçlı Ekipman Yönetmeliği 97/23EG'ye göre
www.flamco.eu adresini de ziyaret edin.

46

47

48

49

УКРАЇНСЬКА



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Цей комплект містить запобіжний клапан (A) та інструкції (B).

ЗАСТОСУВАННЯ

- запобіжний клапан повинен застосовуватися в закритій системі ГВП.
- Клапан слід використовувати в сухих, опалюваних приміщеннях.
- Мінімальна/максимальна температура теплоносія: 0 °C/+95 °C.

БЕЗПЕКА



Перевірте, чи максимальна потужність і тиск відкриття, вказані на клапані, відповідають показникам системи.

МОНТАЖ

Наступні положення є важливими для забезпечення правильної роботи клапана та його безпечної монтування.

- Доручайте монтаж лише кваліфікованому персоналу. Дотримуйтесь місцевого законодавства та нормативів.
- Монтувати клапан потрібно, використовуючи спеціальний ключ (C).
- Монтаж потрібно виконувати, коли система не перебуває під тиском.
- Монтуйте клапан лише у випадку, коли труби продуті та пройшли випробування під тиском.
- Не виконуйте зварювальних і паяльних робіт поблизу клапана.
- Встановлюйте клапан поблизу бойлерів теплої води (D), бажано на трубопроводі постачання холодної води.
- Зверніть увагу на стрілку, яка вказує напрямок потоку.
- Не встановлюйте запірний клапан між бойлером теплої води (D) і клапаном (A).

A, B



- Діаметр впускного та випускного трубопроводу не повинен бути меншим за впускний та випускний штуцери клапана.

- Забезпечте вільний перепускний канал (повітряний зазор) під нахилом, під єднаний безпосередньо до виходу клапана. (E)

- Стережіться напірної гарячої води: вона може викликати опіки! (E)
- Не можна встановлювати клапан входом чи виходом вгору (F-G).

- Тиск закриття клапана нижчий за тиск відкриття. На ділянках високого гідростатичного тиску необхідно встановити редукційний клапан одразу ж після лічильника води, щоб запобігти негерметичності.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Щорічно перевірійте клапан, повертаючи регулюючу ручку за напрямком стрілки, і ретельно промивайте клапан.
- Зазвичай, бойлер іноді може пропускати воду.

ДЕМОНТАЖ

Справіть тиск із системи. Існує небезпека отримання опіків! Із системи може витикати гаряча вода. Зніміть клапан. (H)

ОХОРОНА НАВКОЛІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

При утилізації клапана дотримуйтесь місцевого законодавства.

Згідно P.E.D - напірне обладнання відповідає директиві ЄС

97/23EG

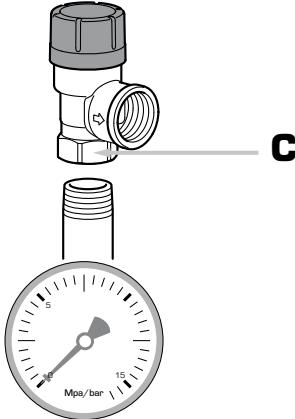
Takож відвідайте сайт www.flamco.eu

54

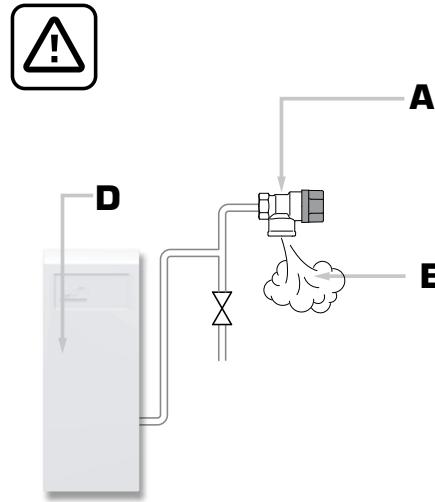
55

56

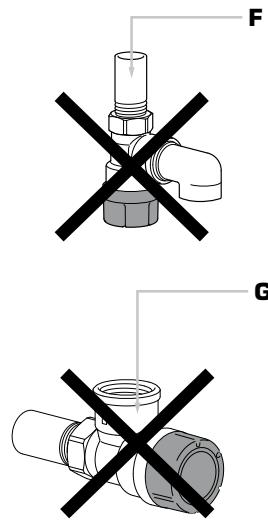
50

C

51

D, E

52

F, G

53

H