

GODKENDELSESINDEHAVER:

Damixa ApS
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Telefon: 63 10 22 40
Telefax: 63 10 22 08

Termostatisk blandearmatur til bruser

DAMIXA

type 57400, 57410, 57450, 57460 og 57470

FABRIKAT:

Damixa ApS, Danmark

MÆRKNING:

Fabrikantmærke: Damixa

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

57400: 72 2193.704
57410: 72 2193.604
57450: 72 2190.604

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:


Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.

Indbygning af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.


Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

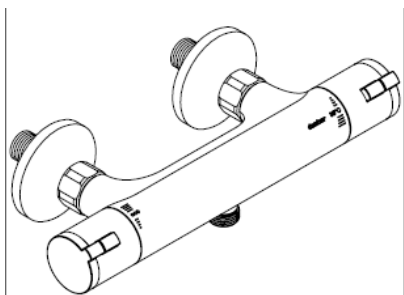

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur.
Montering	På væg. Type 57400 og 57410 er med tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem støjdæmpende excentriske overgangsnipler med ½" RG. Type 57450 er med tilgang bagfra gennem ½" RG og 150 mm centerafstand. Type 57460 og 57470 er med tilgang bagfra gennem ½" RG og 160 centerafstand.
Udløb og tilbehør	Afgang til håndbruser gennem nippel med ½" RG eller hovedbruser med ¾" RG.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	I: $L_{ap} = 15 \text{ dB(A)}$ II: $L_{ap} = 13 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,15 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)

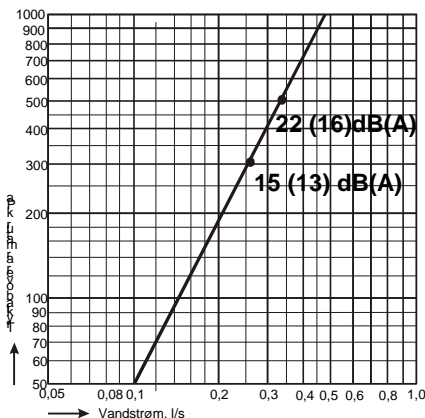

I: Uden støjdæmning
II: Med støjdæmning ()

1 kPa = 0,01 bar \approx 0,1 mVs

Støjniveau L_{ap} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.