



LK By-Pass RF

UTFÖRANDE

By-passatsen består av två stycken självtätande vinkelkopplingar, vilka monteras mot gavelanslutningen på LK Värmekretsfordelare RF. Vinkelkopplingarna är vridbara och har PushFit anslutningar för by-passröret. Det flexibla by-passröret är tillverkat av 8x1 mm PE-Xa. By-passröret har monterad stödhylsa samt stryphylsa. Monterad by-pass förlänger fördelarinstallationen med ca 15 mm. By-passatsen kan monteras på höger eller vänster sida av LK Värmekretsfordelare RF.

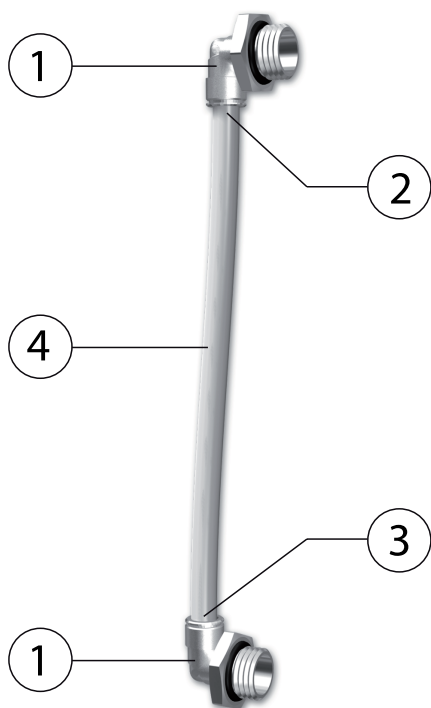


1. Vridbar LK PushFit koppling G15 utv.
2. Placering av stryphylsa
3. Placering av stödhylsa
4. Flexibelt by-passrör Ø 8x1 mm PE-Xa

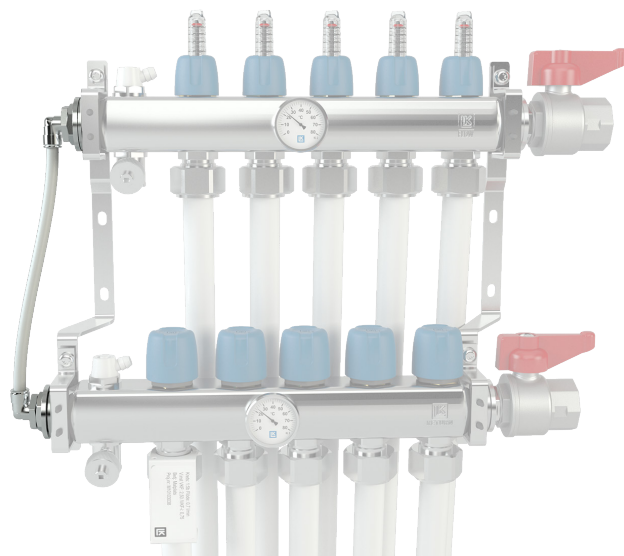


MONTERING


Montera PushFit kopplingarna i golvvärmefördelarens G15 gavelanslutning. Kopplingarna är självtätande mot fördelarens G15 gavelanslutning.

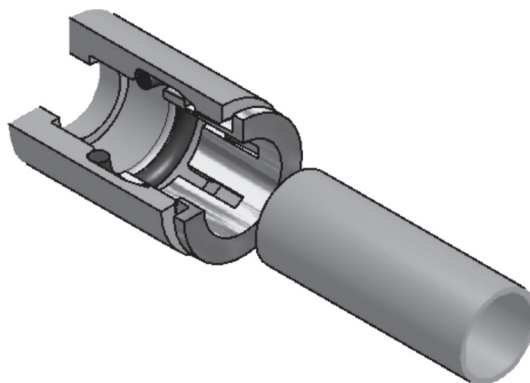

Kontrollera rörändarna så att 1 st stödhylsa resp. 1 st stryphylsa finns monterat i by-passröret. Skjut in röret i PushFit kopplingen tills det tar stopp. Det är rekommenderat att röränden med stryphylsan kommer i den övre anslutningen.

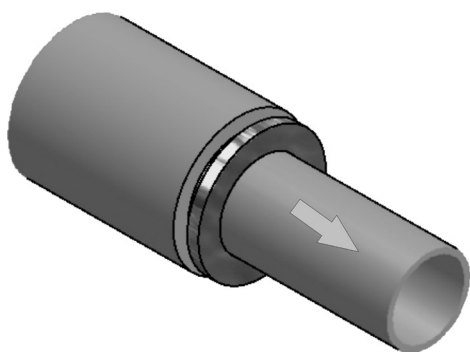


Kontrollera anslutningen genom att dra i röret.
Kontroll utförs innan systempåfyllnad.

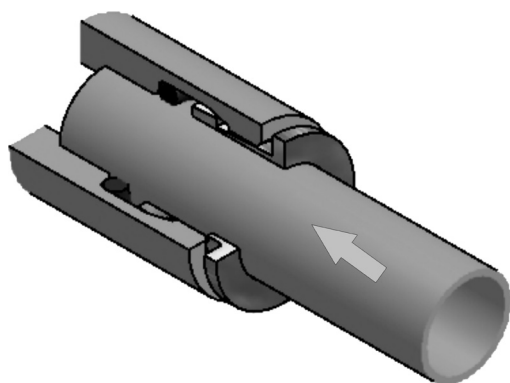

Var noga med att röret är inskjutet till stoppläget.
Anslutningen är nu tät.

Provtryck och kontrollera att inget läckage före-
kommer efter avslutad installation.

Demontering av rör

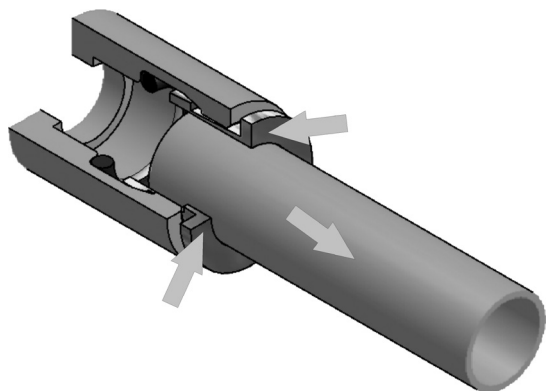

Röret kan lösgöras från kopplingen. För upp lås-
ringen mot kopplingen varpå röret kan dras ut.

TEKNISK DATA

RSK nummer	241 94 69
Kvs värde	0,05
Max arbetstryck	6 bar
Max kont. arbetstemp.	70°C

