



MONTERINGSANVISNING

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.
Ansluts mot Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6} Dy15.

	Dy15	Dy16
1-rör	FG0127152 RSK 851 10 19	FG0127153 RSK 851 10 20
2-rör 60 cc	FG0127252 RSK 851 10 23	FG0127253 RSK 851 10 25
3-rör 60 cc	FG0127352 RSK 851 10 29	FG0127353 RSK 851 10 30
4-rör 60 cc	FG0127452 RSK 851 10 34	FG0127453 RSK 851 10 35
5-rör 60 cc	FG0127552 RSK 851 10 38	FG0127553 RSK 851 10 39
2-rör 180 cc	-	FG0190600 RSK 851 10 42



VATETTE GODKÄNNER FÖLJANDE:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning samt värmesystem.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C

MOMENTANT TRYCK:

1 600 kPa (16 bar)

TYPGODKÄNNANDE 3900/89, 0019/04 OMFATTAR:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer och värmesystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen. Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass enligt:

SS-EN ISO 15875 / SS-EN ISO 15876 / SS-EN ISO 21003 / SS-EN ISO 22391 /
SS-EN ISO12201-2: klass 2,4,5.

MAX DRIFTTRYCK:

1 000 kPa (10 bar)

MAX DRIFTTEMPERATUR:

95°C momentant, 70°C kontinuerligt



3900/89, 0019/04



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

650 091/3 2025-12-01

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

AVSEDD FÖR FÖLJANDE RÖRTYPER:

Kopplingarna är avsedda och godkända för följande dimensioner oavsett fabrikat:

PE-X rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,2

PB rör avsedda för tappvatten och värme:

16×2,0

PEM rör (PE80) avsedda för tappkallvatteninstallationer:

16×2,0

PE-RT rör rör avsedda för tappvatten och värme:

15×2,5 / 16×2,0-2,25

Kopplingarna är även testade och godkända med de rör som specificeras i tabellen:

Rörfabrikat	Typ	Dimension
Fränkische	Alpex-duo XS PE-Xb/AL/PE-Xb	16×2,0
Fränkische	Turatec multi PE-RT/AL/PERT	16×2,0
Geberit	Mepla A PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II typ M	16×2,25
Geberit	FlowFit Systemrohr ML PE-RT TypII/AL/PE-RT TypII	16×2,0
+GF+	JRG Sanipex MT ECO PE-RT II/AL/PE-RT II	16×2,2
+GF+	JRG Sanipex MT PE-Xc/AL/PE-Xb	16×2,25
HeatUp	PE-RT typell/Al/PE-RT typell	16×2,0
Henco	PE-Xc/AL/PE-Xc	16×2,0
LK	PAL Universal pipe A PE-RT/AL/PE	16×2,0
Roth	Alu-Laserplus PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multisystem AluComposite PE-RT	16×2,0
Thermotech	Multi-system Alu-Composite PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
Purmo	Multi-system PE-RT/AL/PE-RT - Type II	16×2,0
TECE Logo	PE-Xc/AL/PE-RT typ II	16×2,0
TECE Logo	PE-RT typ II/AL/PE-RT typ II	16×2,0
Uponor	MLCP PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Uponor	Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT	16×2,0
Viega	Smartpress/Pexfit Pro Fosta PE-Xc/Al/PE-Xc	16×2,0
Wavin	Tigris PE-Xc/AL/PE-HD	16×2,0


VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.



FÖRUTSÄTTNINGAR: !

- Installationen skall utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.
- Rören skall vara fixerade, vinkelräta, avtätade och sticka ut 100 mm från färdig vägg.
- Skruvfästning skall utföras i massiv konstruktion, regel, Säker Vatten-vägg, i betong eller Vatette Montageplatta V6 Grön och avtätas mot tätskiktet.
- Ansluts endast mot Vatette kopplingar/kulventiler samt Väggfördelare^{V6}.

TRÄ:



BETONG:

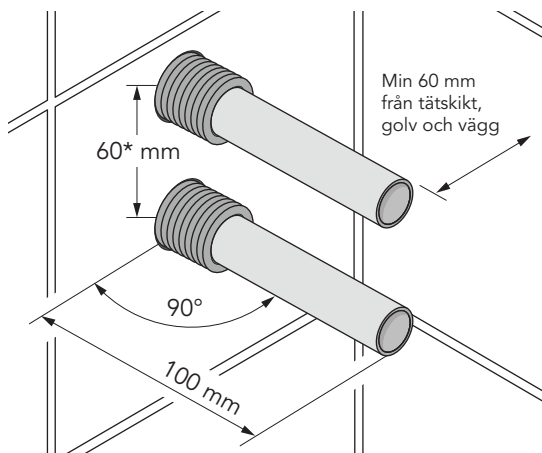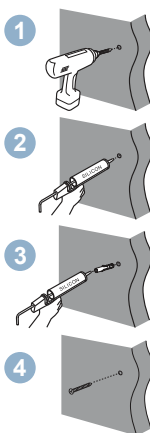

*för RSK 850 51 46 gäller 180 mm

VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16


För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

MONTERING:

1. Skyddsroren skäres **6-9 mm** utvändigt vägg.
2. **Tryck in mediaröret** och märk enligt kapmått i tabell eller jäms med mutter/nippel.

Kapmått i mm mätt från vägg/förhöjningsbricka:		
Kopplingsbricka typ	PE-X	Multilayer
Kopplingsbricka V6 Grön Dy16	31	28
Kopplingsbricka V6 Grön Dy15	30	27

3. Kapa röret vid markeringen. Kalibrera och grada röret invändigt med avsett verktyg.
4. Fyll skruvhålen med silikon.
5. Montera kopplingsbrickan och skruva fast med VVS-skrivar.
6. Trä på klämhylsan tills röret syns i klämhylsans titthål (är i botten).
7. Anslut önskad Vatette koppling/ventil Dy15. Drag åt tills momentet stiger (konan möter muttern) **därefter 2 varv**.
8. Utför § 6.2 Tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation enligt metod "Plaströrssystem eller blandade plast- och metallrörssystem". Tips: Använd Vatette Propp Dy15, RSK 194 57 57, vid provtryckning.

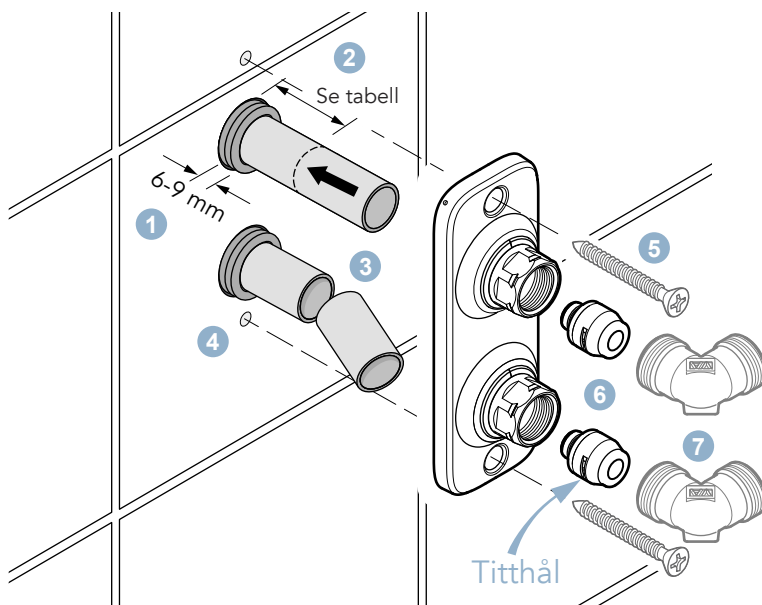



VATETTE KOPPLINGSBRICKA^{V6} DY15/16

För PE-X-, PE-RT-, PB-, PEM-rör enligt standard samt Multilayer-rör.

DEMONTERING:

1. Avlägsna anslutna Vatette kopplingar/kulventiler/Väggfördelare^{V6}.
2. Skruva ur VVS-skruvorna.
3. Använd en mejsel för att kränga loss låsringarna.
4. Lossa kopplingsbrickan från väggen och för den över muttrarna.
5. Vid behov pluggas rören och systemet kan åter trycksättas.

Tips: Använd Vatette Propp Dy15 - RSK 194 57 57.

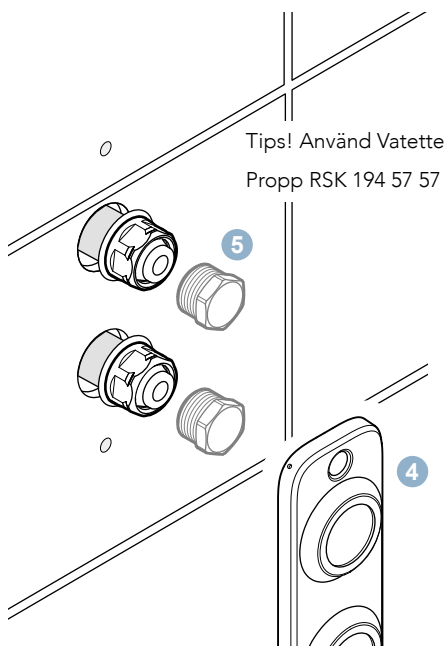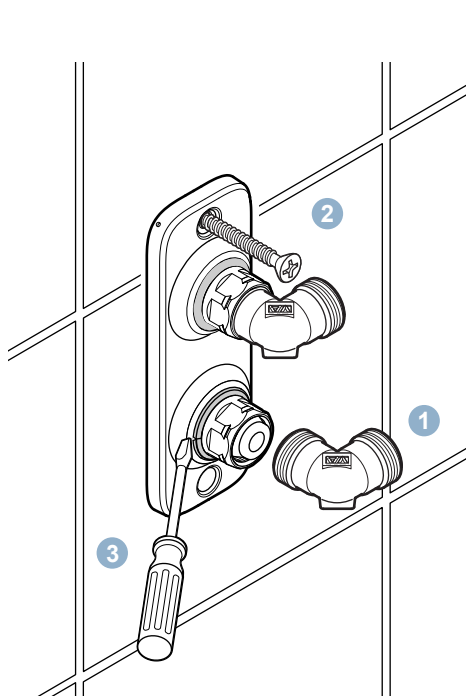

ÅTERMONTERING:

1. Fyll skruvhålen med silikon.
2. För kopplingsbrickan över muttrarna.
3. Återmontera låsringarna (Tips: Ny låsring RSK 256 20 15).
4. Skruva fast kopplingsbrickan med VVS-skruv.
5. Återmontera önskade Vatette kopplingar/kulventiler.